


| REV. | MODIFICA                  | DATA     | FIRME     |
|------|---------------------------|----------|-----------|
| 03   | AGGIUNTO/ADDED "600V"     | 10/07/12 | U. PINTON |
| 02   | AGGIUNTO/ADDED "MGS"      | 19/02/10 | U. PINTON |
| 01   | AGGIUNTO/ADDED SQM40.265A | 14/12/09 | U. PINTON |




|             |  |
|-------------|--|
| Impianto    | TIPI/TYPES PN525 – RN525<br>MODELLO/MODEL x-.MD.S.xx.A |
| Descrizione |  |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Ordine                 |                                |
| Commessa               | Data Controllato<br>30/07/2018 |
| Esecutore<br>U. PINTON | Controllato<br>M. MASCHIO      |




|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 23/01/2008 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 03         | /     | 1      |
| Dis. N.   | 11 – 0364  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 2     | 10     |

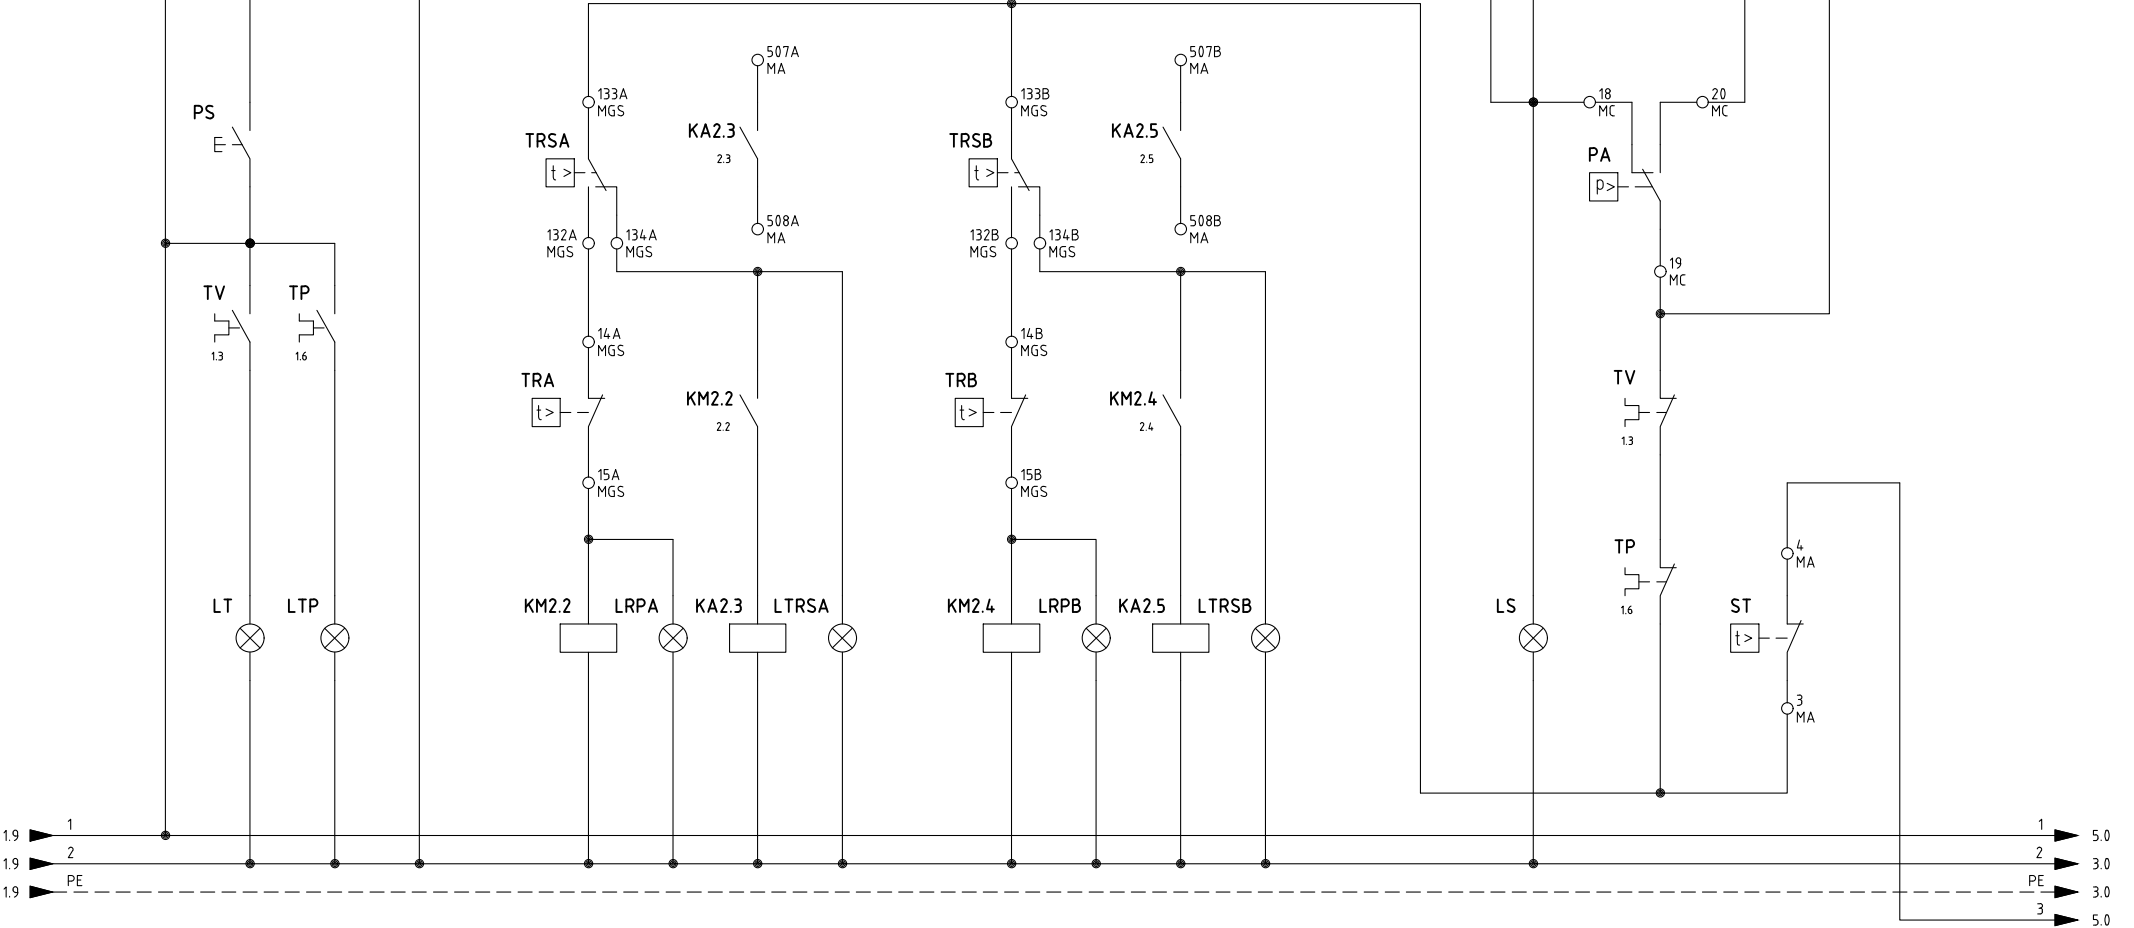

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 23/01/2008 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 03         | 1     | 2      |
| Dis. N.   | 11 - 0364  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 3     | 10     |

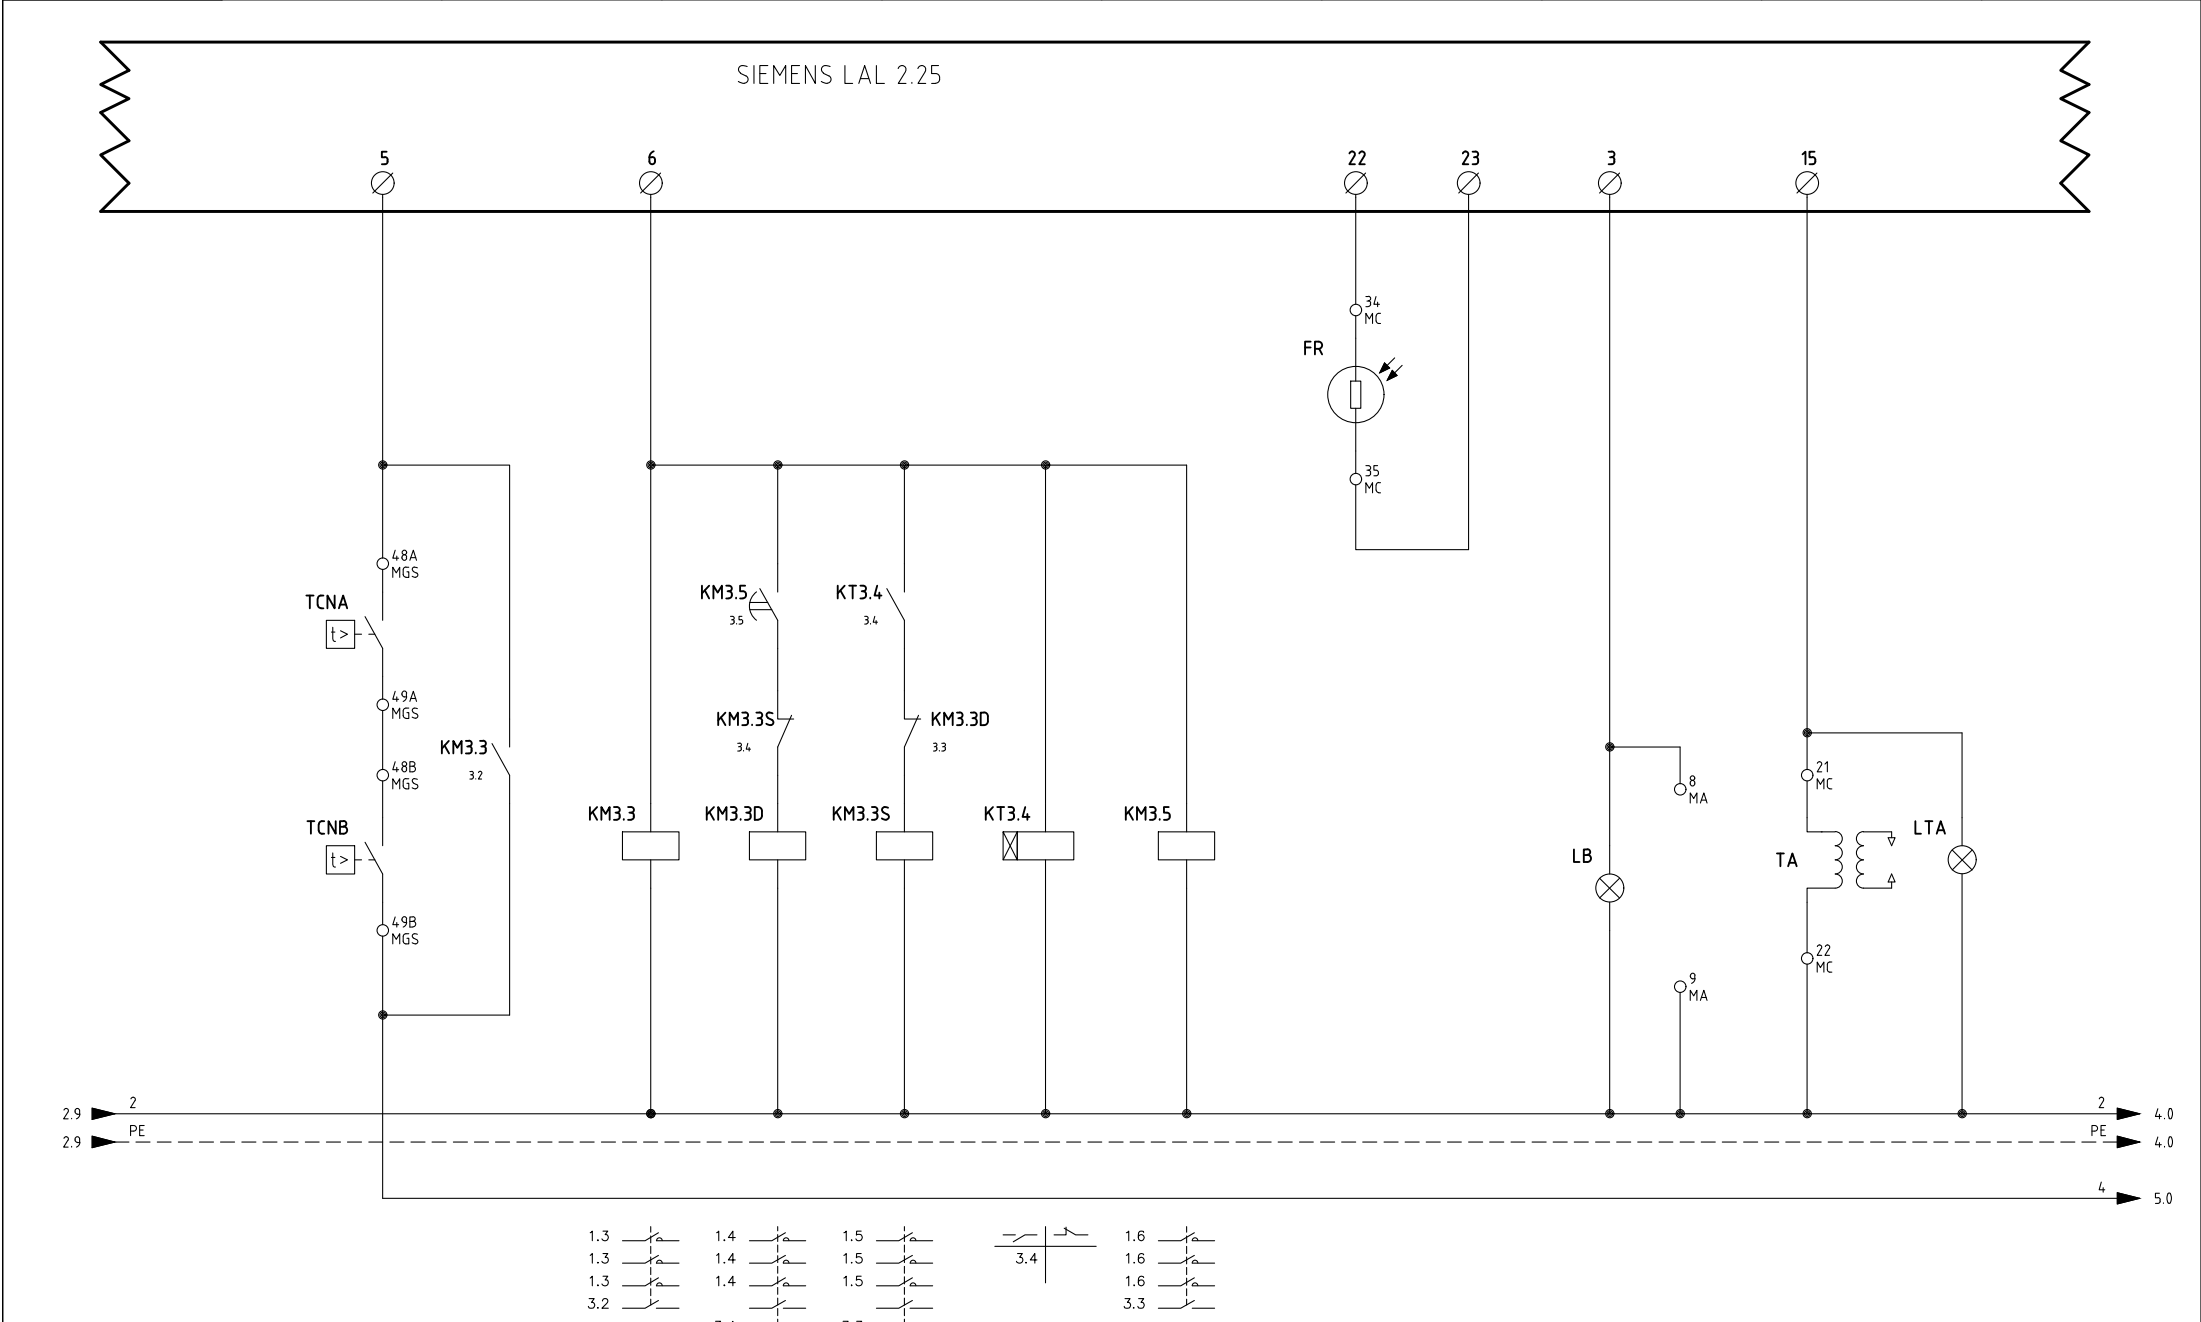




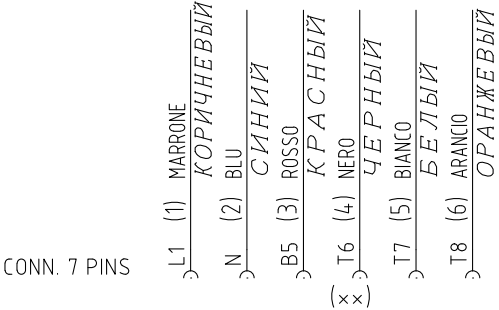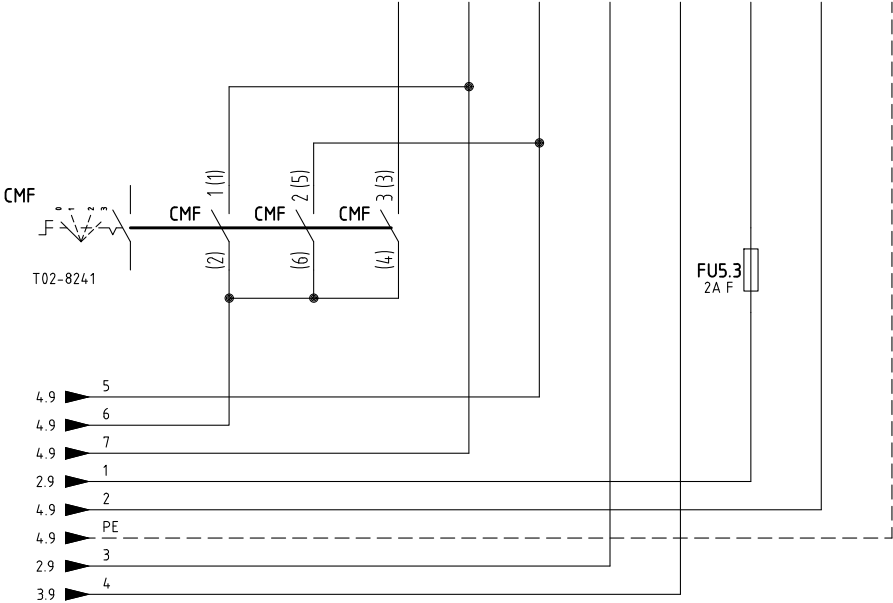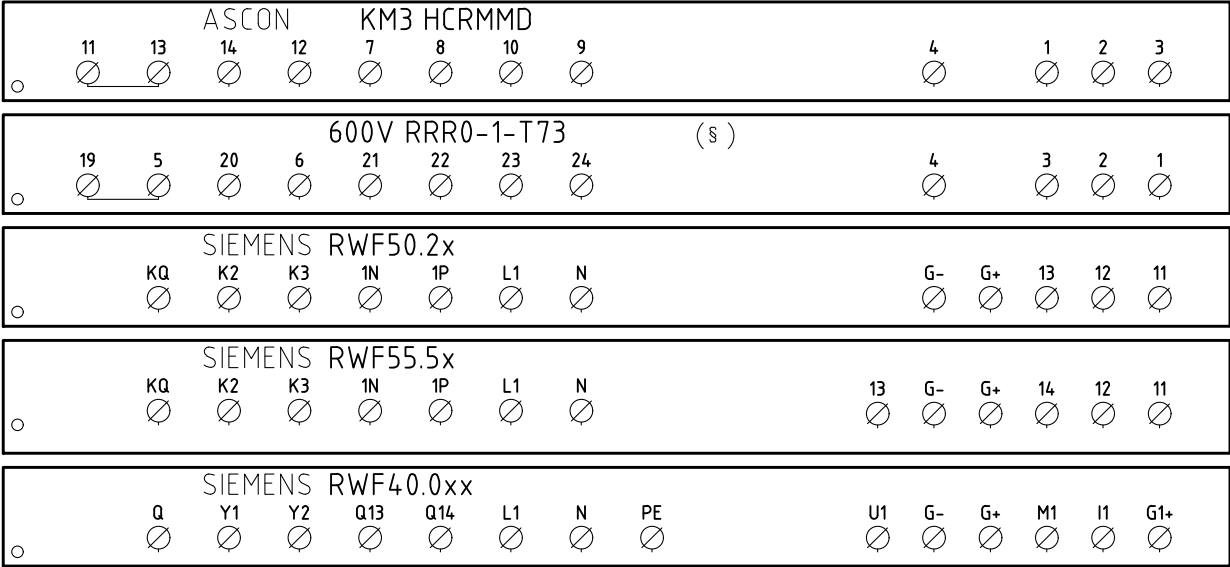

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
ВНИМАНИЕ! ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ С 7-МИ ПОЛЮСНЫМИ ШТЕКЕРАМИ

CAVO 7x0,75mmq  
КАБЕЛЬ 7x0,75mmq

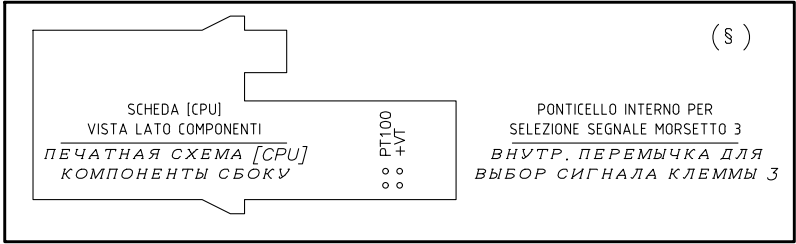

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 23/01/2008 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 03         | 4     | 5      |
| Dis. N.   | 11 - 0364  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 6     | 10     |

(xx)




ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI

ВНИМАНИЕ! ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ С 7-МИ ПОЛЮСНЫМИ ШТЕКЕРАМИ

## KM3 HCRMMD

## 600V RRR0-1-T73

## RWF55.5x

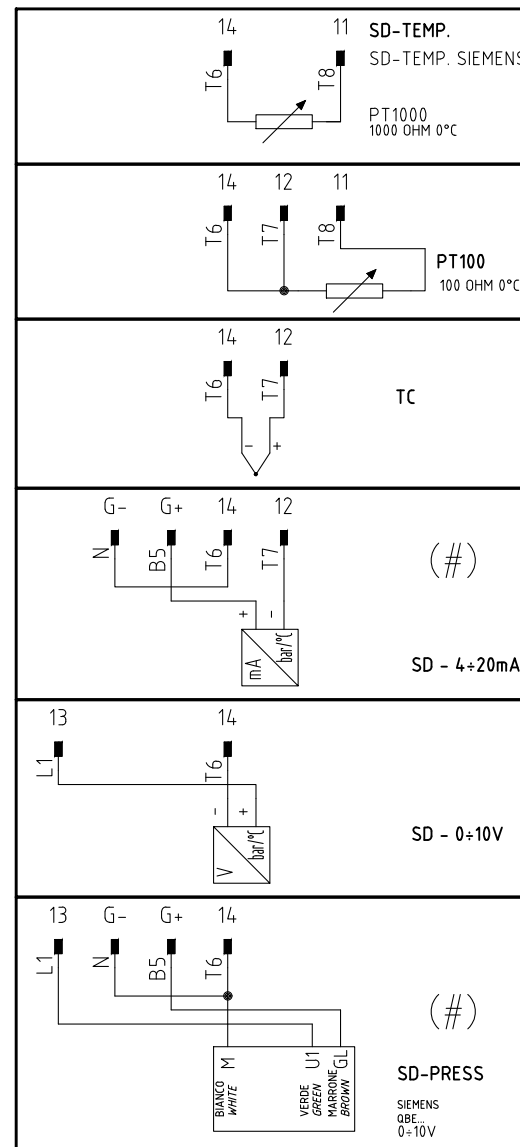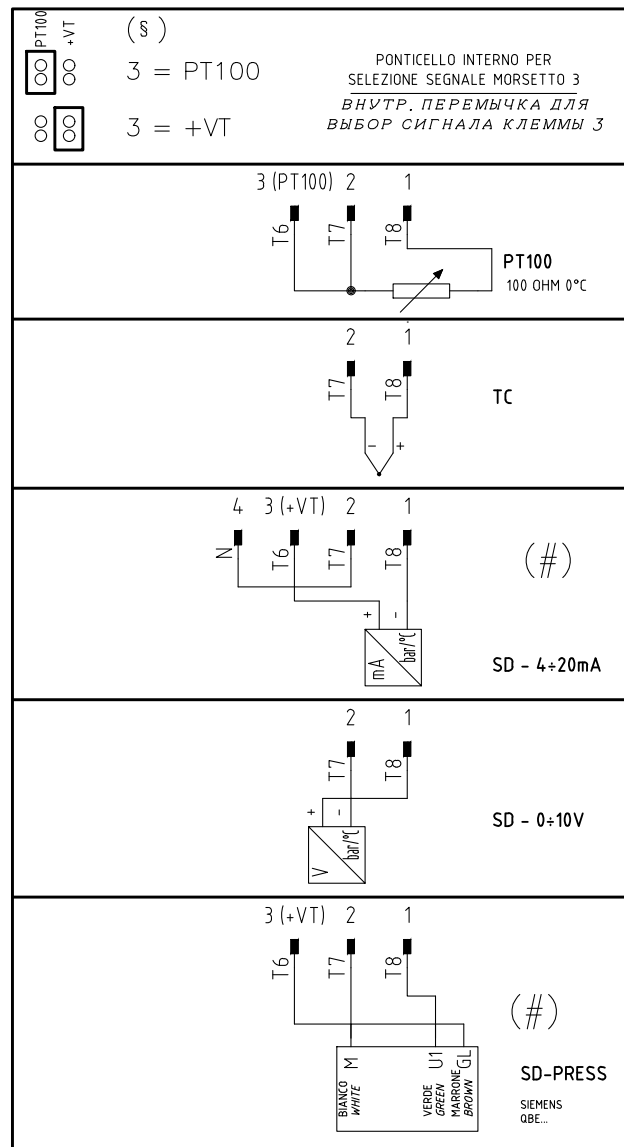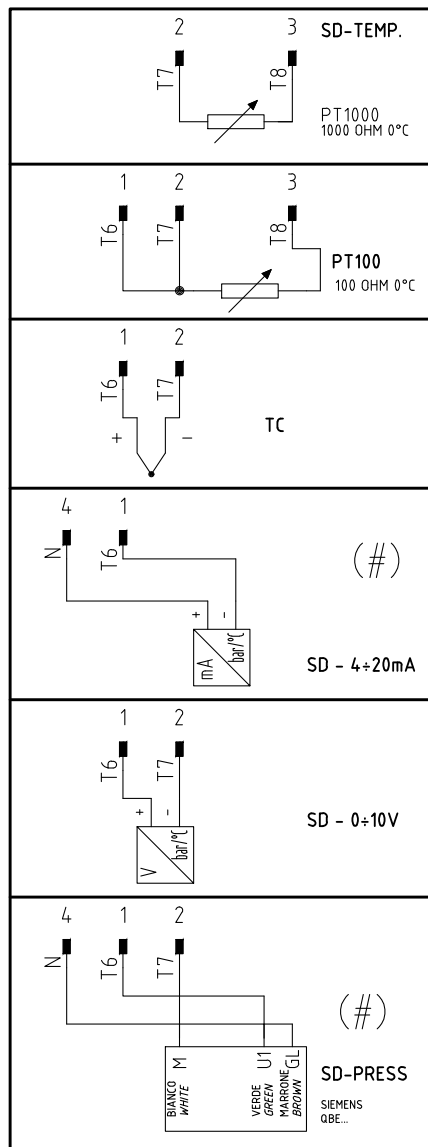

(#)


COLLEGAMENTO SOLO PER TRASDUTTORI PASSIVI

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПАССИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 23/01/2008 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 03         | 5     | 6      |
| Dis. N.   | 11 - 0364  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 7     | 10     |

**ВНИМАНИЕ! ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ С 7-МИ ПОЛЮСНЫМИ ШТЕКЕРАМИ**

## RWF40.0xx

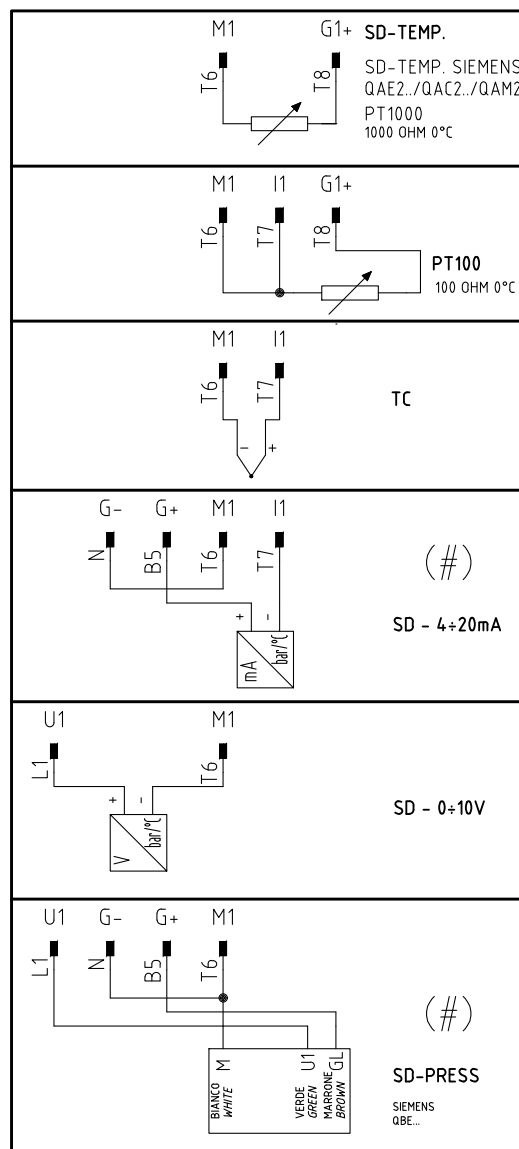


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ  
ПАССИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 23/01/2008 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 03         | 6     | 7      |
| Dis. N.   | 11 - 0364  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 8     | 10     |


# QG - MGS

MORSETTIERA COMPONENTI GRUPPO SPINTA  
КЛЕММНАЯ КОРЕБКА КОМПОНЕНТОВ НАСОСНО-ТОПЛИВНОЙ ГРУППЫ

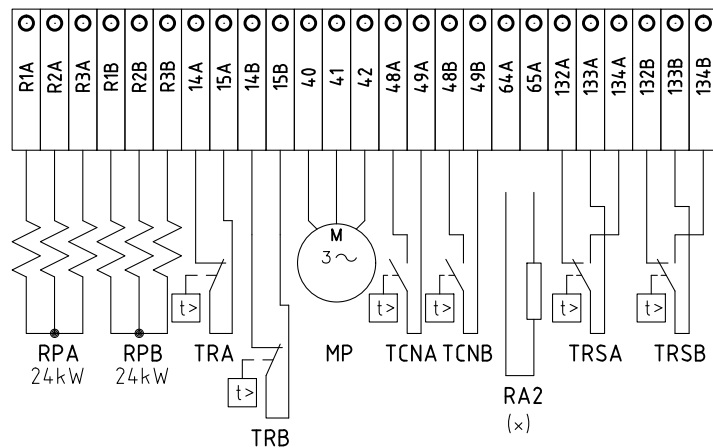

# QUADRO QG - MORSETTIERA MA

MORSETTIERA ALIMENTAZIONE  
КЛЕММНИК ПИТАНИЯ

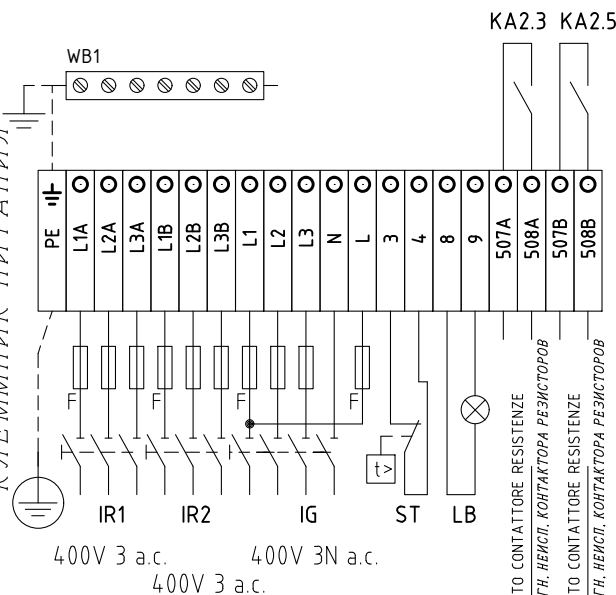

## SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA

СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ  
SQL33.03

- Y1 ALTA FIAMMA  
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ
- Y2 SOSTA E ACCENSIONE  
ВЫЖИДАНИЕ И РОЗЖИГ
- 3 BASSA FIAMMA  
МАЛОЕ ПЛАМЯ

## SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)

СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)  
(STM30/24Q15.51/641NLP)

- I ALTA FIAMMA  
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ
- II SOSTA E ACCENSIONE  
ВЫЖИДАНИЕ И РОЗЖИГ
- III BASSA FIAMMA  
МАЛОЕ ПЛАМЯ


## SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)

СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)  
[SQM40.265A]


- I ALTA FIAMMA  
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ
- II SOSTA E ACCENSIONE  
ВЫЖИДАНИЕ И РОЗЖИГ
- III BASSA FIAMMA  
МАЛОЕ ПЛАМЯ

# QUADRO QG - MORSETTIERA MC

MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE  
КЛЕММНИК КОМПОНЕНТОВ ГОРЕЛКИ

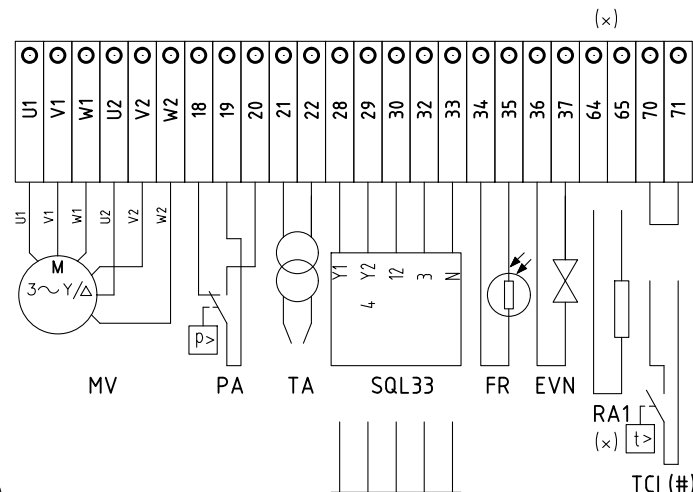

(STM30/24Q15.51/641NLP)



[SQM40.265A]

(x)  
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA 110 cSt a 50 °C" E "NAFTA 400 cSt a 50 °C"  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ «МАЗУТ 110 cSt a 50 °C» И «МАЗУТ 400 cSt a 50 °C»  
(#)  
INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI  
УСТАНОВЛЕНО ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 23/01/2008 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 03         | 7     | 8      |
| Dis. N.   | 11 - 0364  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 9     | 10     |



| Sigla/Item              | Foglio/Sheet | Funzione  | Function  |
|-------------------------|--------------|---|---|
| 600V RRR0–1–T73         | 5            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                                      | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                                       |
| (STM30/24Q15.51/641NLP) | 4            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)                                | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                               |
| CMF                     | 5            | COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO | РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОТЫ 0)НЕ РАБ. 1)БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ 2)МАЛОЕ ПЛАМЯ 3)АВТОМАТ |
| CO                      | 4            | CONTAORE DI FUNZIONAMENTO (OPTIONAL)                                    | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ (ОПЦИЯ)  |
| EVN                     | 4            | ELETTROVALVOLA NAFTA  | МАЗУТНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН  |
| FR                      | 3            | FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA                                       | КОНТРОЛЬНЫЙ ФОТОРЕЗИСТОР ПЛАМЕНИ  |
| FU1.0                   | 1            | FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPA]                                    | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ[RPA]                               |
| FU1.1                   | 1            | FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPB]                                    | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ[RPB]                               |
| FU1.2                   | 1            | FUSIBILI LINEA MOTORE VENTILATORE                                       | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                            |
| FU1.5                   | 1            | FUSIBILI LINEA POMPA  | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ НАСОСА   |
| (×) FU1.7               | 1            | FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE  | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ                          |
| FU1.8                   | 1            | FUSIBILE LINEA AUSILIARI  | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ                    |
| FU5.3                   | 5            | FUSIBILE  | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ  |
| IB                      | 1            | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE   | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ГОРЕЛКИ   |
| IL                      | 1            | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ                               |
| (×) IRA                 | 1            | INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA]                     | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ[RPA]                            |
| IRA1                    | 1            | INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE                                      | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ                                     |
| IRB                     | 1            | INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB]                     | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ[RPB]                            |
| KA2.3                   | 2            | RELE’’ AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE             | ВСПОМ. РЕЛЕ СИГН НЕИСПРАВНОСТИ КОНТАКТОРА РЕЗИСТОРОВ                          |
| KA2.5                   | 2            | RELE’’ AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE             | ВСПОМ. РЕЛЕ СИГН НЕИСПРАВНОСТИ КОНТАКТОРА РЕЗИСТОРОВ                          |
| KA4.2                   | 4            | RELE’’ AUSILIARIO   | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ  |
| KM2.2                   | 2            | CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA]                             | КОНТАКТОР СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA]                                   |
| KM2.4                   | 2            | CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB]                             | КОНТАКТОР СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB]                                   |
| KM3.3                   | 3            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)                                   | КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (ЛИНИЯ)                                       |
| KM3.3D                  | 3            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)                               | КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (ТРЕУГОЛЬНИК)                                 |
| KM3.3S                  | 3            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)                                  | КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (ЗВЕЗДА)                                      |
| KM3.5                   | 3            | CONTATTORE MOTORE POMPA NAFTA   | КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ МАЗУТНОГО НАСОСА  |
| KM3 HCRMMD              | 5            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                                      | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                                       |
| KT3.4                   | 3            | TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO   | ТАЙМЕР ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬНИК   |
| LAF                     | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE                             | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БОЛЬШОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ                                  |
| LAL 2.25                | 2            | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA  | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ   |
| LB                      | 3            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE                                  | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ  |
| LEVN                    | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA EVN                                       | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO–VALVE EVN                              |
| LF                      | 4            | LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE                            | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА МАЛОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ                                    |
| LRPA                    | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPA]                | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ[RPA]                                 |
| LRPB                    | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPB]                | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ[RPB]                                 |
| LS                      | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE SOSTA BRUCIATORE                                   | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РЕЖИМА ВЫЖИДАНИЯ ГОРЕЛКИ                                  |

(×)

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA 110 cSt a 50 °C" E "NAFTA 400 cSt a 50 °C"  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ «МАЗУТ 110 cSt a 50 °C» И «МАЗУТ 400 cSt a 50 °C»

(#)

INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI  
УСТАНОВЛЕНО ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 23/01/2008 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 03         | 8     | 9      |
| Dis. N.   | 11 – 0364  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 10    | 10     |

| Sigla/Item   | Foglio/Sheet | Funzione   | Function  |
|--------------|--------------|--|---|
| LT           | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO                        | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ                            |
| LTA          | 3            | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE           | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА                       |
| LTP          | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA           | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ НАСОСА                     |
| LTRSA        | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSA] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ТЕРМОСТАТА [TRSA] |
| LTRSB        | 2            | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSB] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ТЕРМОСТАТА [TRSB] |
| MP           | 1            | MOTORE POMPA NAFTA   | ДВИГАТЕЛЬ НЕФТЯНОГО НАСОСА  |
| MV           | 1            | MOTORE VENTILATORE   | ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА   |
| PA           | 2            | PRESSOSTATO ARIA   | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА   |
| PS           | 2            | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                                    | КНОПКА СБРОСА БЛОКИРОВКИ ПЛАМЕНИ                                    |
| PT100        | 6            | SONDA DI TEMPERATURA                                       | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК  |
| (x) RA1      | 1            | RESISTENZE AUSILIARIE                                      | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ                                       |
| (x) RA2      | 1            | RESISTENZE AUSILIARIE                                      | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ                                       |
| RPA          | 1            | RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA                           | СОПРОТИВЛЕНИЯ МАЗУТНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ                               |
| RPB          | 1            | RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA                           | СОПРОТИВЛЕНИЯ МАЗУТНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ                               |
| RWF40.0xx    | 5            | REGOLATORE MODULANTE                                       | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР  |
| RWF50.2x     | 5            | REGOLATORE MODULANTE                                       | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР  |
| RWF55.5x     | 5            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                         | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                             |
| SD–PRESS     | 6            | SONDA DI PRESSIONE   | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ   |
| SD–TEMP.     | 6            | SONDA DI TEMPERATURA                                       | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК  |
| SD – 0÷ 10V  | 6            | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE                             | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ВЫХОДОМ НАПРЯЖЕНИЯ                                |
| SD – 4÷ 20mA | 6            | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE                             | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ                                   |
| SQL33.03     | 4            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                                 | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ                                      |
| ST           | 2            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                               | РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ                                       |
| TA           | 3            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                                | ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР   |
| TC           | 6            | TERMOCOPPIA  | ТЕРМОПАРА   |
| (#) TCI      | 4            | TERMOSTATO CONSENSO IMPIANTO                               | ТЕРМОСТАТ СИСТЕМЫ   |
| TCNA         | 3            | TERMOSTATO CONSENSO NAFTA PRERISCALDATORE [RPA]            | ТЕРМОСТАТ МАЗУТА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA]                                |
| TCNB         | 3            | TERMOSTATO CONSENSO NAFTA PRERISCALDATORE [RPB]            | ТЕРМОСТАТ МАЗУТА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB]                                |
| TP           | 1            | TERMICO MOTORE POMPA                                       | ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА  |
| TRA          | 2            | TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RPA]            | ТЕРМОСТАТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA]                           |
| TRB          | 2            | TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RPB]            | ТЕРМОСТАТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB]                           |
| TRSA         | 2            | TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RPA]              | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA]                     |
| TRSB         | 2            | TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RPB]              | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB]                     |
| TV           | 1            | TERMICO MOTORE VENTILATORE                                 | ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                                     |
| WB1          | 1            | BARRA DI TERRA   | СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ   |
| [SQM40.265A] | 4            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)                   | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                     |

(x)

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA 110 cSt a 50 °C" E "NAFTA 400 cSt a 50 °C"  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ «МАЗУТ 110 cSt a 50 °C» И «МАЗУТ 400 cSt a 50 °C»

(#)

INSTALLATO SOLO SU ALCUNE VERSIONI  
УСТАНОВЛЕНО ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ

|           |            |         |           |
|-----------|------------|---------|-----------|
| Data      | 23/01/2008 | PREC.   | FOGLIO    |
| Revisione | 03         | 9       | 10        |
| Dis. N.   | 11 – 0364  | SEGUE / | TOTALE 10 |