



Impianto
 TIPI/TYPES R91A ÷ R520A / TP91A ÷ TP520A
 MODELLO/MODEL x-.PR(MD).x.xx.A.1.xx.EA
 Descrizione
 LMV20.100 + COD. 6100561 + COD. 6100566

Ordine
 Commessa
 Esecutore
 U. PINTON


Data Controllato
 22/05/2015
 Controllato
 G. SCATTOLIN

Data 22/05/2015
 Revisione 00
 Dis. N. 09 - 0429-YE



| | |
|-------|--------|
| PREC. | FOGLIO |
| / | 1 |
| SEGUE | TOTALE |
| 2 | 12 |

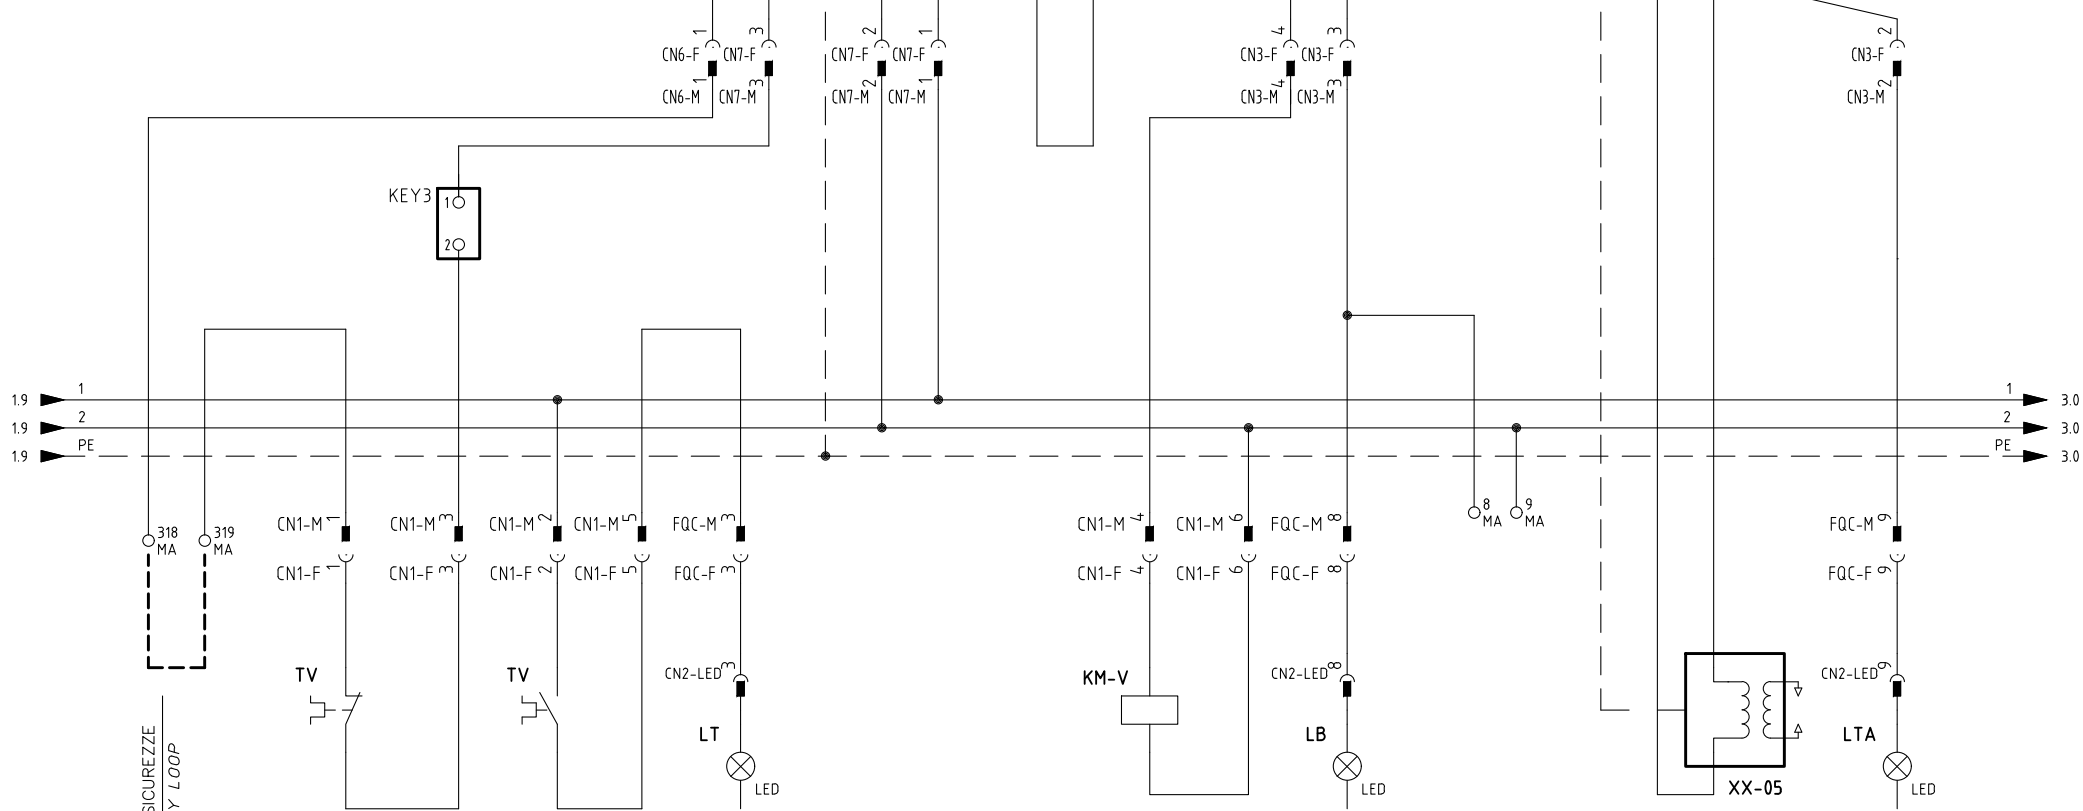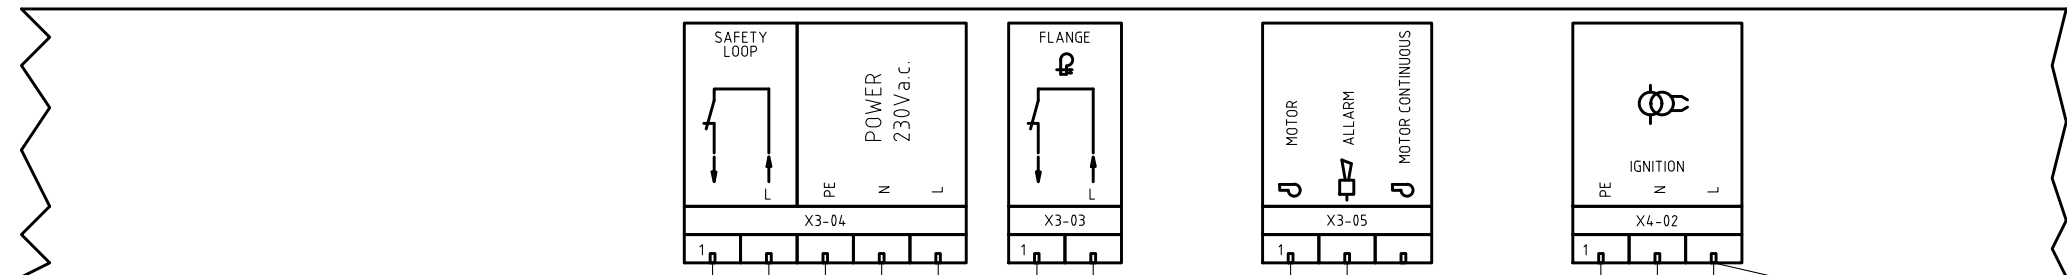

CATENA SICUREZZE
SAFETY LOOP







| | | | |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 1 | 2 |
| Dis. N. | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
| | | 3 | 12 |

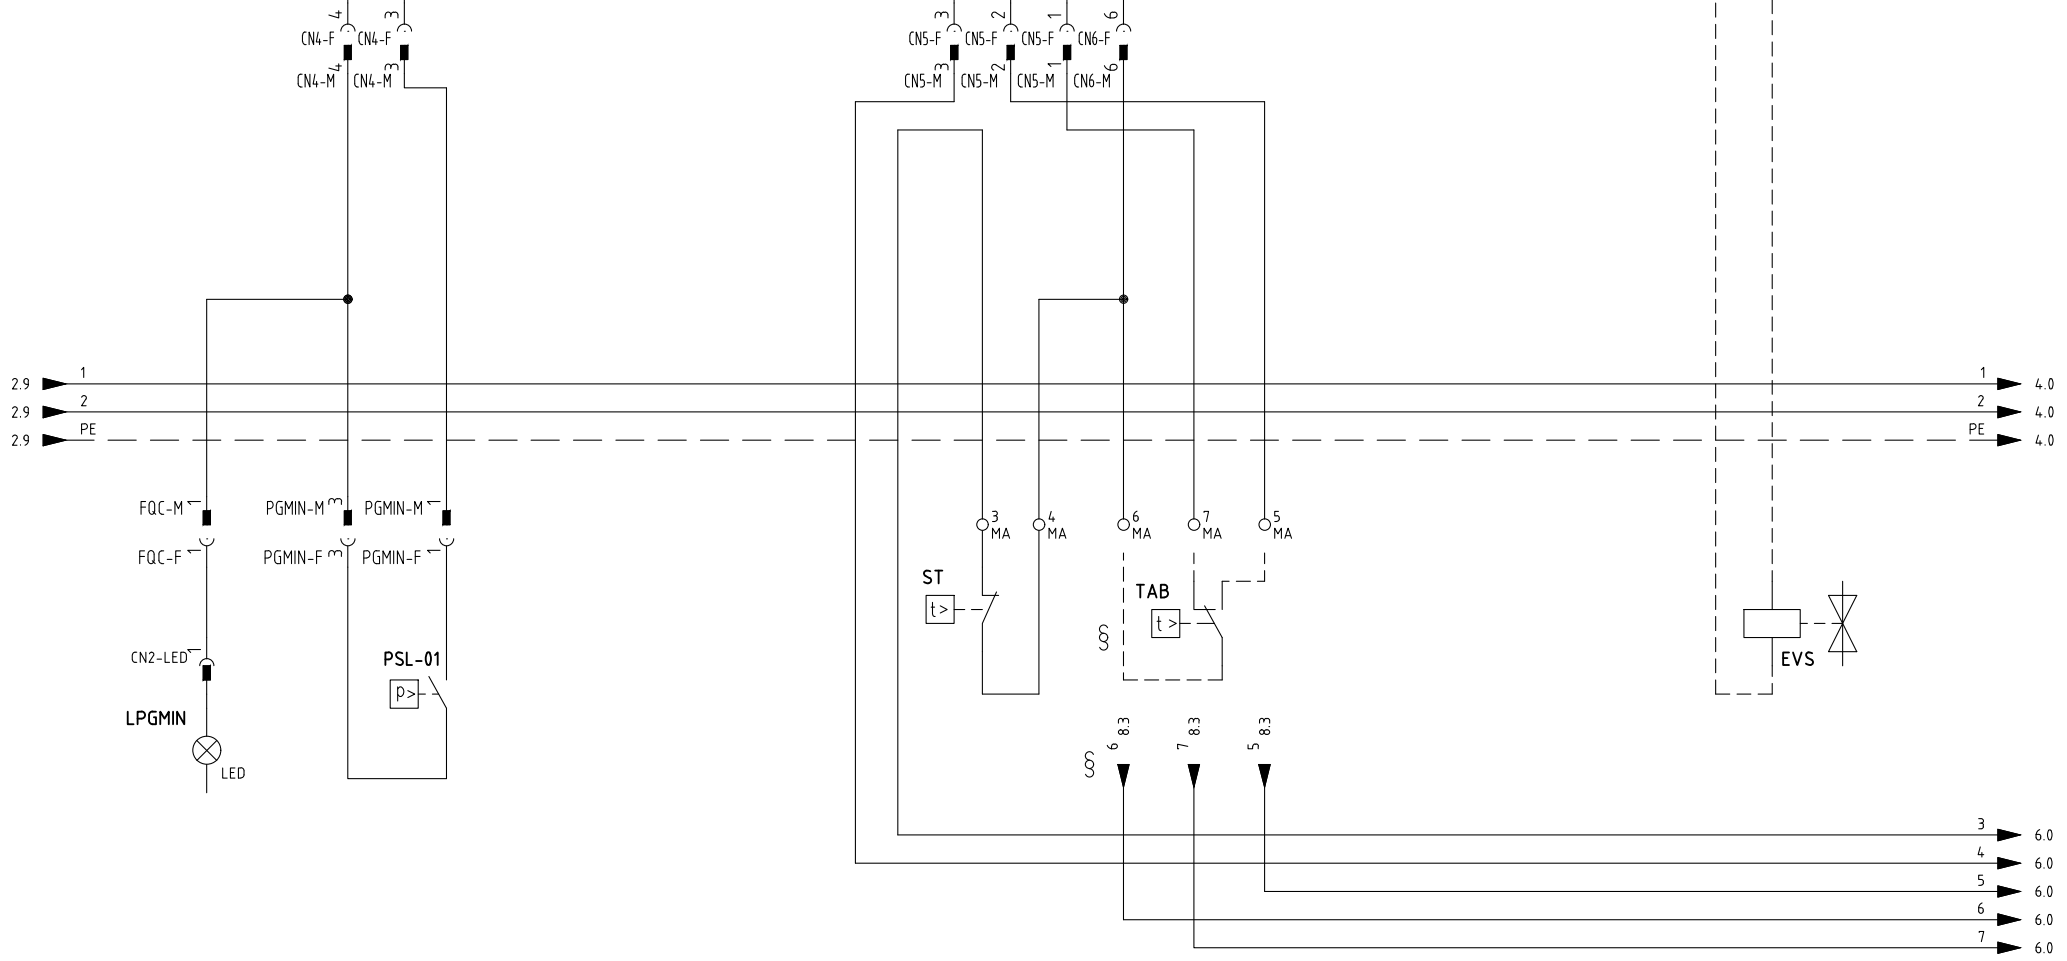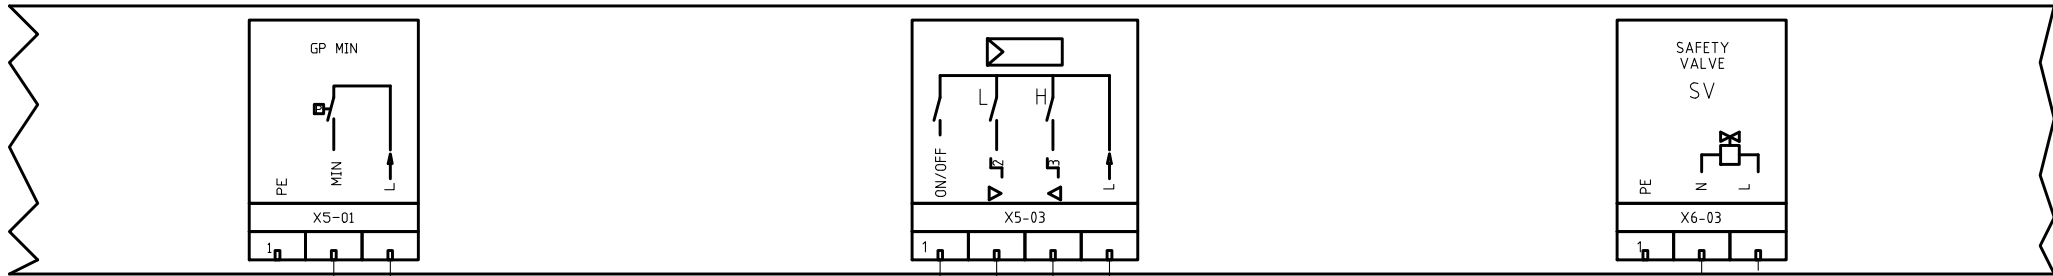


§

VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3
 (PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3

| | | | |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 2 | 3 |
| Dis. N. | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
| | | 4 | 12 |

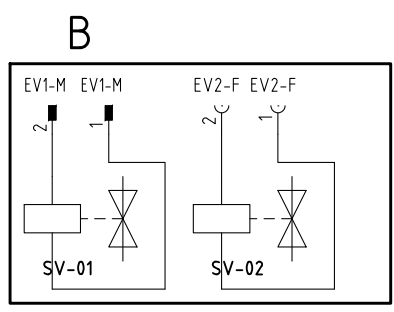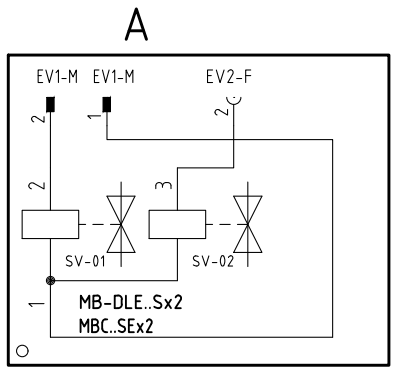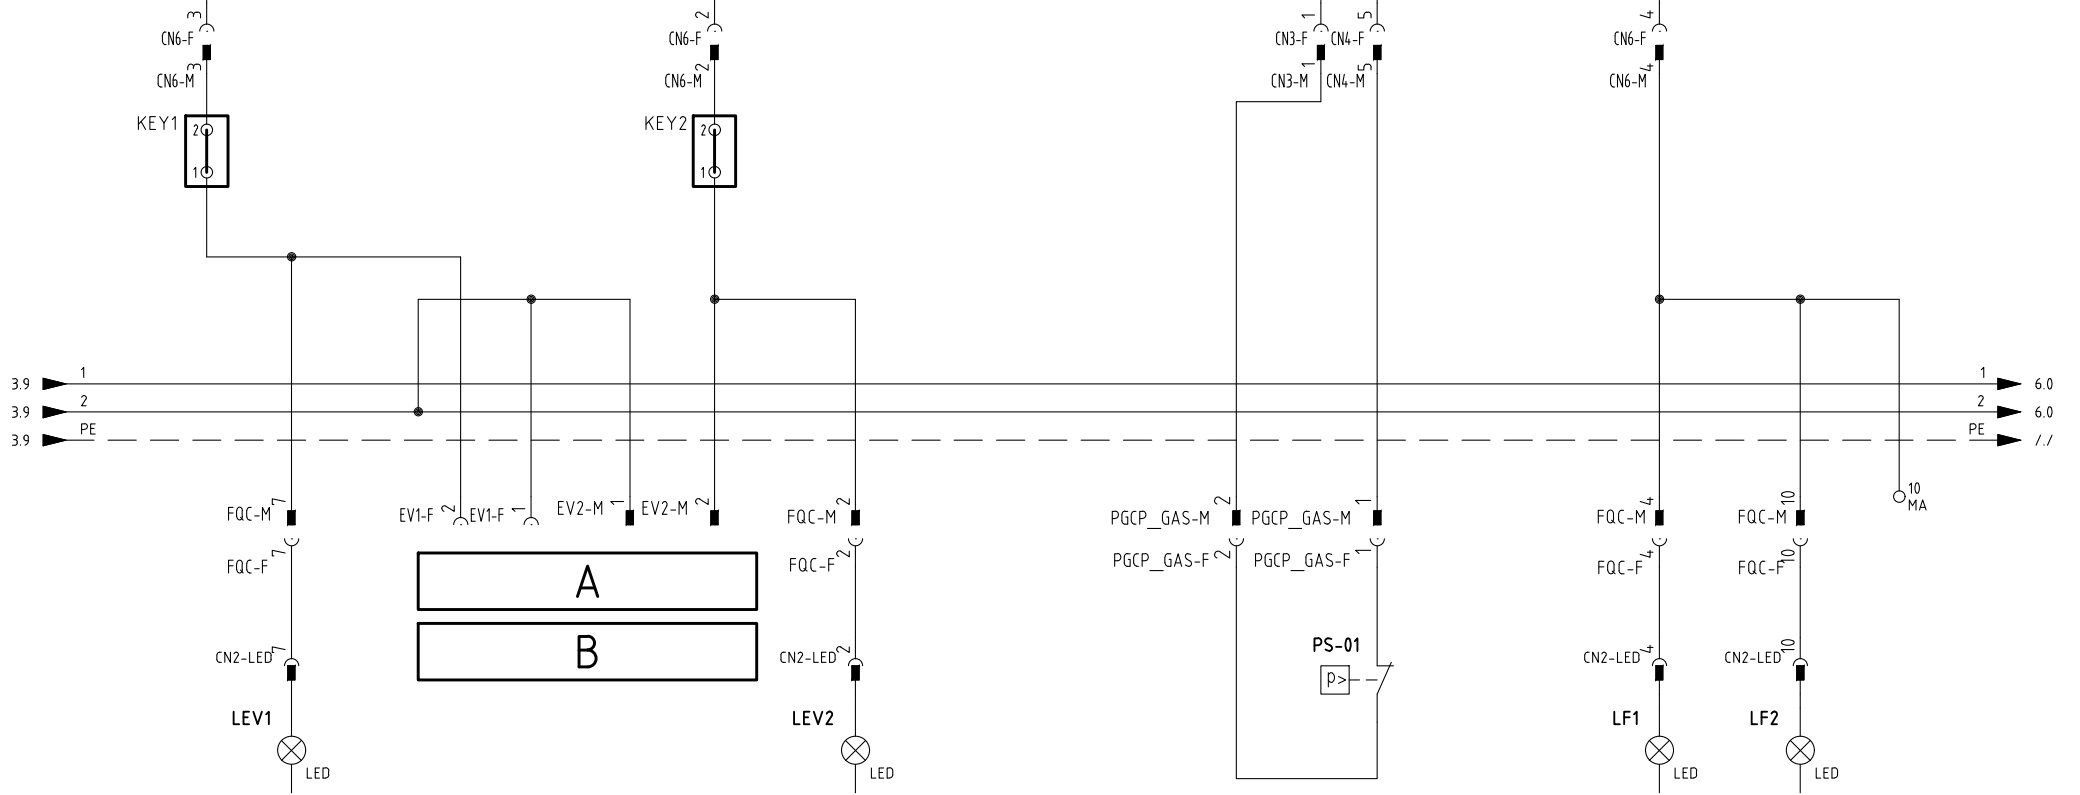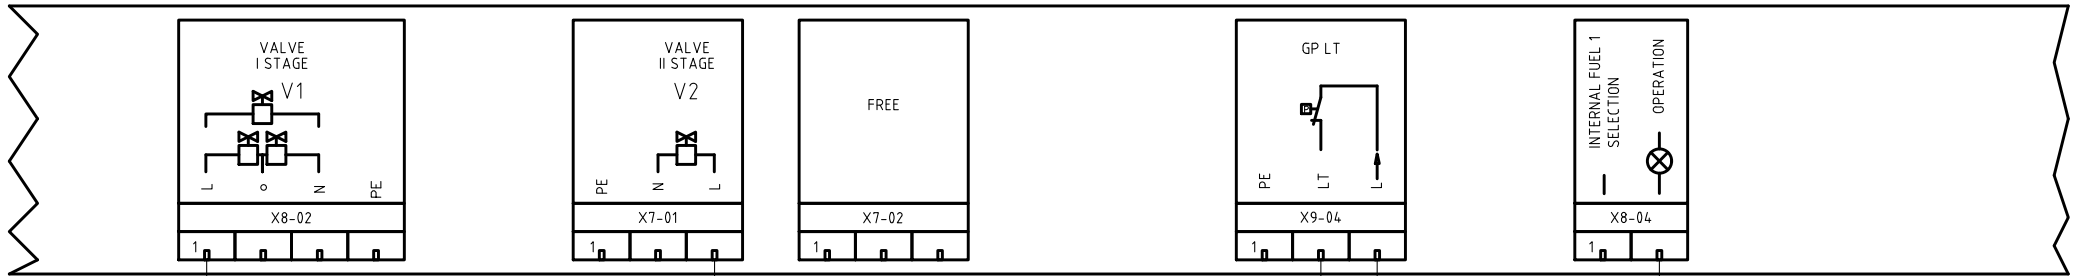







| | | | |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 3 | 4 |
| Dis. N. | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
| | | 5 | 12 |

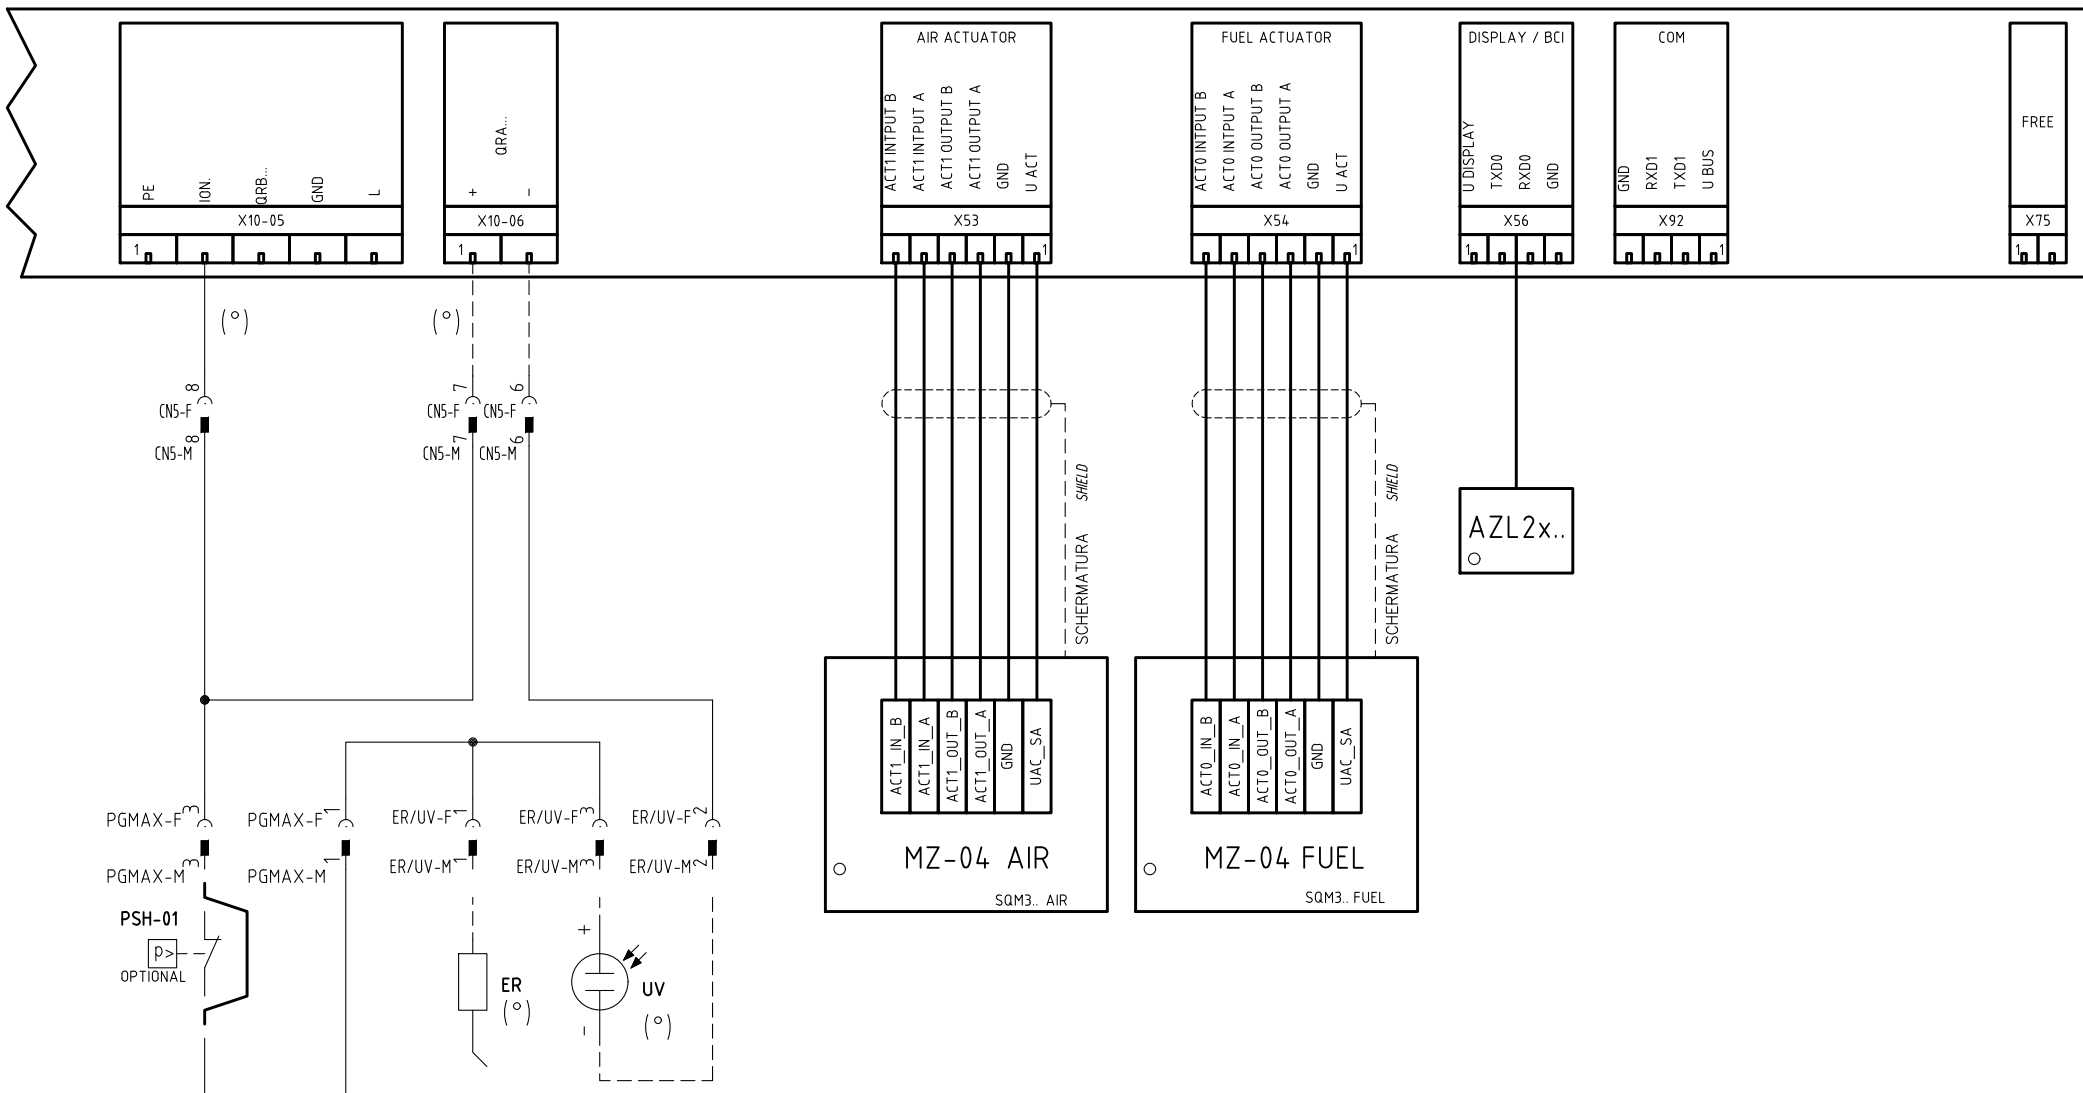

(°)

SONDA "UV" IN ALTERNATIVA A ELETTRODO "ER"
 "UV" PROBE ALTERNATIVE TO "ER"


| | | | |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 4 | 5 |
| Dis. N. | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
| | | 6 | 12 |

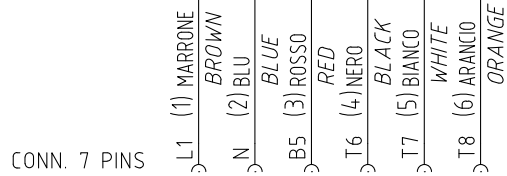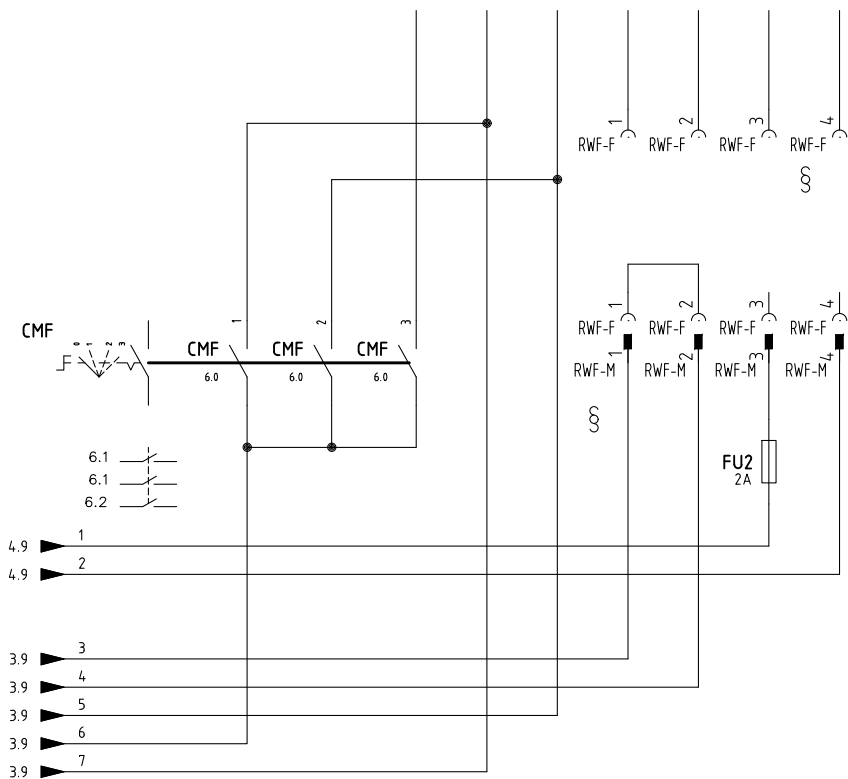

CAVO 7x0,75mmq
7x0,75mmq CABLE

CONN. 7 PINS

(xx)
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

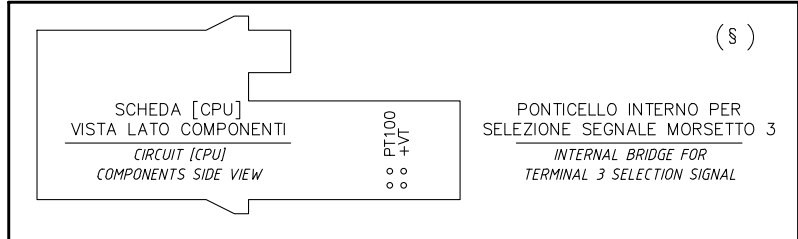

§
VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3
(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3

| | | | |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 5 | 6 |
| Dis. N. | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
| | | 7 | 12 |

(xx)























ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI
 WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

KM3 HCRMMD

600V RRR0-1-T73

RWF55.5x

RWF50.2x

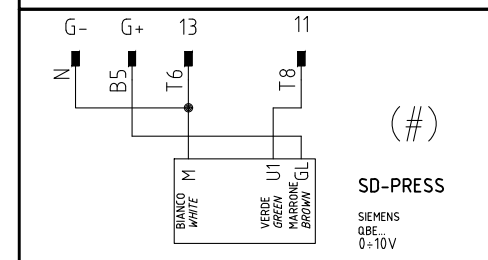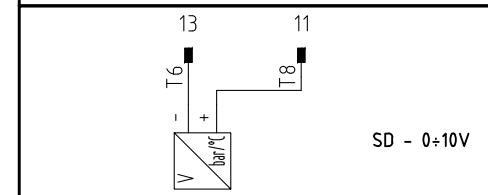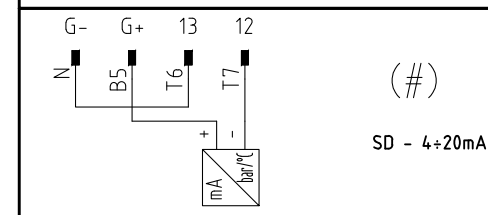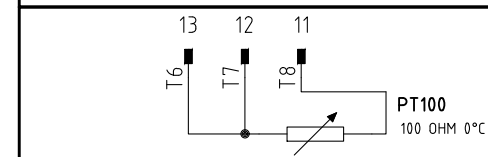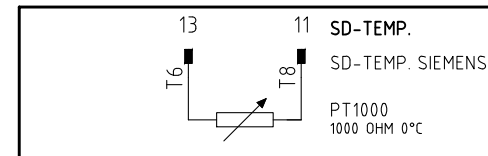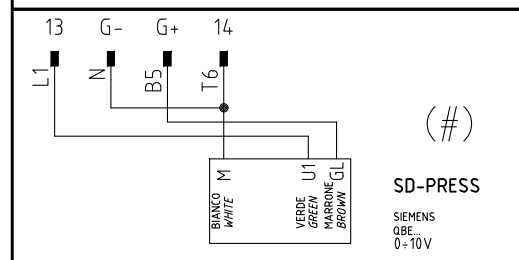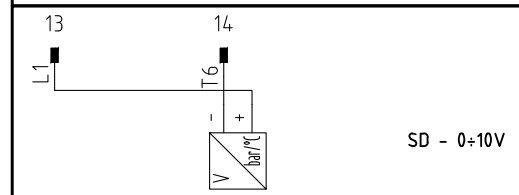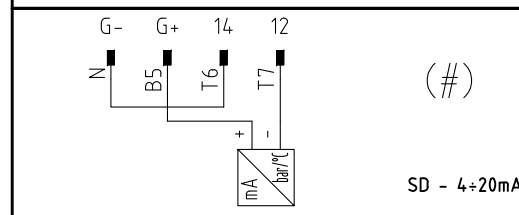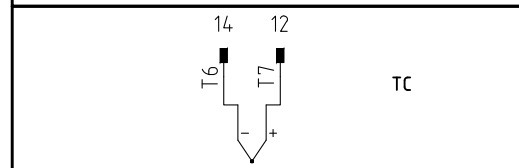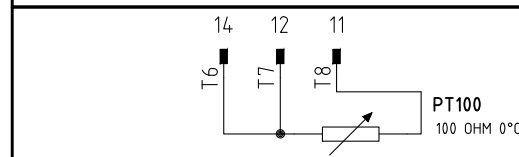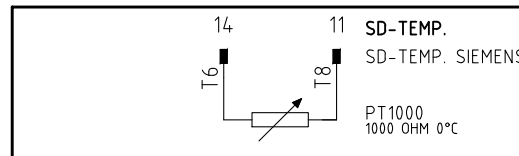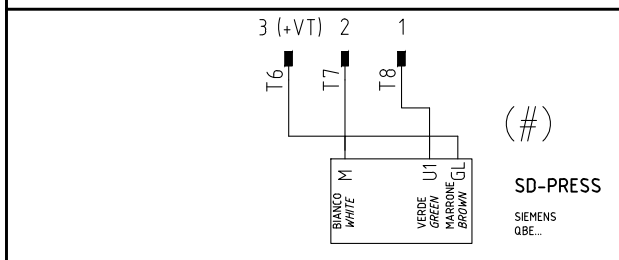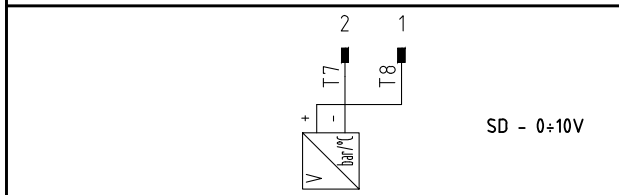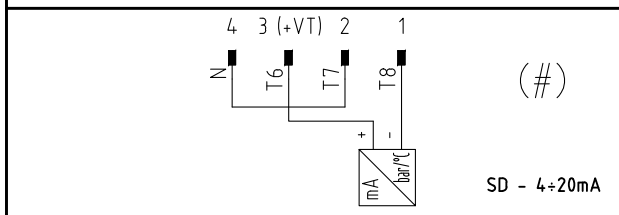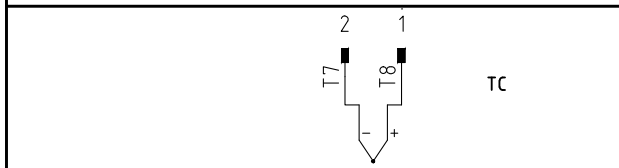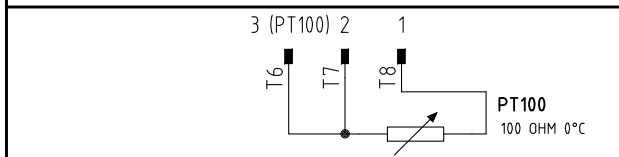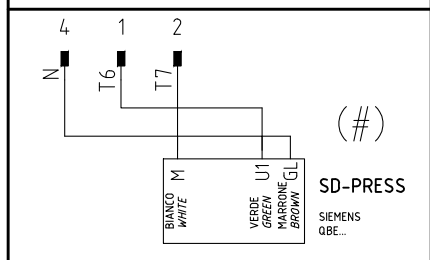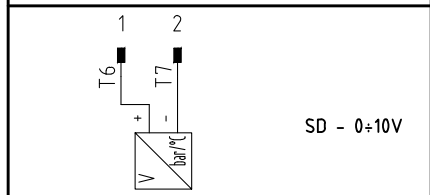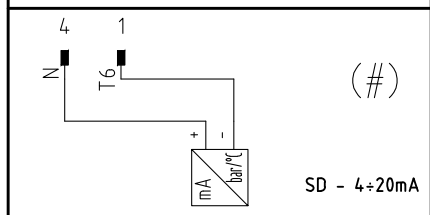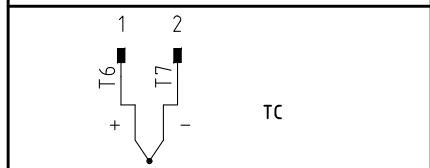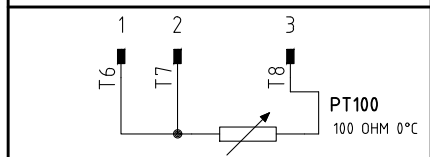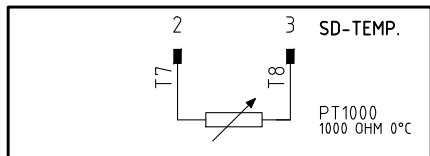


(#)

COLLEGAMENTO SOLO PER
 TRASDUTTORI PASSIVI
 TRASDUCER PASSIVE
 CONNECTION ONLY


| | | | |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 6 | 7 |
| Dis. N. | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
| | | 8 | 12 |

QUADRO QG - MORSETTIERA MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE
BURNER SUPPLY TERMINAL BOARD

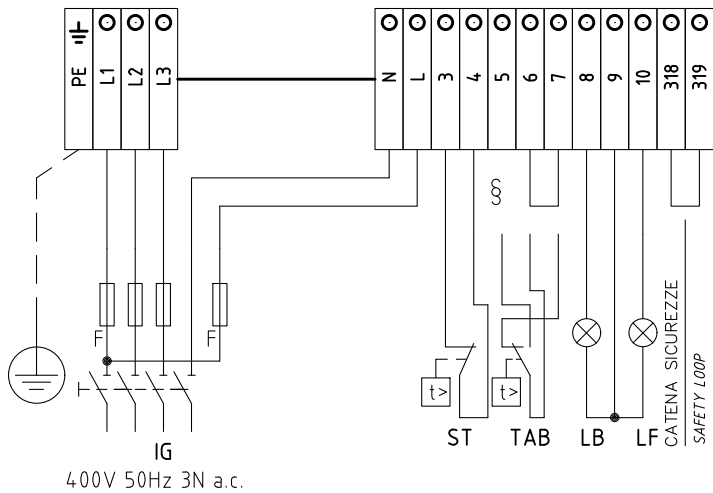


LIMITE DI FORNITURA
 SCOPE OF SUPPLY

400V 50Hz 3N a.c.

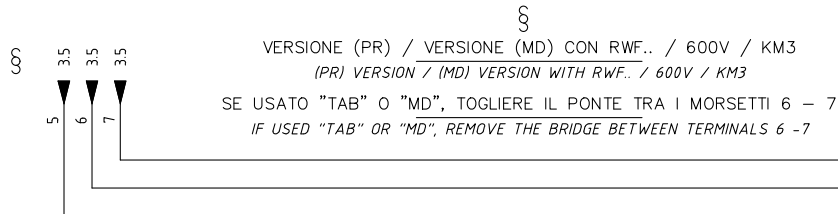


VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3
 (PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3


SE USATO "TAB" O "MD", TOGLIERE IL PONTE TRA I MORSETTI 6 - 7
 IF USED "TAB" OR "MD", REMOVE THE BRIDGE BETWEEN TERMINALS 6 - 7

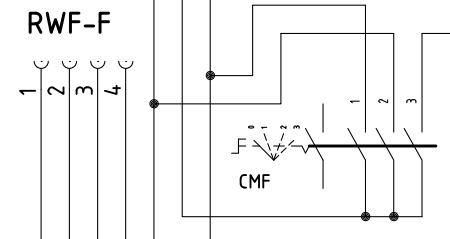

RWF50.2x - RWF55.5x




600V RRR0-1-T73





KM3 HCRMMD

FQA-M











FQC-F

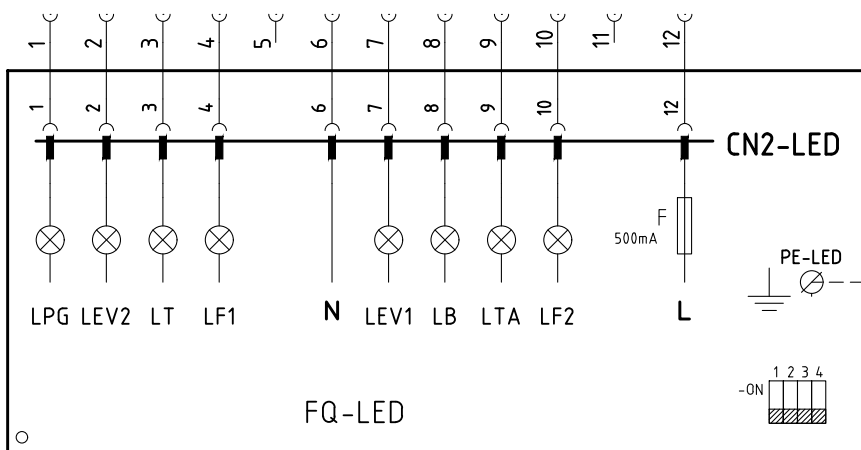



FQ-LED

BARRA DI TERRA
 EARTH TERMINAL

| | | | |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 7 | 8 |
| Dis. N. | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
| | | 9 | 12 |

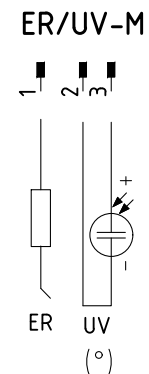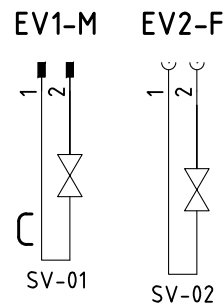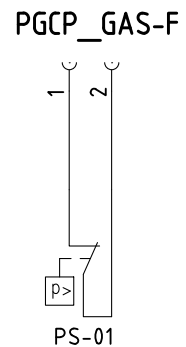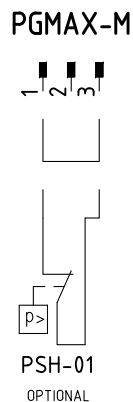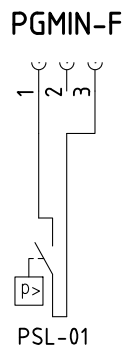

(°)
 Sonda "UV" in alternativa a elettrodo "ER"
 "UV" PROBE ALTERNATIVE TO "ER"

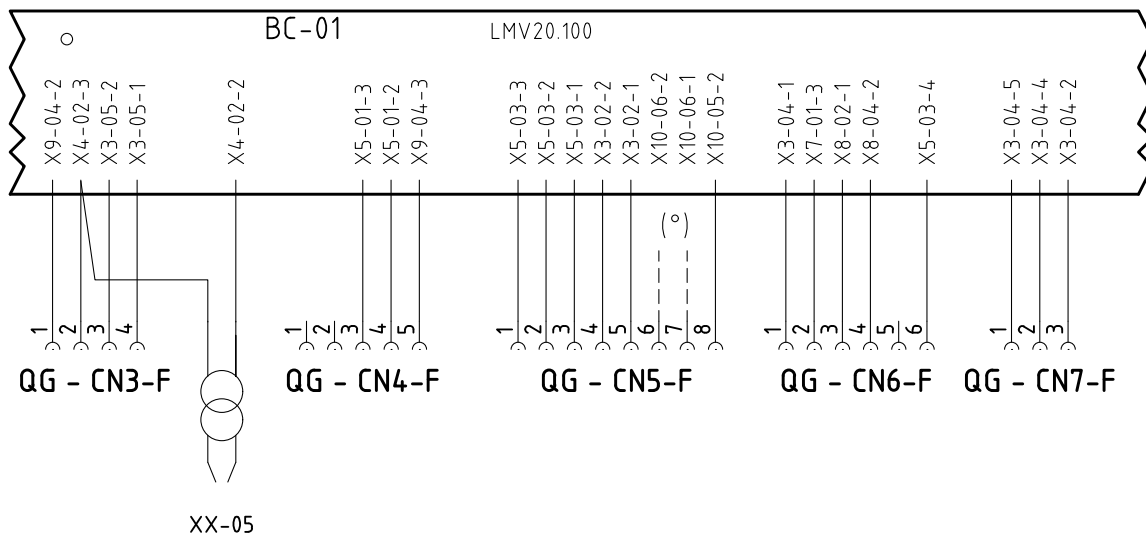


| | | | |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 8 | 9 |
| Dis. N. | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
| | | 10 | 12 |

| Sigla/Item | Foglio/Sheet | Funzione | Function |
|-----------------|--------------|---|--|
| 600V RRR0-1-T73 | 6 | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO) | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE) |
| AZL2x.. | 5 | INTERFACCIA UTENTE | USER INTERFACE |
| BC-01 | 1 | APPARECCHIATURA DI COMANDO | CONTROL SCHEME |
| CMF | 6 | COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO | MANUAL SWITCH 0)OFF 1)HIGH FLAME 2)LOW FLAME 3)AUTOMATIC |
| ER | 5 | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA | FLAME DETECTION ELECTRODE |
| EVS | 3 | ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL) | SAFETY GAS SOLENOID VALVE (OPTIONAL) |
| FQ-LED | 8 | PANNELLO FRONTALE (LED) | FRONT PANEL (LED) |
| FU1 | 1 | FUSIBILE AUSILIARIO | AUXILIARY FUSE |
| FU2 | 6 | FUSIBILE | FUSE |
| FU-A | 1 | FUSIBILI DI LINEA | LINE FUSES |
| FU-B | 1 | FUSIBILE DI LINEA | LINE FUSE |
| IG | 1 | INTERRUTTORE GENERALE | MAINS SWITCH |
| IL | 1 | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI | AUXILIARY LINE SWITCH |
| KM3 HCRMMD | 6 | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO) | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE) |
| KM-V | 2 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE | FAN MOTOR CONTACTOR |
| LB | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT |
| LEV1 | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1] | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1] |
| LEV2 | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2] | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2] |
| LF1 | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION |
| LF2 | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE | INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION |
| LPGMIN | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE | INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK |
| LT | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE | INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT |
| LTA | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT |
| M-01 | 1 | MOTORE VENTILATORE | FAN MOTOR |
| MB-DLE..Sx2 | 4 | GRUPPO VALVOLE GAS | GAS VALVES GROUP |
| MBC..SEx2 | 4 | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO) | GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE) |
| MZ-04 AIR | 5 | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA | AIR DAMPER ACTUATOR |
| MZ-04 FUEL | 5 | SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE | FUEL ACTUATOR |
| PDSL-04 | 1 | PRESSOSTATO ARIA | AIR PRESSURE SWITCH |
| PS-01 | 4 | PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE | GAS LEAKAGE PRESSURE SWITCH |
| PSH-01 | 5 | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL) | MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL) |
| PSL-01 | 3 | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH |



| | | | |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 9 | 10 |
| Dis. N. | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
| | | 11 | 12 |

| Sigla/Item | Foglio/Sheet | Funzione | Function |
|-------------|--------------|--|--|
| PT100 | 7 | SONDA DI TEMPERATURA | TEMPERATURE PROBE |
| RWF50.2x | 6 | REGOLATORE MODULANTE | BURNER MODULATOR |
| RWF55.5x | 6 | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO) | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE) |
| SD-PRESS | 7 | SONDA DI PRESSIONE | PRESSURE PROBE |
| SD-TEMP. | 7 | SONDA DI TEMPERATURA | TEMPERATURE PROBE |
| SD - 0÷10V | 7 | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE | TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT |
| SD - 4÷20mA | 7 | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE | TRANSDUCER CURRENT OUTPUT |
| ST | 3 | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES |
| SV-01 | 4 | ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE | UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE |
| SV-02 | 4 | ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE | DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE |
| TAB | 3 | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES |
| TC | 7 | TERMOCOPPIA | THERMOCOUPLE |
| TV | 1 | TERMICO MOTORE VENTILATORE | FAN MOTOR THERMAL |
| UV | 5 | SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA | UV FLAME DETECTOR |
| XX-05 | 2 | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER |

| | | | |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 10 | 11 |
| Dis. N. | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
| | | 12 | 12 |

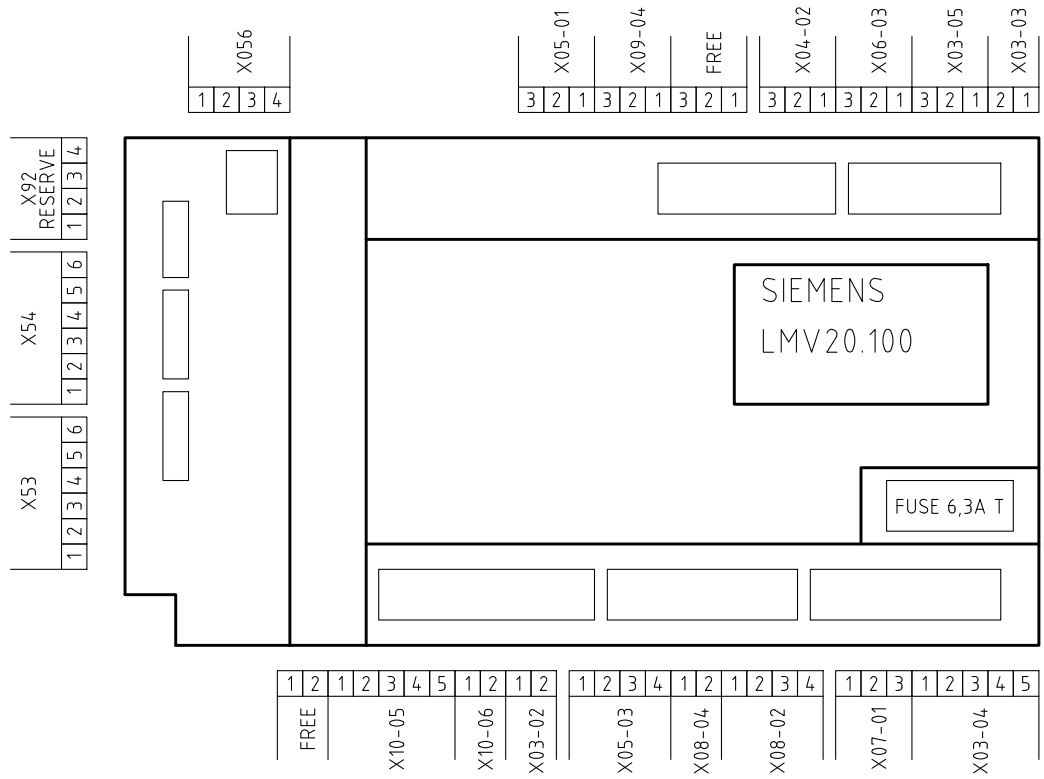

VISTA LATO COMPONENTI
COMPONENTS SIDE VIEW

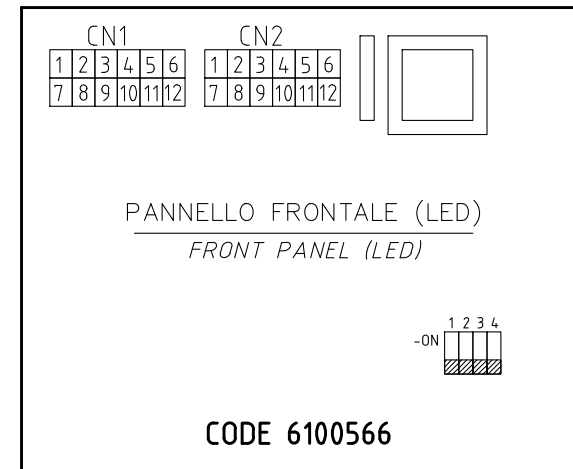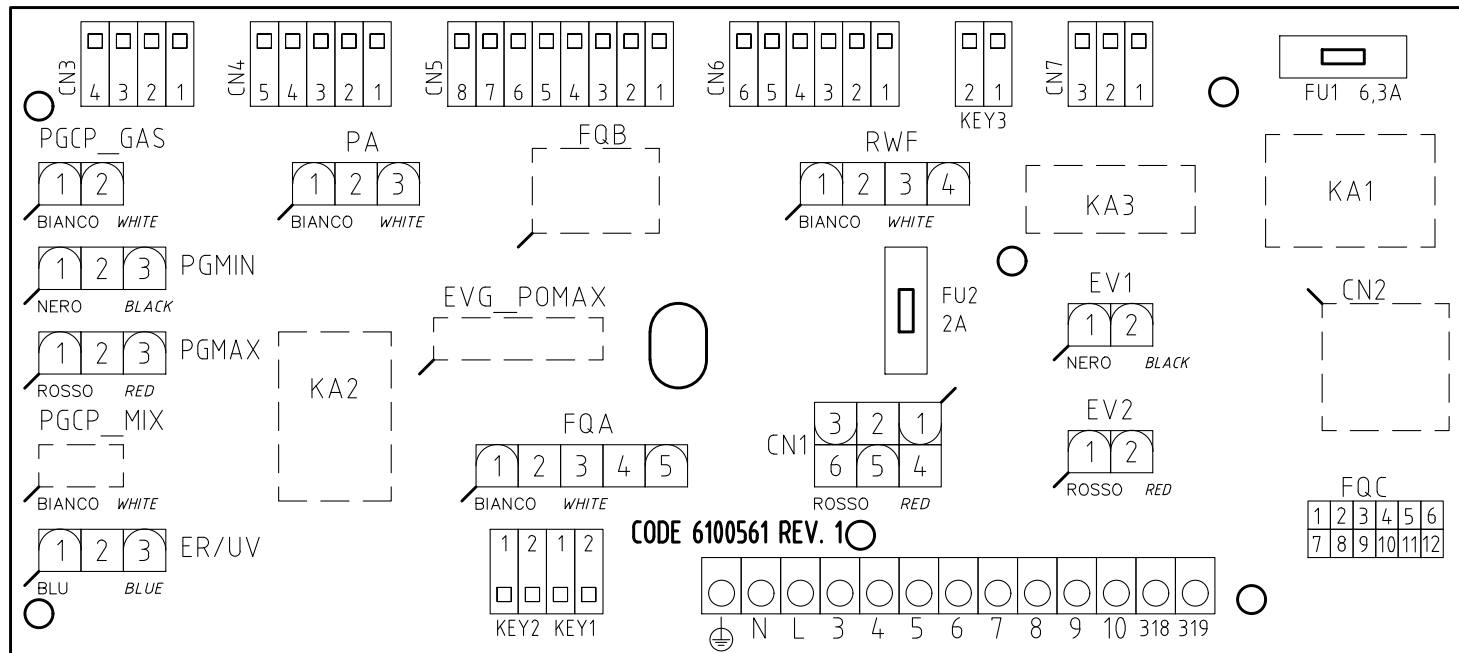

| | | | |
|-----------|--------------|-------|--------|
| Data | 22/05/2015 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 00 | 11 | 12 |
| Dis. N. | 09 - 0429-YE | SEGUE | TOTALE |
| | / | | 12 |