




|      |                                   |          |           |
|------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 05   | AGGIUNTO/ADDED LM024.255          | 07/01/13 | U. PINTON |
| 04   | AGGIUNTO/ADDED "600V"             | 30/07/12 | U. PINTON |
| 03   | ADDED "RWF50.2x" AND "POMAX"      | 19/04/12 | U. PINTON |
| 02   | AGGIUNTO/ADDED SQM40.265A         | 12/11/09 | U. PINTON |
| 06   | ADDED "KM3" AND "RWF55" MODULATOR | 05/02/15 | U. PINTON |
| REV. | MODIFICA                          | DATA     | FIRME     |

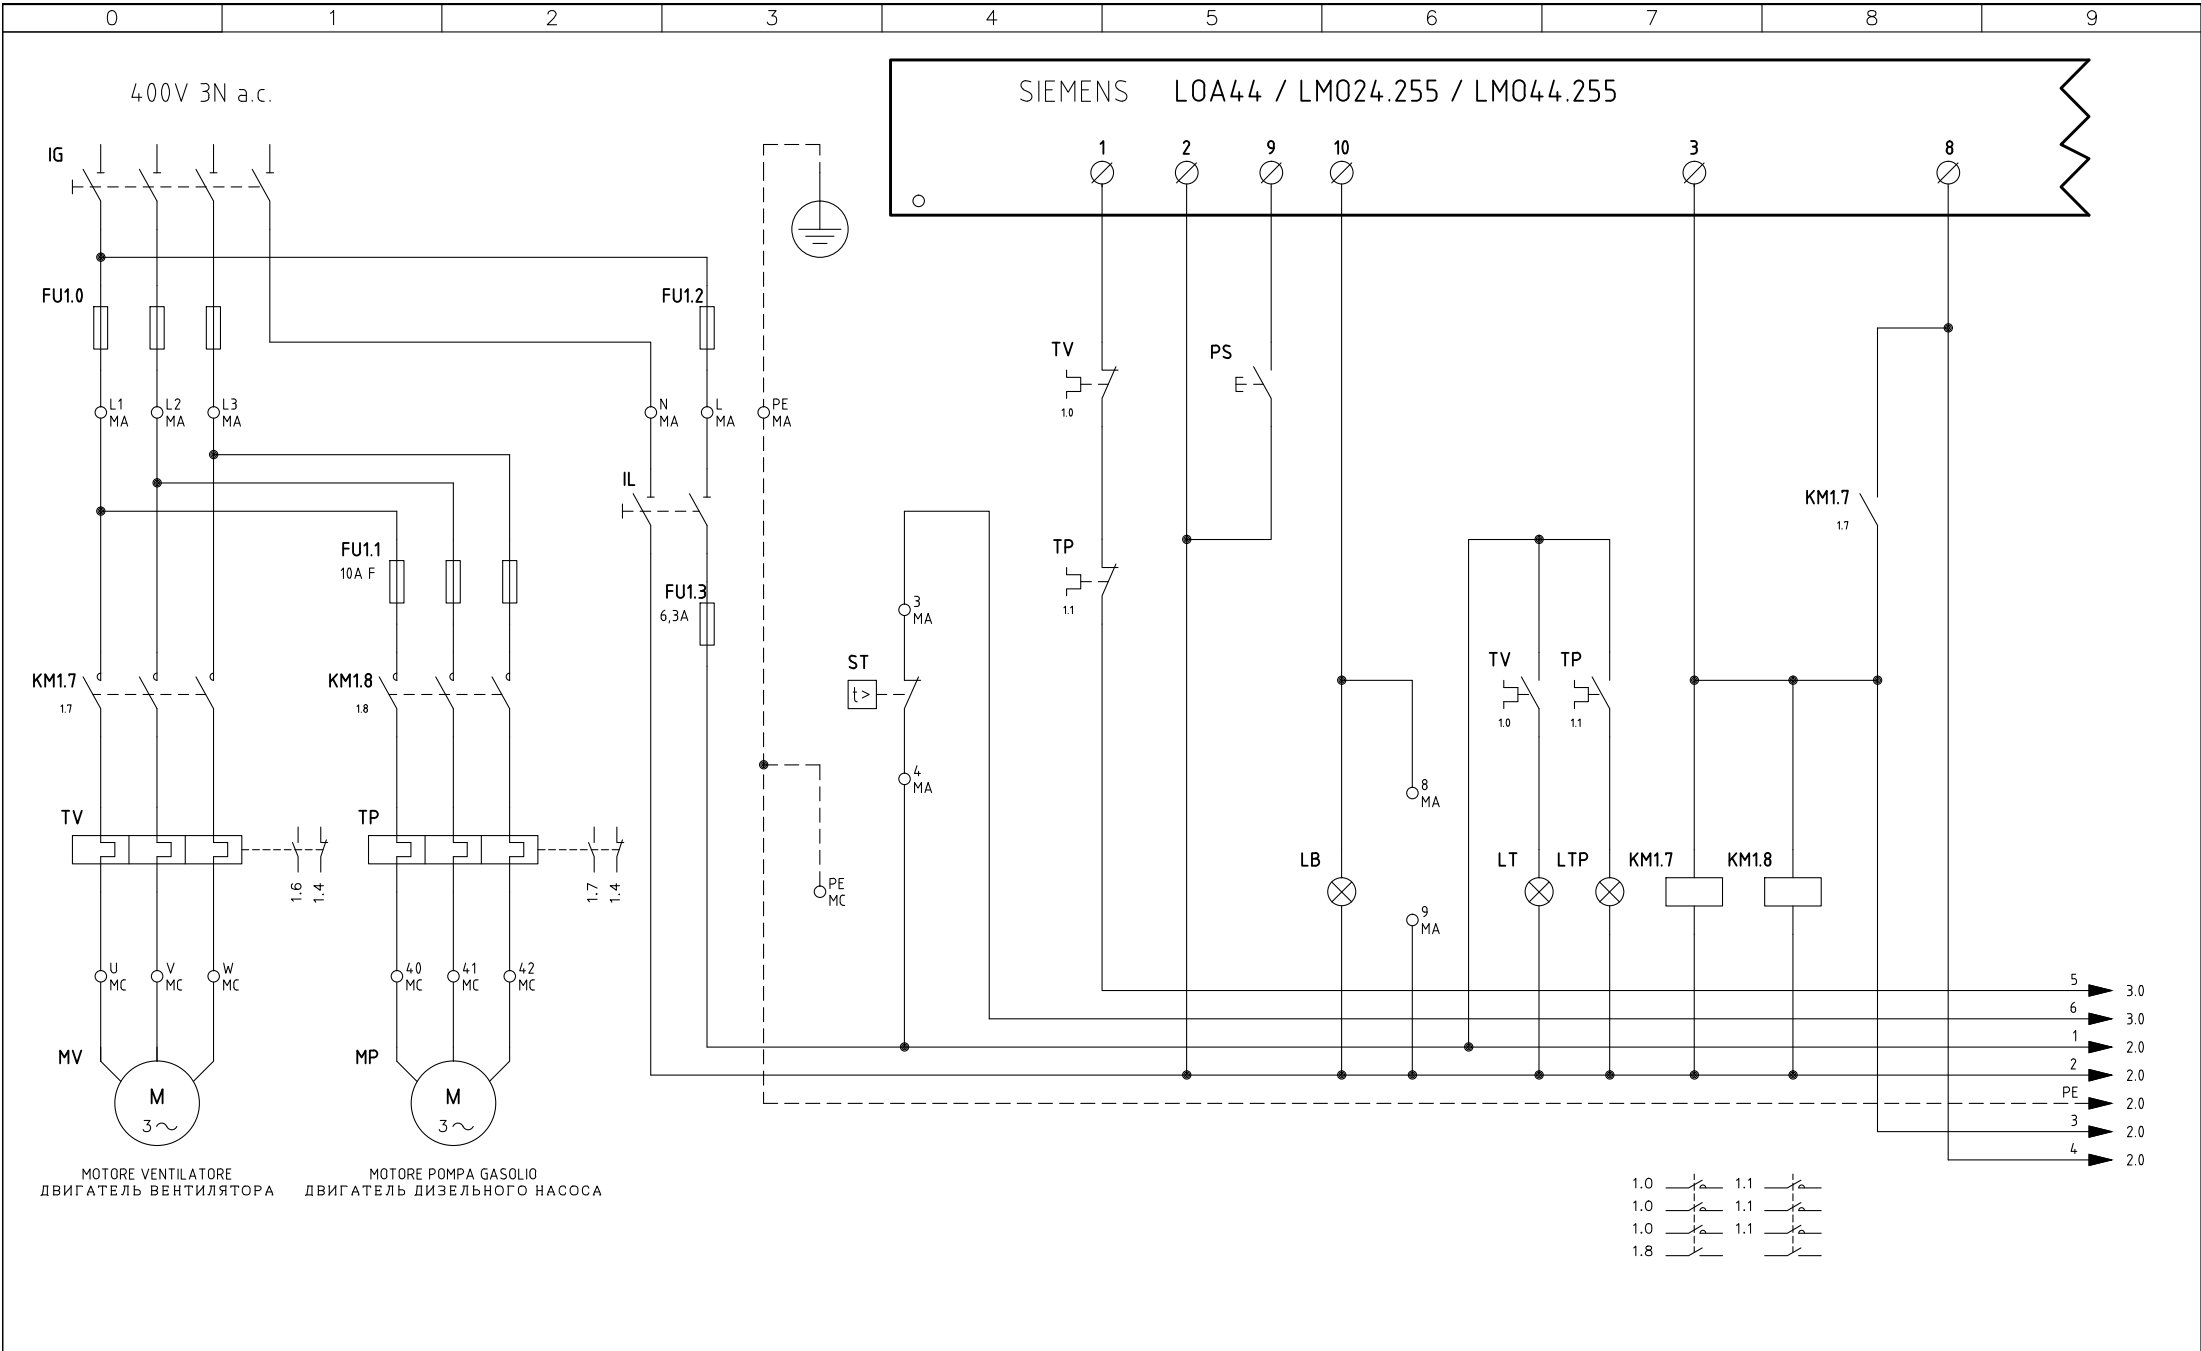


|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Impianto    | TIPI/TYPES PG70 ÷ PG93 / RG91÷RG93                    |
|             | MODELLO/MODEL G-.MD.x.xx.Y                            |
| Descrizione | CON MOTORE POMPA SEPARATO<br>WITH SEPARATE PUMP MOTOR |




|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Ordine                 |                                |
| Commessa               | Data Controllato<br>05/02/2015 |
| Esecutore<br>U. PINTON | Controllato<br>G. SCATTOLIN    |

|           |            |
|-----------|------------|
| Data      | 05/09/2006 |
| Revisione | 06         |
| Dis. N.   | 07 - 0479  |

|       |        |
|-------|--------|
| PREC. | FOGLIO |
| /     | 1      |
| SEGUE | TOTALE |
| 2     | 6      |

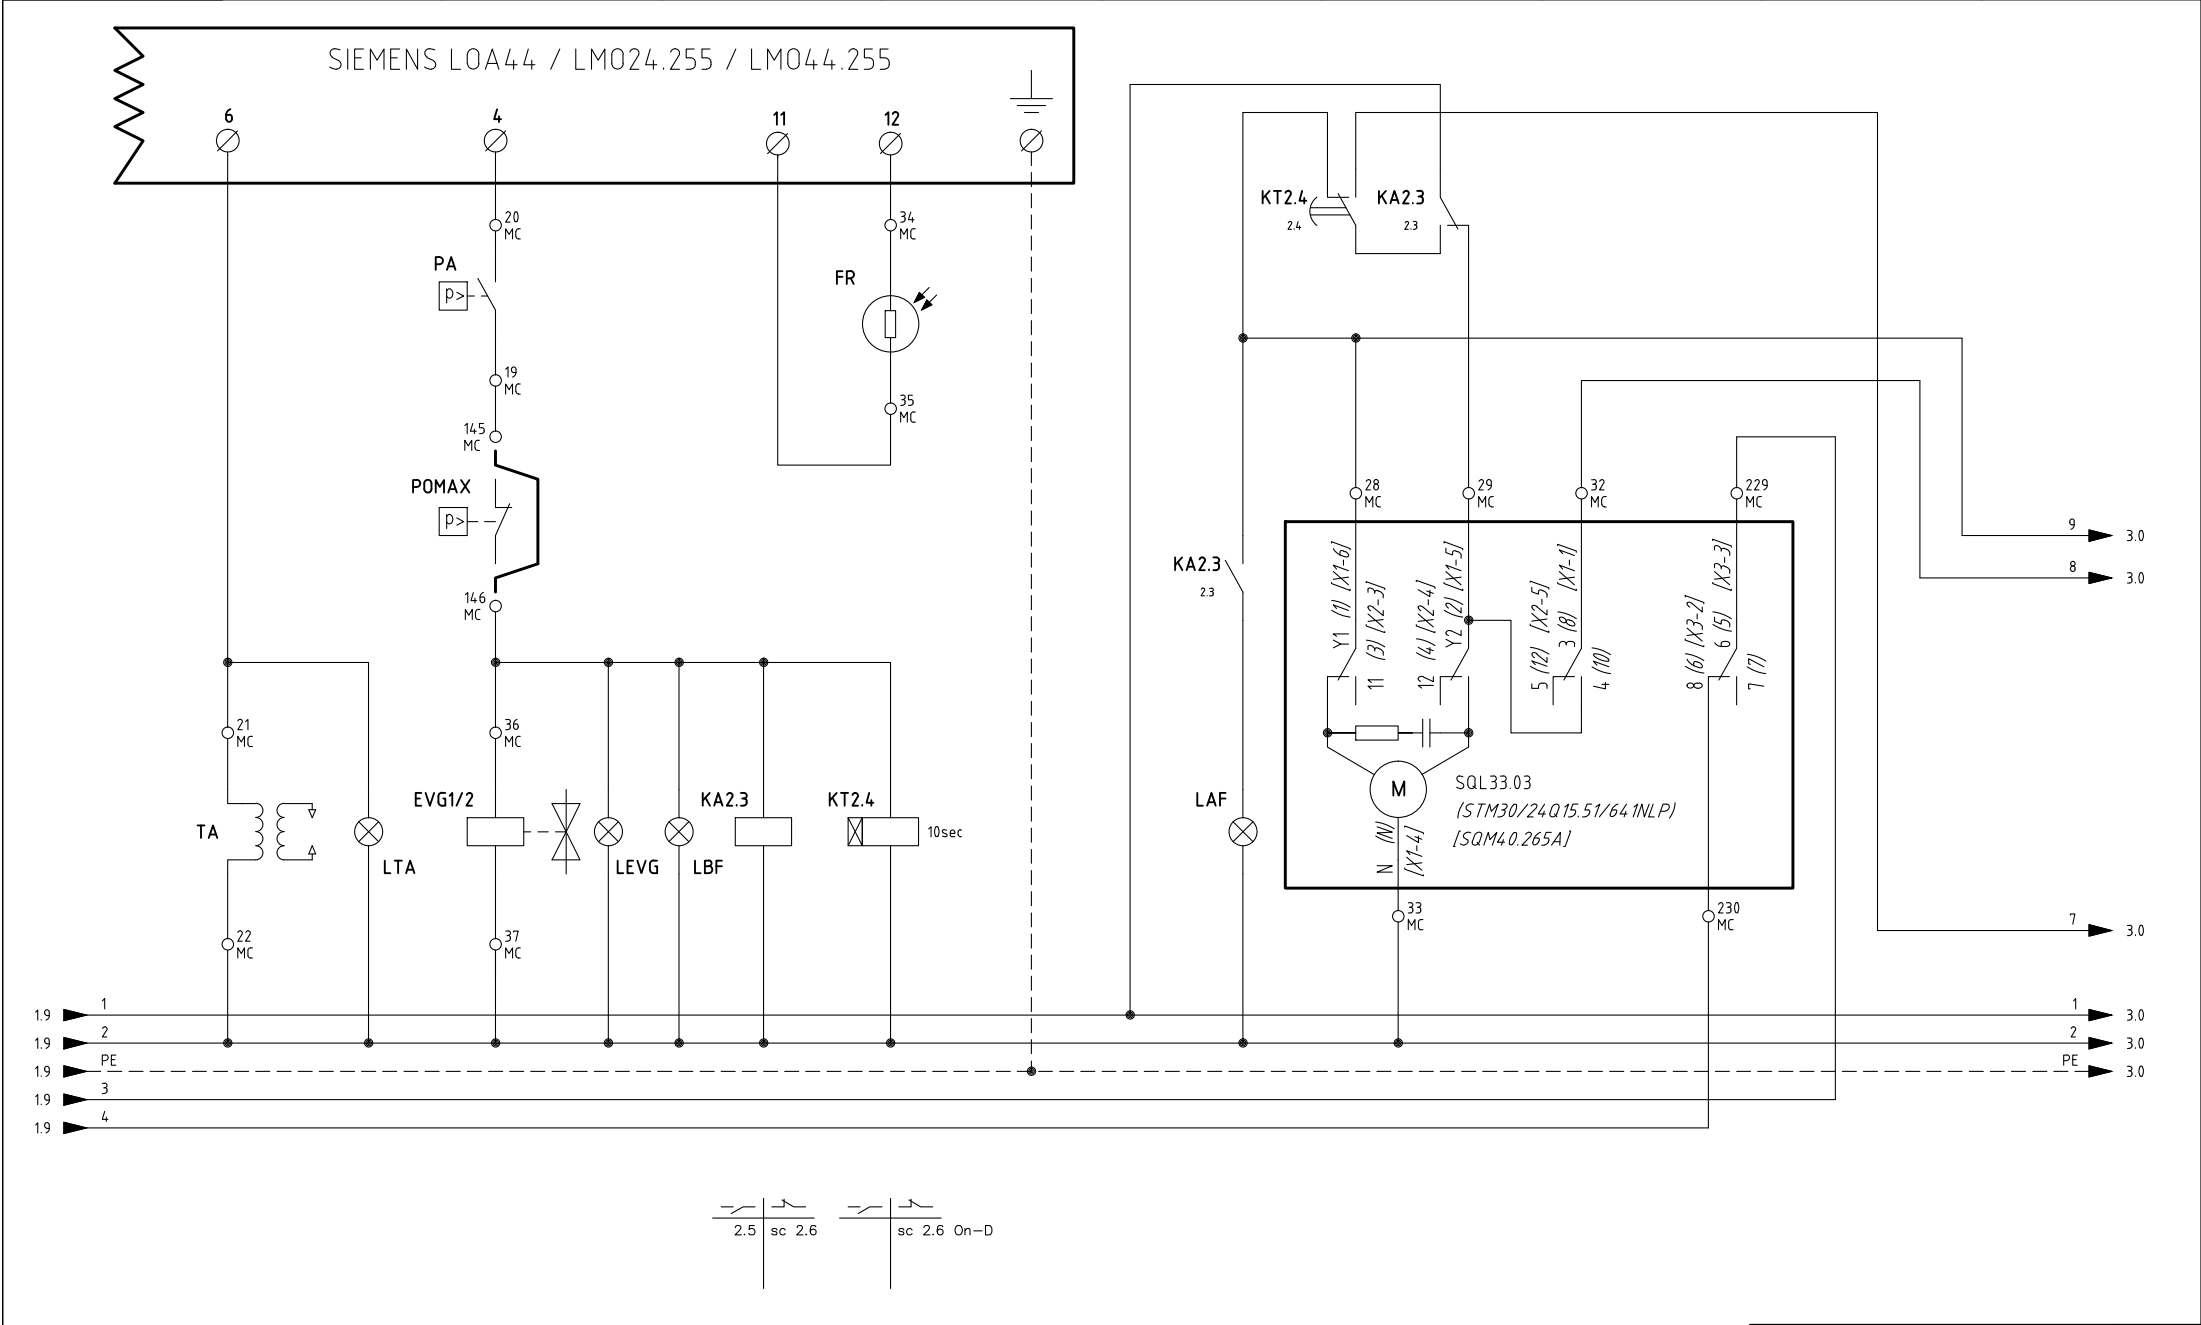


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 05/09/2006 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 06         | 1     | 2      |
| Dis. N.   | 07 - 0479  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 3     | 6      |

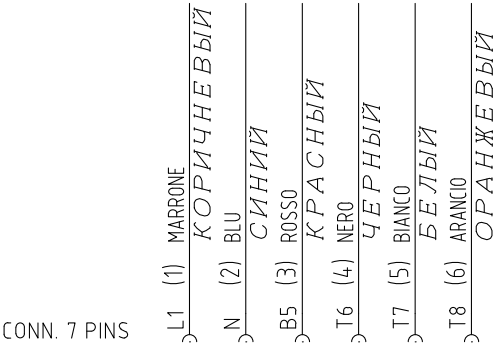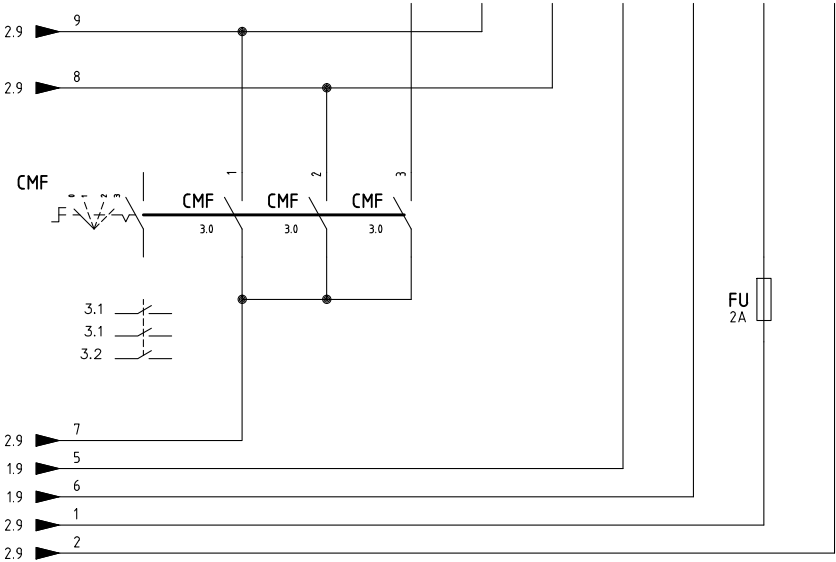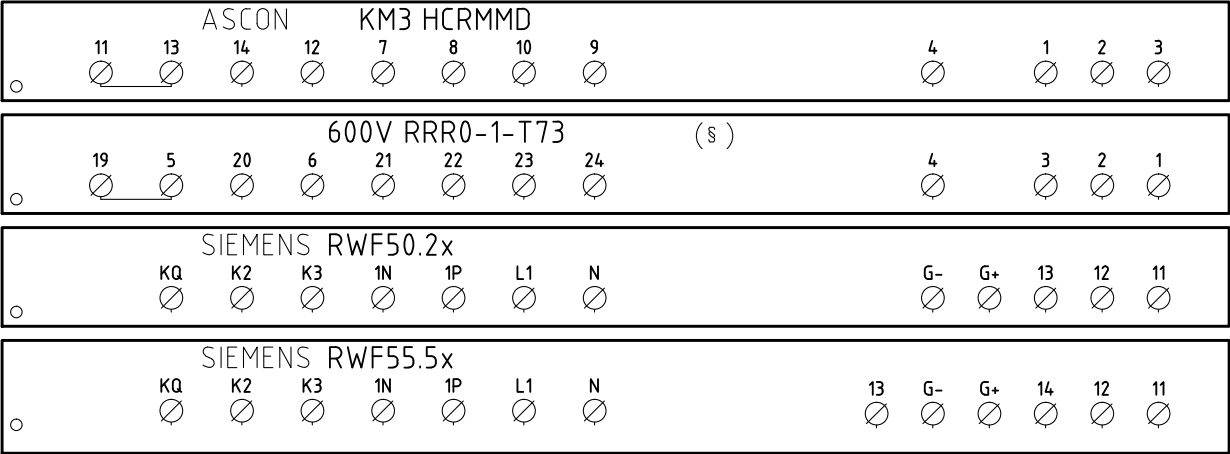

CAVO 7x0,75mmq  
КАБЕЛЬ 7x0,75mmq

(xx)  
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
ВНИМАНИЕ! ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ С 7-МИ ПОЛЮСНЫМИ ШТЕКЕРАМИ

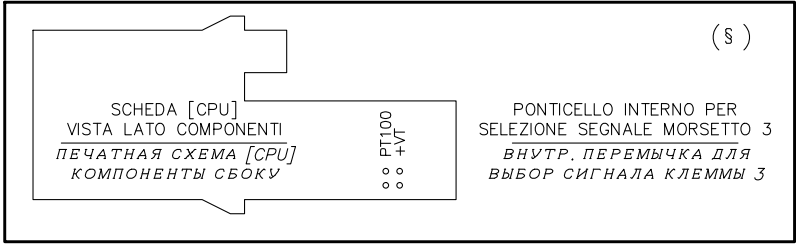

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 05/09/2006 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 06         | 2     | 3      |
| Dis. N.   | 07 - 0479  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 4     | 6      |

(xx)





ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI  
ВНИМАНИЕ! ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ С 7-МИ ПОЛЮСНЫМИ ШТЕКЕРАМИ

## KM3 HCRMMD

## 600V RRR0-1-T73

## RWF55.5x

## RWF50.2x

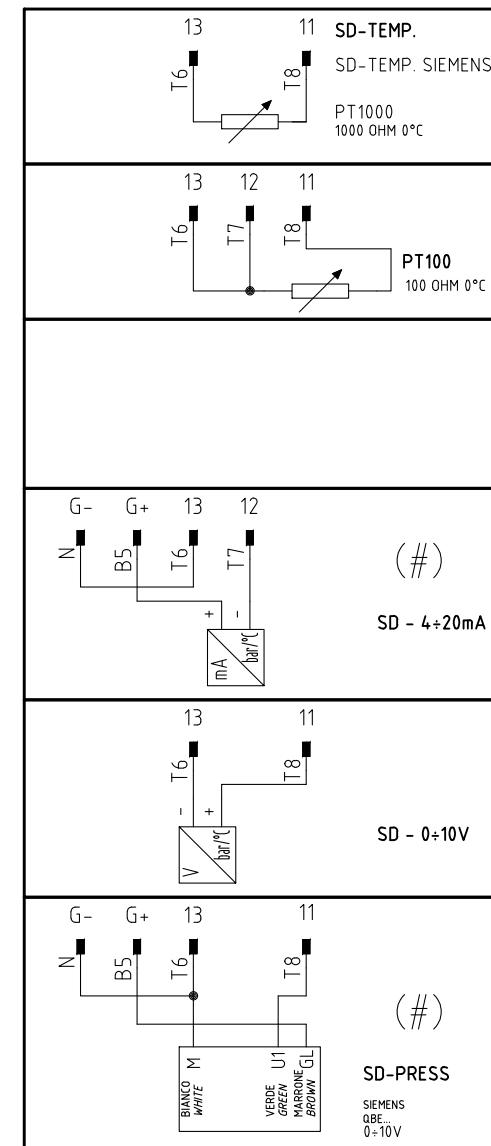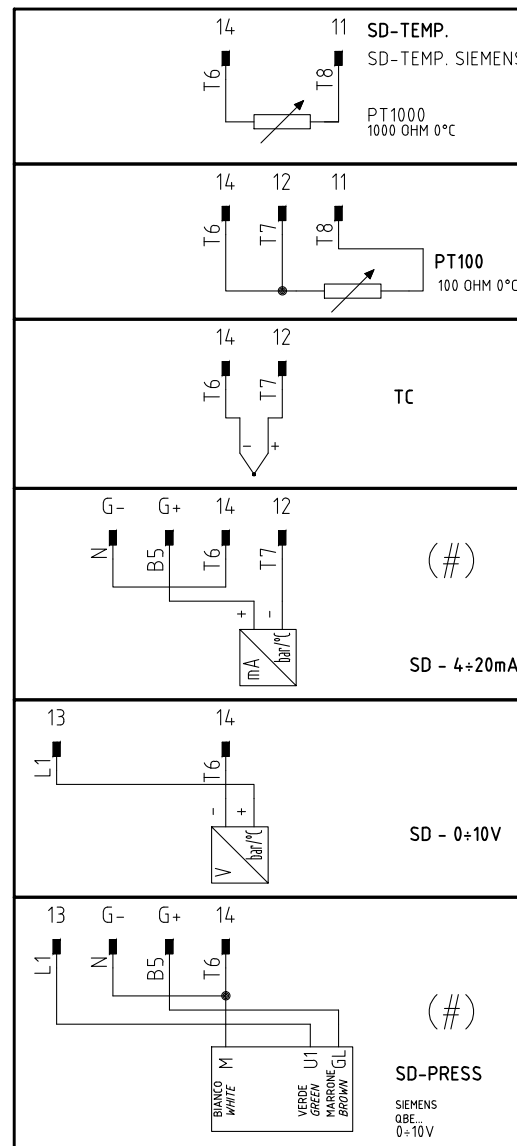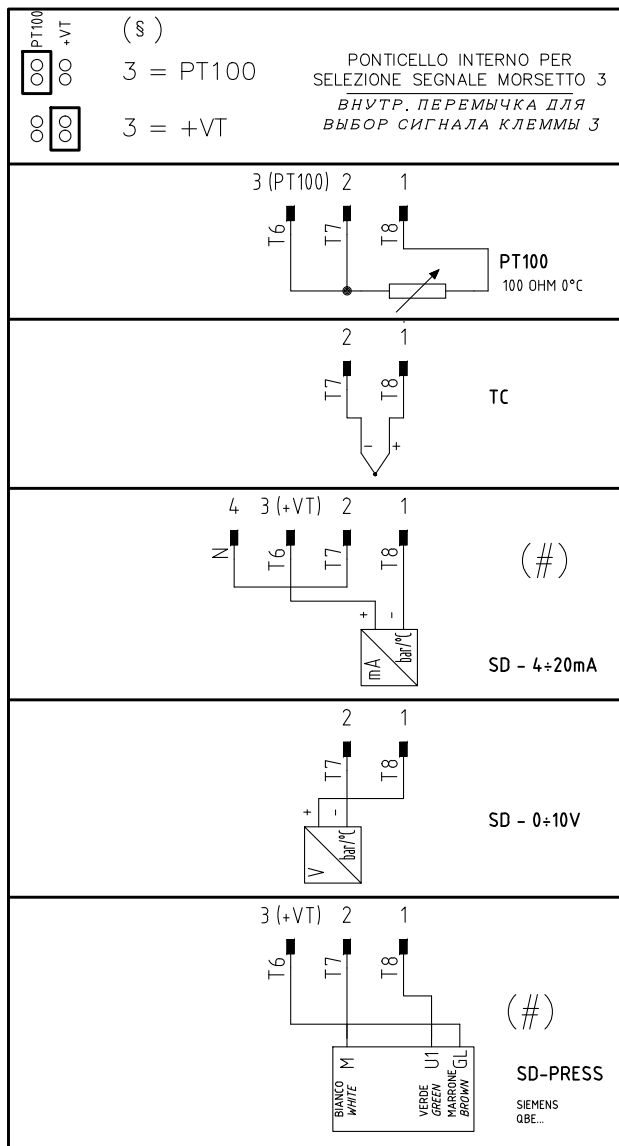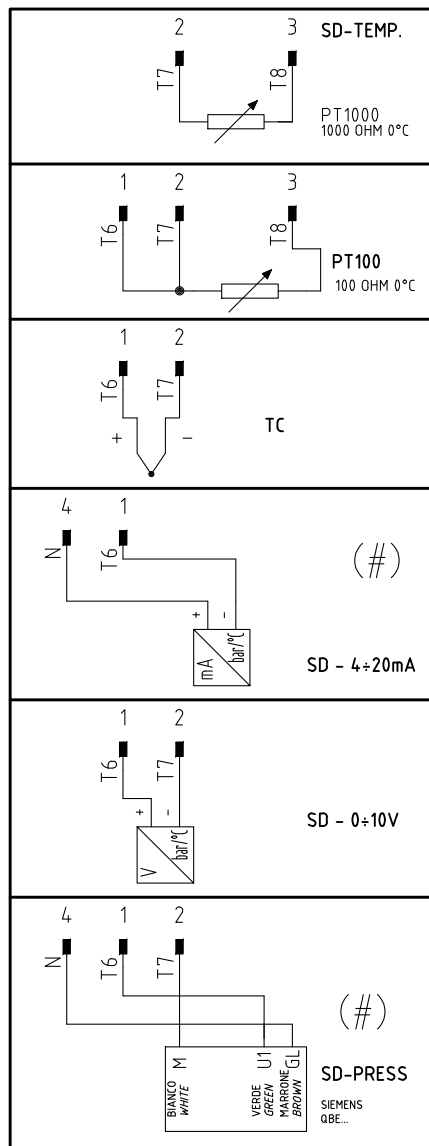


(#)

COLLEGAMENTO SOLO PER  
TRASDUTTORI PASSIVI

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ  
ПАССИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 05/09/2006 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 06         | 3     | 4      |
| Dis. N.   | 07 - 0479  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 5     | 6      |

QG - MA  
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE  
КЛЕММНИК ПИТАНИЯ

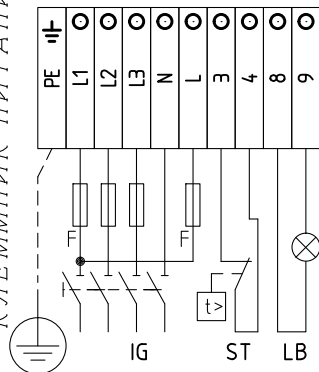

CAMME SERVOCOMANDO  
КУЛАЧКИ СЕРВОПРИВОДА  
SQL33.03

- Y1 ALTA FIAMMA  
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ  
Y2 SOSTA E ACCENSIONE  
ВЫЖИДАНИЕ И РОЗЖИГ  
3 BASSA FIAMMA  
МАЛОЕ ПЛАМЯ  
6 CONSENSO ALLA PARTENZA  
РАЗРЕШЕНИЕ НА НАЧАЛО РАБОТЫ


SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)  
СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)  
(STM30/24Q15.51/641NLP)

- I ALTA FIAMMA  
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ  
II SOSTA E ACCENSIONE  
ВЫЖИДАНИЕ И РОЗЖИГ  
III BASSA FIAMMA  
МАЛОЕ ПЛАМЯ  
V CONSENSO ALLA PARTENZA  
РАЗРЕШЕНИЕ НА НАЧАЛО РАБОТЫ

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)  
СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)  
[SQM40.265A]

- I ALTA FIAMMA  
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ  
II SOSTA E ACCENSIONE  
ВЫЖИДАНИЕ И РОЗЖИГ  
III BASSA FIAMMA  
МАЛОЕ ПЛАМЯ  
VI CONSENSO ALLA PARTENZA  
РАЗРЕШЕНИЕ НА НАЧАЛО РАБОТЫ

QG - MC  
MORSETTIERA COMPONENTI  
КЛЕММНИК КОМПОНЕНТОВ

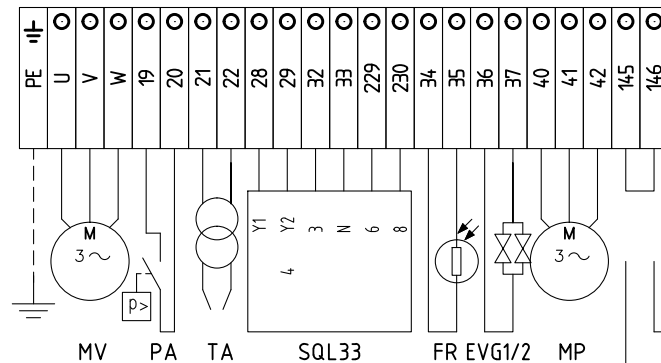

MV PA TA SQL33 FR EVG1/2 MP

POMAX  
(OPTIONAL)

(STM30/24Q15.51/643NLP)

[SQM40.265A]

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 05/09/2006 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 06         | 4     | 5      |
| Dis. N.   | 07 - 0479  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 6     | 6      |

| Sigla/Item                    | Foglio/Sheet | Funzione                                                                | Function                                                                      |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 600V RRR0–1–T73               | 3            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                                      | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                                       |
| (STM30/24Q15.51/641NLP)       | 2            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)                                | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                               |
| CMF                           | 3            | COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO | РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОТЫ 0)НЕ РАБ. 1)БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ 2)МАЛОЕ ПЛАМЯ 3)АВТОМАТ |
| EVG1/2                        | 2            | ELETTROVALVOLE GASOLIO                                                  | ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ                                                      |
| FR                            | 2            | FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA                                       | КОНТРОЛЬНЫЙ ФОТОРЕЗИСТОР ПЛАМЕНИ                                              |
| FU                            | 3            | FUSIBILE                                                                | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ                                                                |
| FU1.0                         | 1            | FUSIBILI DI LINEA                                                       | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ                                                  |
| FU1.1                         | 1            | FUSIBILI LINEA POMPA                                                    | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ НАСОСА                                           |
| FU1.2                         | 1            | FUSIBILE DI LINEA                                                       | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ                                                  |
| FU1.3                         | 1            | FUSIBILE LINEA AUSILIARI                                                | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ                    |
| IG                            | 1            | INTERRUTTORE GENERALE                                                   | ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ                                                             |
| IL                            | 1            | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                                            | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ                               |
| KA2.3                         | 2            | RELE’ AUSILIARIO                                                        | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ                                                          |
| KM1.7                         | 1            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE                                           | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                                    |
| KM1.8                         | 1            | CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO                                         | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО НАСОСА                              |
| KM3 HCRMMD                    | 3            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                                      | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                                       |
| KT2.4                         | 2            | RELE’ TEMPORIZZATORE                                                    | РЕЛЕ ТАЙМЕРА                                                                  |
| LAF                           | 2            | LAMPADA SEGNALE ALTA FIAMMA BRUCIATORE                                  | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БОЛЬШОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ                                  |
| LB                            | 1            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO FIAMMA                                           | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ПЛАМЕНИ                                        |
| LBF                           | 2            | LAMPADA SEGNALE BASSA FIAMMA BRUCIATORE                                 | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА МАЛОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ                                    |
| LEV                           | 2            | LAMPADA SEGNALE APERTURA EVG                                            | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ EVG                                              |
| LOA44 / LM024.255 / LM044.255 | 1            | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA                                        | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ                                             |
| LT                            | 1            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE                       | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                |
| LTA                           | 2            | LAMPADA SEGNALE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                             | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА                                 |
| LTP                           | 1            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA                             | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ НАСОСА                               |
| MP                            | 1            | MOTORE POMPA GASOLIO                                                    | ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО НАСОСА                                                   |
| MV                            | 1            | MOTORE VENTILATORE                                                      | ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА                                                         |
| PA                            | 2            | PRESSOSTATO ARIA                                                        | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА                                                         |
| POMAX                         | 2            | PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO (OPTIONAL)                        | РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА (ОПЦИЯ)                           |
| PS                            | 1            | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                                                 | КНОПКА СБРОСА БЛОКИРОВКИ ПЛАМЕНИ                                              |
| PT100                         | 4            | SONDA DI TEMPERATURA                                                    | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК                                                          |
| RWF50.2x                      | 3            | REGOLATORE MODULANTE                                                    | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР                                                        |
| RWF55.5x                      | 3            | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO)                                      | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                                       |
| SD–PRESS                      | 4            | SONDA DI PRESSIONE                                                      | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ                                                               |
| SD–TEMP.                      | 4            | SONDA DI TEMPERATURA                                                    | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК                                                          |
| SD – 0÷10V                    | 4            | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE                                          | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ВЫХОДОМ НАПРЯЖЕНИЯ                                          |
| SD – 4÷20mA                   | 4            | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE                                          | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ                                             |
| SQL33.03                      | 2            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                                              | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ                                                |
| ST                            | 1            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                                            | РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ                                                 |
| TA                            | 2            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                                             | ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР                                                       |
| TC                            | 4            | TERMOCOPPIA                                                             | ТЕРМОПАРА                                                                     |
| TP                            | 1            | TERMICO MOTORE POMPA GASOLIO                                            | ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО НАСОСА                                         |
| TV                            | 1            | TERMICO MOTORE VENTILATORE                                              | ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                                               |
| [SQM40.265A]                  | 2            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)                                | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)                               |

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 05/09/2006 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 06         | 5     | 6      |
| Dis. N.   | 07 – 0479  | SEGUE | TOTALE |
|           | /          |       | 6      |