




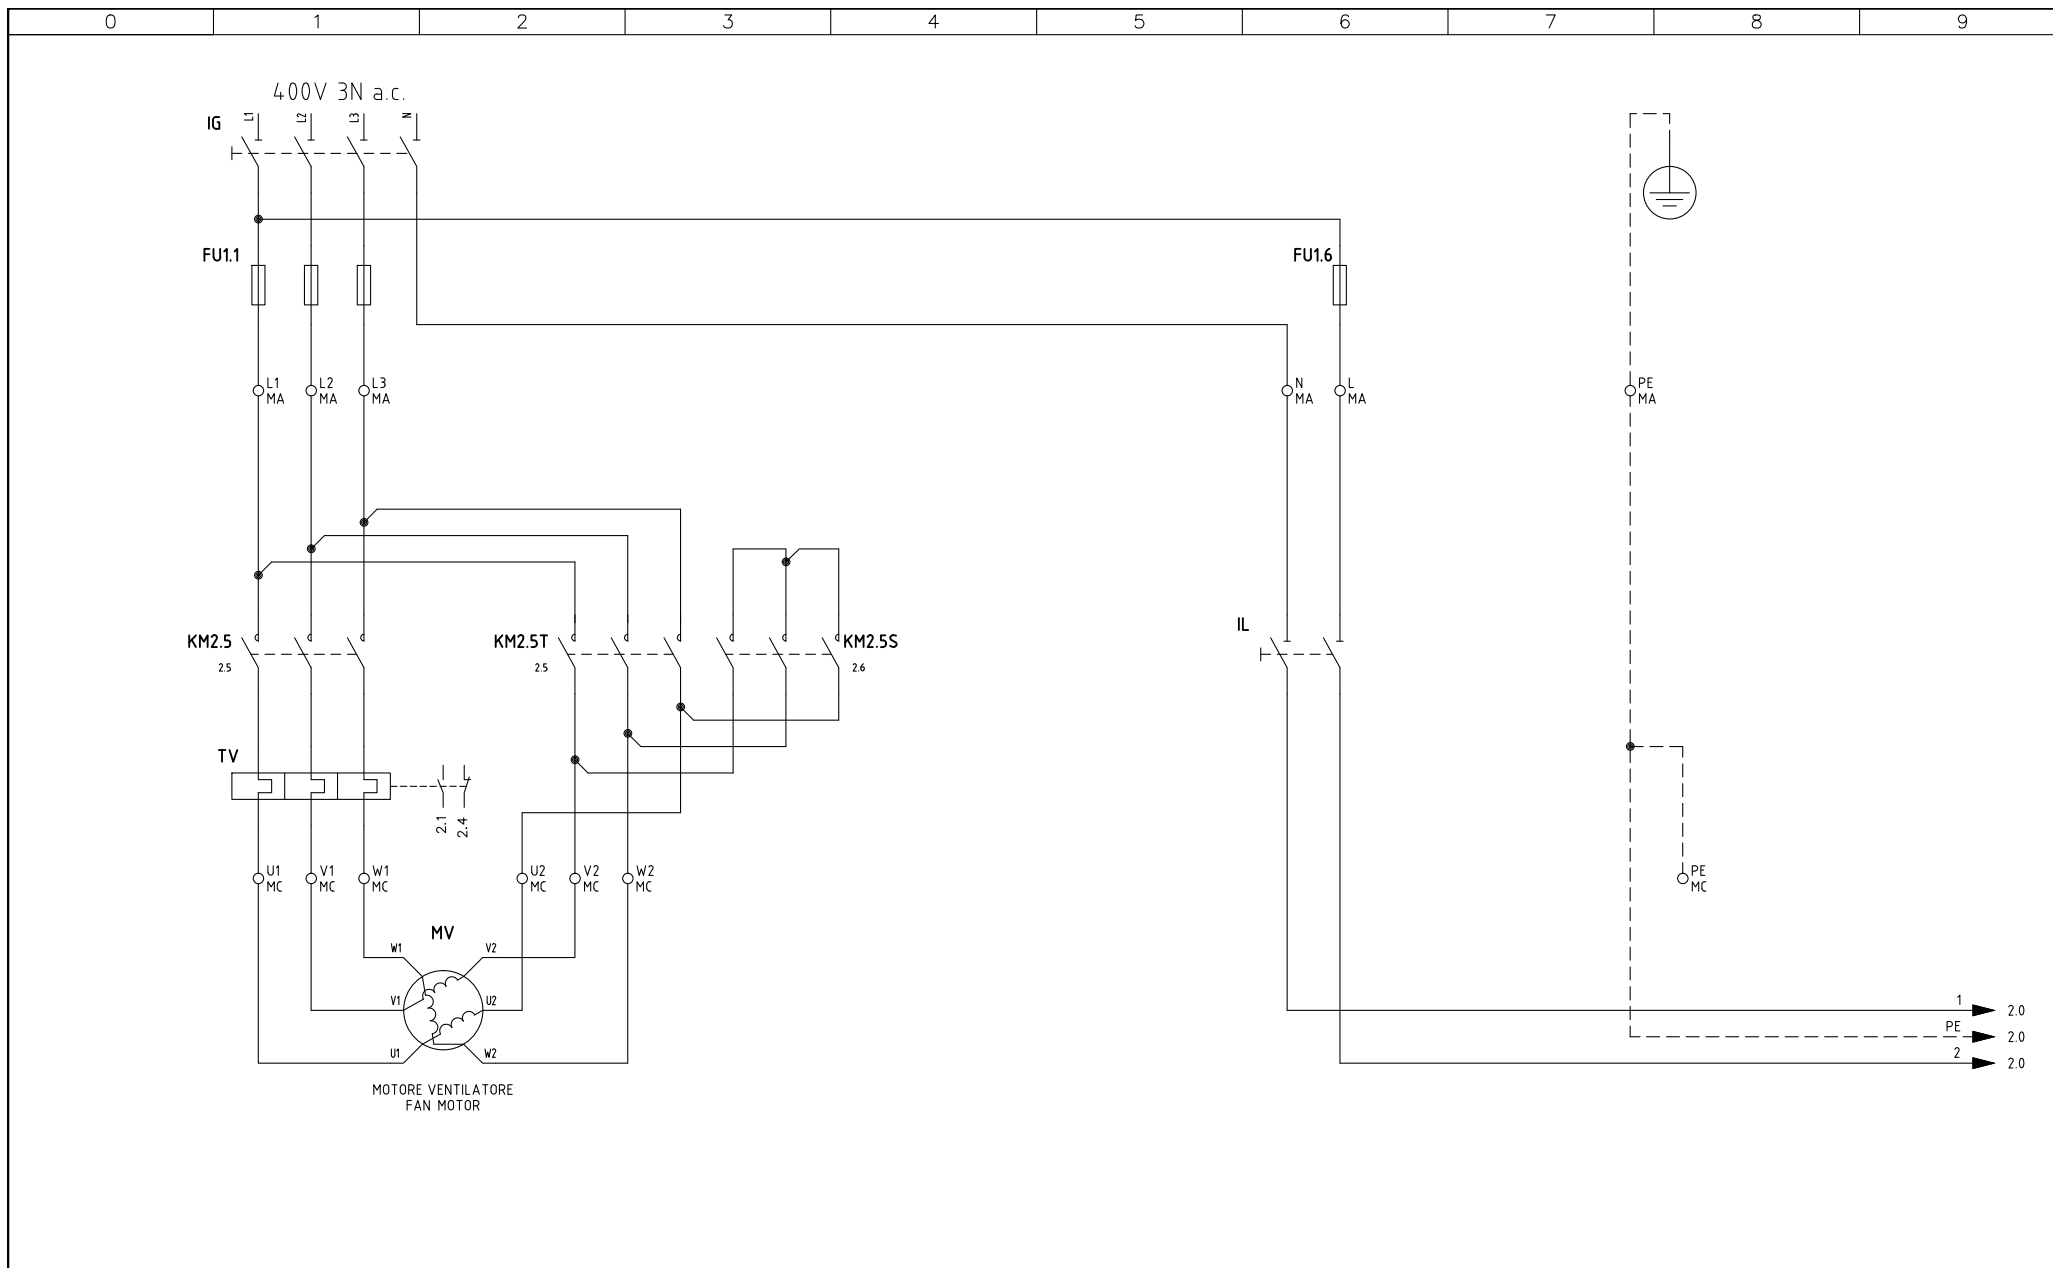

					Impianto	Ordine		Data	20/01/2006	PREC.	FOGLIO
					TIPI/TYPES P(LX)91A ÷ P(LX)93A - R(X)512A - R525A MODELLO/MODEL M-.PR.S.xx.A.1.xx	Commessa	Data Controllato	Revisione	03	/	1
					Descrizione		16/05/2012	Dis. N.	09 - 313	SEQUE	TOTALE
						Esecutore	Controllato			2	6
						U. PINTON	S. MARCHETTI				
03	MODIFICATO/MODIFIED "PGMAX"	16/05/12	U. PINTON								
02	AGGIUNTO/ADDED SQM40.265A	10/11/09	U. PINTON								
01	AGGIUNTO/ADDED STM30.	19/07/06	U. PINTON								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME								

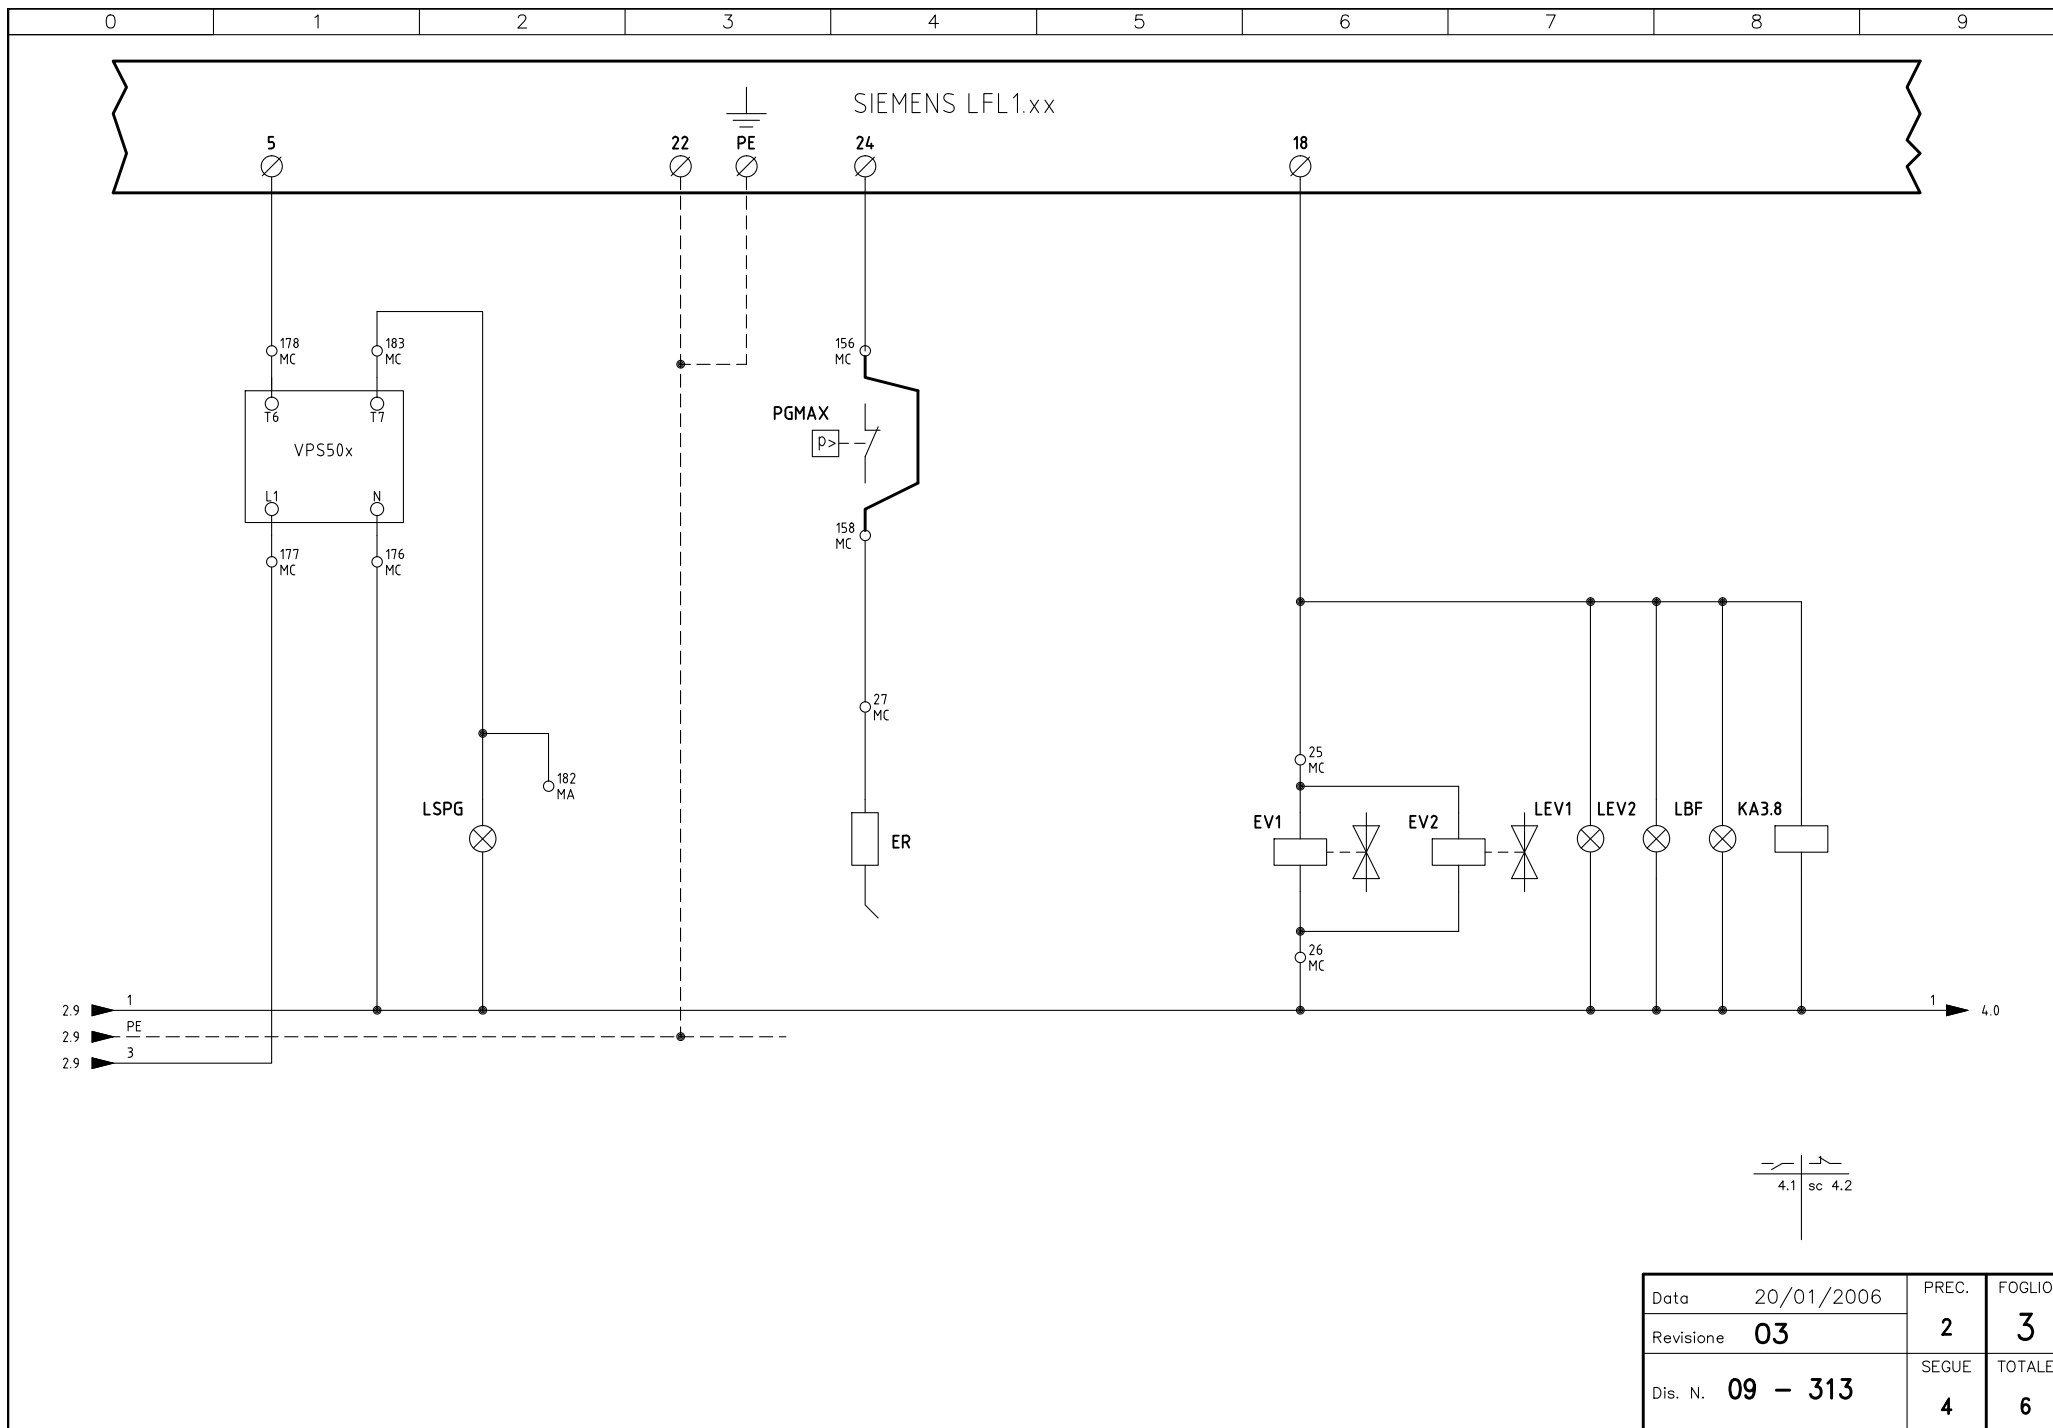


Data	20/01/2006	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	2	3
Dis. N.	09 - 313	SEGUE	TOTALE
		4	6


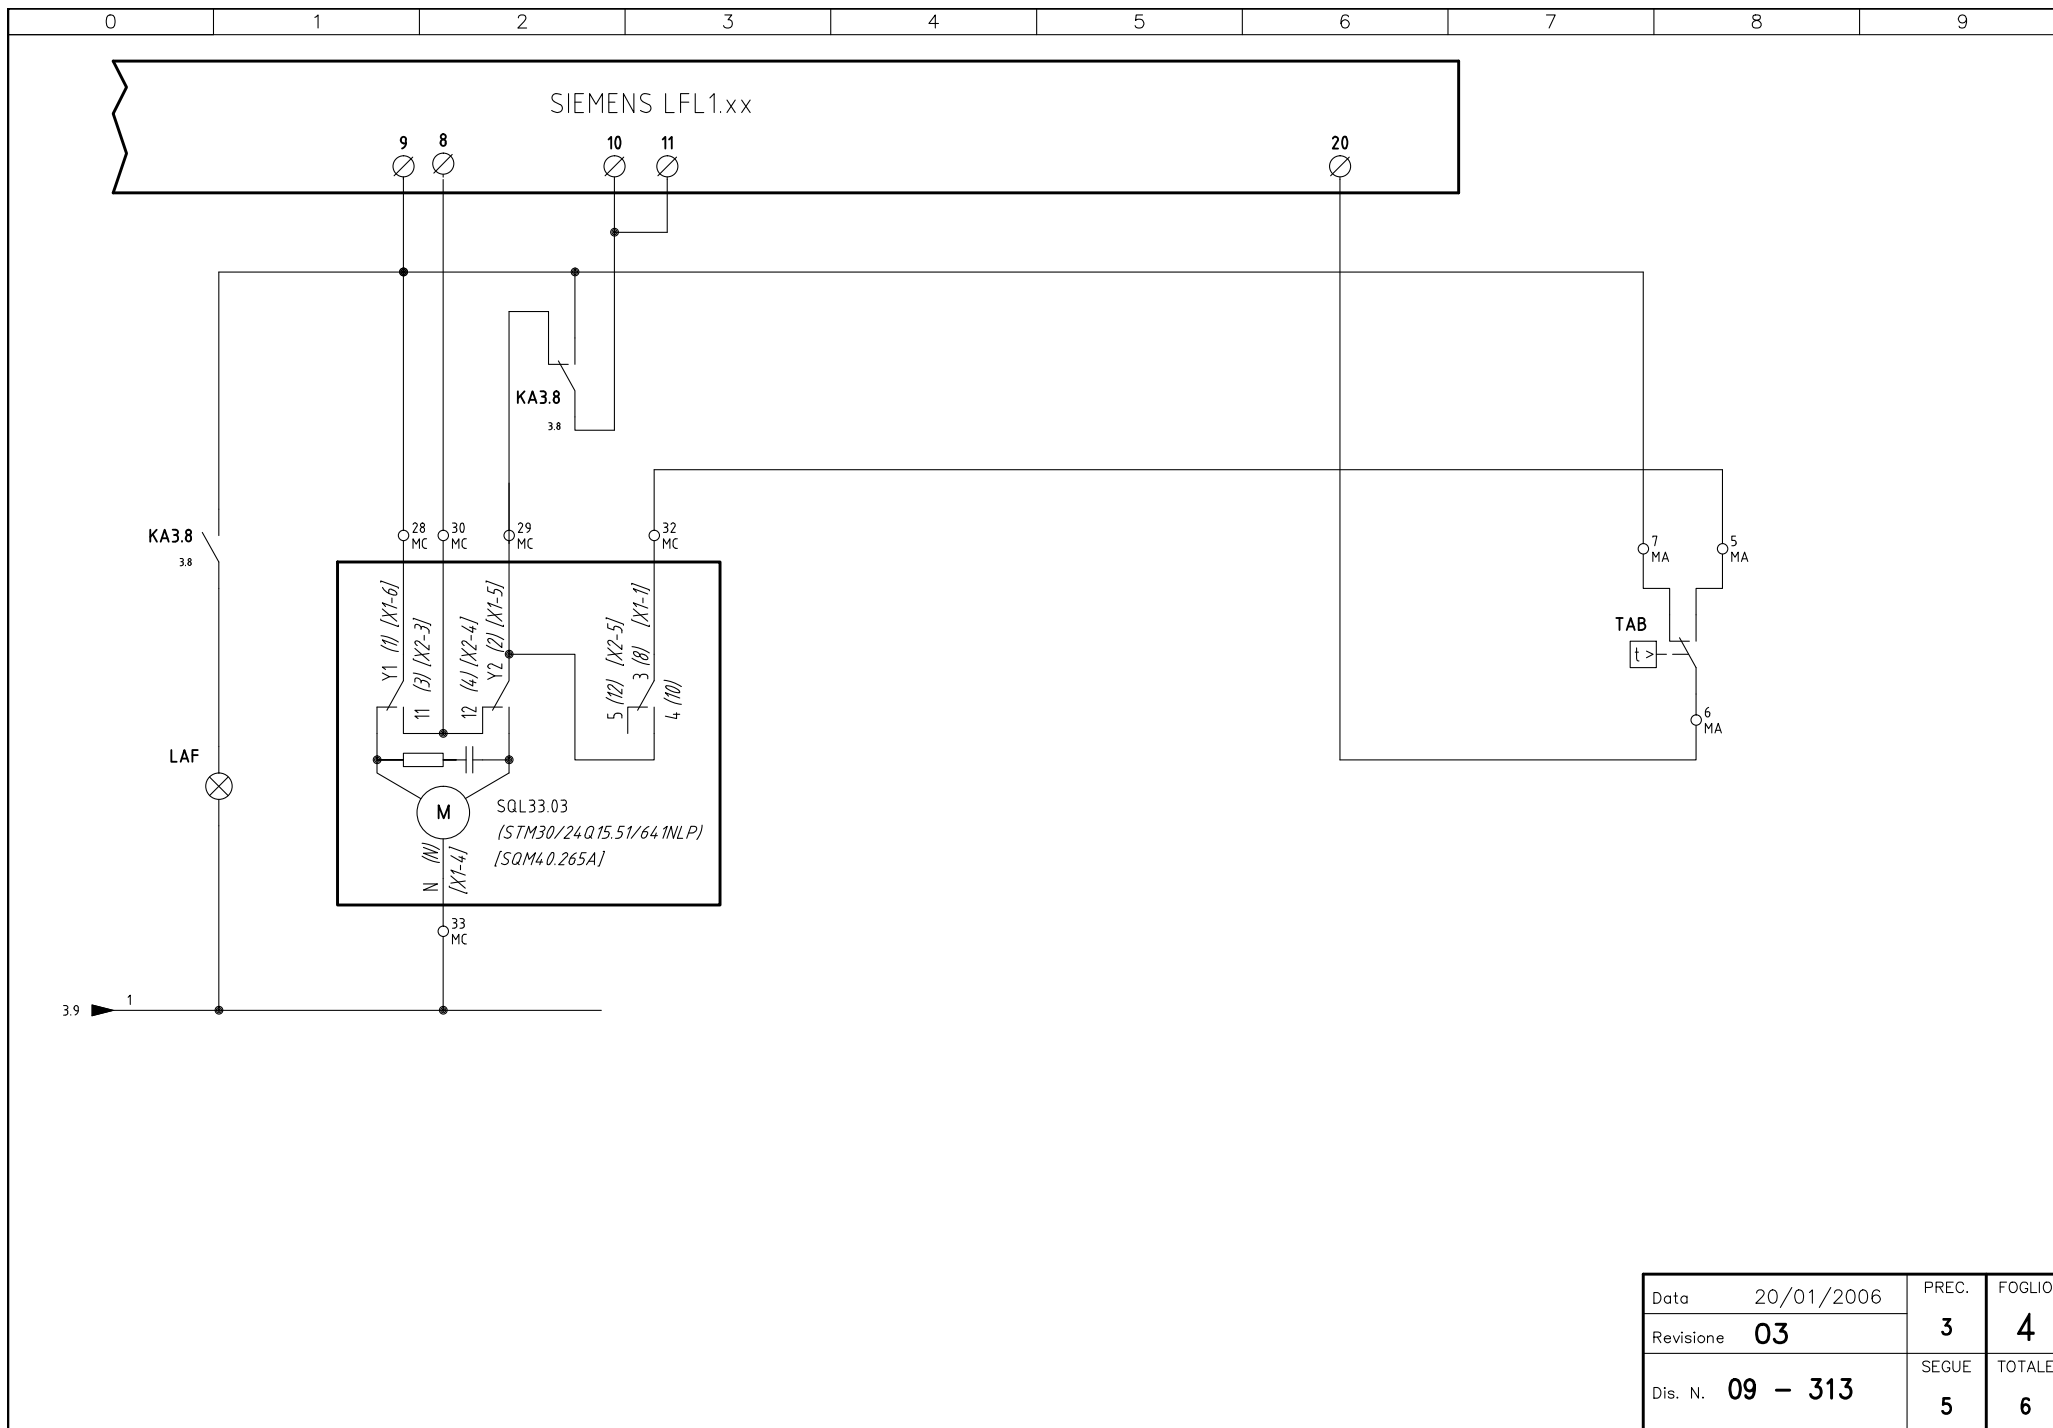


Data	20/01/2006	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	3	4
Dis. N.	09 - 313	SEGUE	TOTALE
		5	6

QUADRO QG - MORSETTIERA MA
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE
BURNERS SUPPLY TERMINAL BOARD

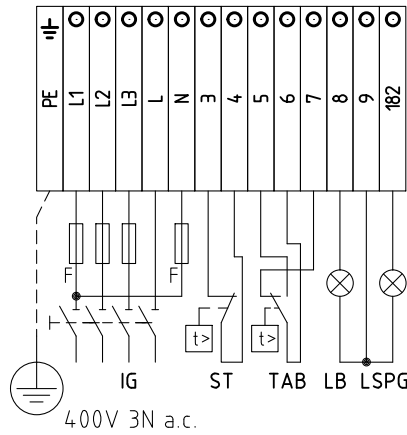

QUADRO QG - MORSETTIERA MC
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE
BURNER COMPONENT TERMINAL BOARD

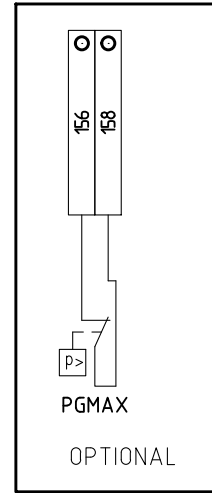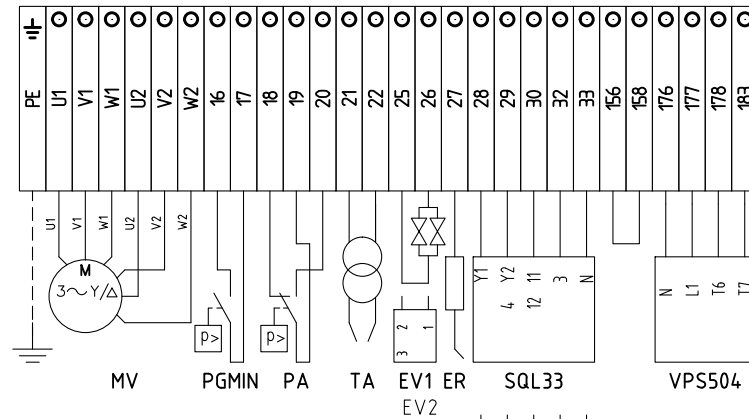

CAMME SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
CAMS FOR AIR DAMPER SERVO CONTROL
SQL33



Y1 ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
Y2 SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
3 BASSA FIAMMA
LOW FLAME

CAMME SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
CAMS FOR AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
STM30/24Q15.51/641NLP

I	ALTA FIAMMA HIGH FLAME
II	SOSTA E ACCENSIONE STAND-BY AND IGNITION
III	BASSA FIAMMA LOW FLAME
V	NON USATA NOT USED

CAMME SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
CAMS FOR AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
SQM40.265A

I	ALTA FIAMMA HIGH FLAME
II	SOSTA E ACCENSIONE STAND-BY AND IGNITION
III	BASSA FIAMMA LOW FLAME
IV	NON USATA NOT USED
VI	NON USATA NOT USED



[SQM40.265A]

Data	20/01/2006	PREC.	FOGLIO
Revisione	03		
Dis. N.	09 – 313	SEGUE	TOTALE
		6	6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE			FUNCTION				
(STM30/24Q15.51/641NLP)	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)			AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)				
[SQM40.265A]	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)			AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)				
ER	3	ELETTRODO RIVELAZIONE FIAMMA			FLAME DETECTION ELECTRODE				
EV1	3	ELETTRIVALVOLA GAS LATO RETE (O GRUPPO VALVOLE)			GAS ELECTRO-VALVE UPSTREAM (OR VALVES GROUP)				
EV2	3	ELETTRIVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE (O GRUPPO VALVOLE)			GAS ELECTRO-VALVE DOWNSTREAM (OR VALVES GROUP)				
FU1.1	1	FUSIBILI DI LINEA			LINE FUSES				
FU1.6	1	FUSIBILE DI LINEA			LINE FUSE				
IG	1	INTERRUTTORE GENERALE			MAIN DISCONNECTOR				
IL	1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI			AUXILIARY LINE SWITCH				
KA3.8	3	RELE' AUSILIARIO			AUXILIARY RELAY				
KM2.5	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)			FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)				
KM2.5S	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)			FAN MOTOR CONTACTOR (STAR)				
KM2.5T	2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)			FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA)				
KT2.6	2	TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO			STAR/DELTA DELAYED RELAY				
LAF	4	LAMPADA SEGNALE ALTA FIAMMA BRUCIATORE			BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT				
LB	2	LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE			INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT				
LBF	3	LAMPADA SEGNALE BASSA FIAMMA BRUCIATORE			BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT				
LEV1	3	LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV1]			INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]				
LEV2	3	LAMPADA SEGNALE APERTURA [EV2]			INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]				
LPGMIN	2	LAMPADA SEGNALE PRESENZA GAS IN RETE			INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK				
LS	2	LAMPADA SEGNALE SOSTA BRUCIATORE			INDICATOR LIGHT FOR BURNER STAND-BY				
LSPG	3	LAMPADA SEGNALE BLOCCO CONTROLLO TENUTA VALVOLE			INDICATOR LIGHT FOR LEAKAGE OF VALVES				
LT	2	LAMPADA SEGNALE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE			INDICATOR LIGHT FOR FAN OVERLOAD TRIPPED				
LTA	2	LAMPADA SEGNALE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE			IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT				
MV	1	MOTORE VENTILATORE			FAN MOTOR				
PA	2	PRESSOSTATO ARIA COMBURENTE			COMBUSTION AIR PRESSURE SWITCH				
PGMAX	2	PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)			MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)				
PGMIN	2	PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE			MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH				
PS	2	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA			LOCK-OUT RESET BUTTON				
SIEMENS LFL1.xx	2	APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA			FLAME MONITOR DEVICE				
SQL33.03	4	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA			AIR DAMPER ACTUATOR				
ST	2	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI			SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES				
TA	2	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE			IGNITION TRANSFORMER				
TAB	4	TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA			HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES				
TV	1	TERMICO MOTORE VENTILATORE			FAN MOTOR THERMAL				
VPS50x	3	CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE GAS			GAS LEAKAGE CONTROL UNIT				

Data	20/01/2006	PREC.	FOGLIO
Revisione	03	5	6
Dis. N.	09 - 313	SEGUE	TOTALE
		/	6