





|      |                     |          |           |                                                                                     |                                                                                                                                                   |                        |                                |           |            |       |        |
|------|---------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-------|--------|
|      |                     |          |           |  | Impianto<br><i>TIPI/TYPES CxxxxA/CxxxxX/ExxxxA/ExxxxX</i><br><i>MODELLO/MODEL xG.AB.xx.xx.A.x.xx</i><br>Descrizione<br><b>LME22.331 + 6100551</b> | Ordine                 |                                | Data      | 19/03/2019 | PREC. | FOGLIO |
|      |                     |          |           |                                                                                     |                                                                                                                                                   | Commessa               | Data Controllato<br>21/02/2020 | Revisione | 01         | /     | 1      |
|      |                     |          |           |                                                                                     |                                                                                                                                                   | Esecutore<br>U. PINTON | Controllato<br>M.MASCHIO       | Dis. N.   | 05 - 1232  | SEGUE | TOTALE |
| 01   | PUMP MOTOR MODIFIED | 21/02/20 | U. PINTON |                                                                                     |                                                                                                                                                   |                        |                                |           |            | 2     | 13     |
| REV. | MODIFICA            | DATA     | FIRME     |                                                                                     |                                                                                                                                                   |                        |                                |           |            |       |        |

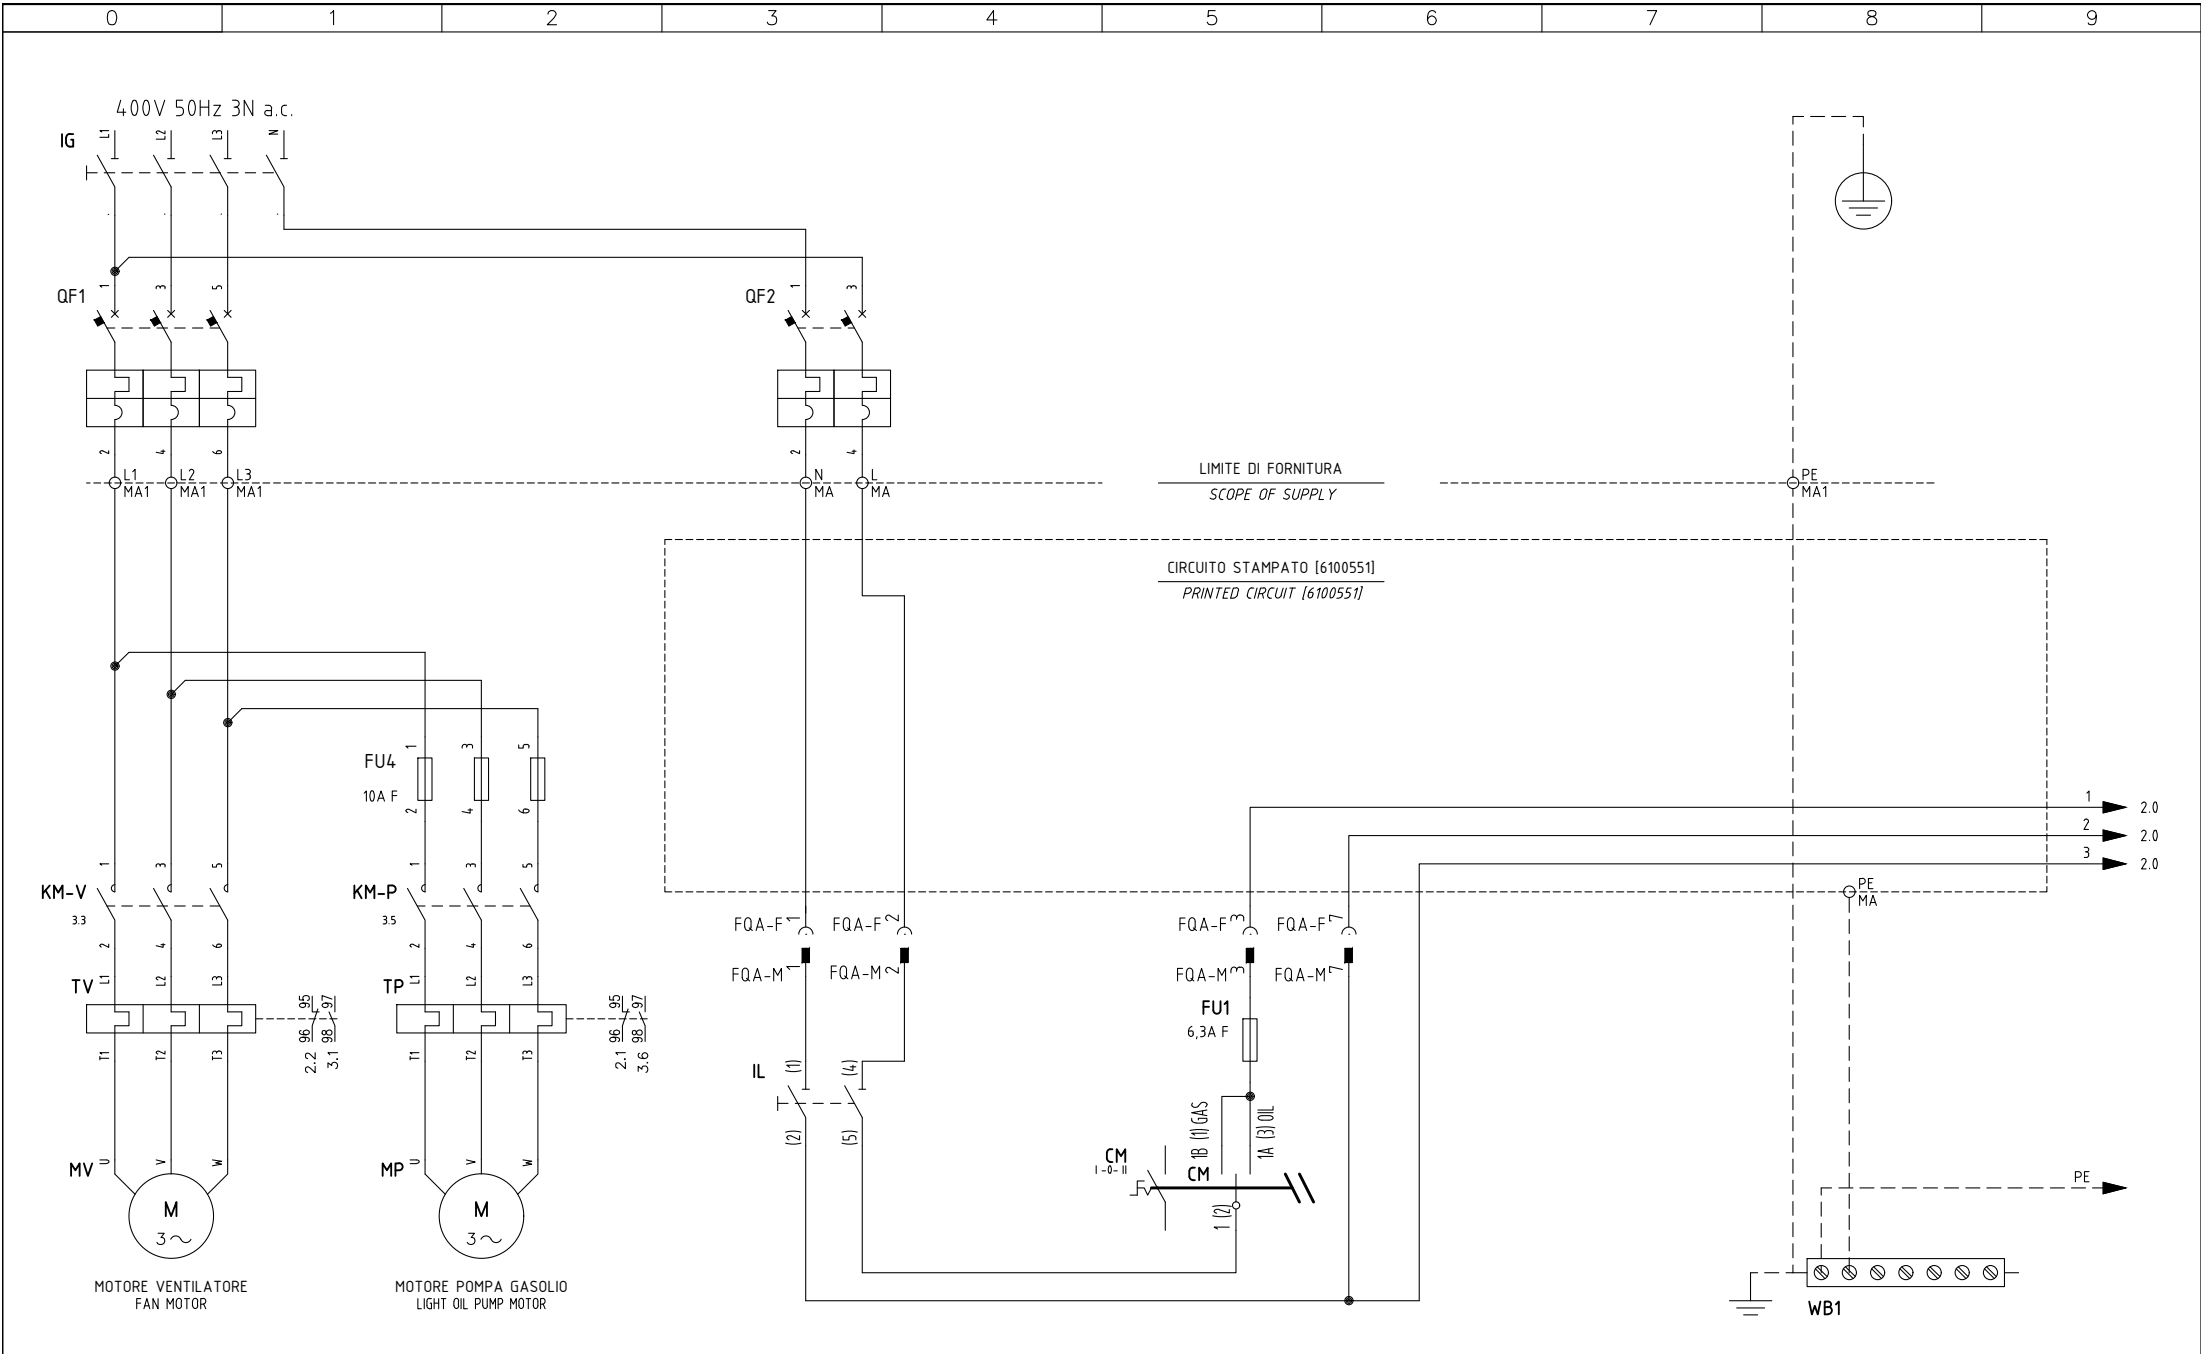


CIRCUITO STAMPATO [6100551]  
ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА [6100551]

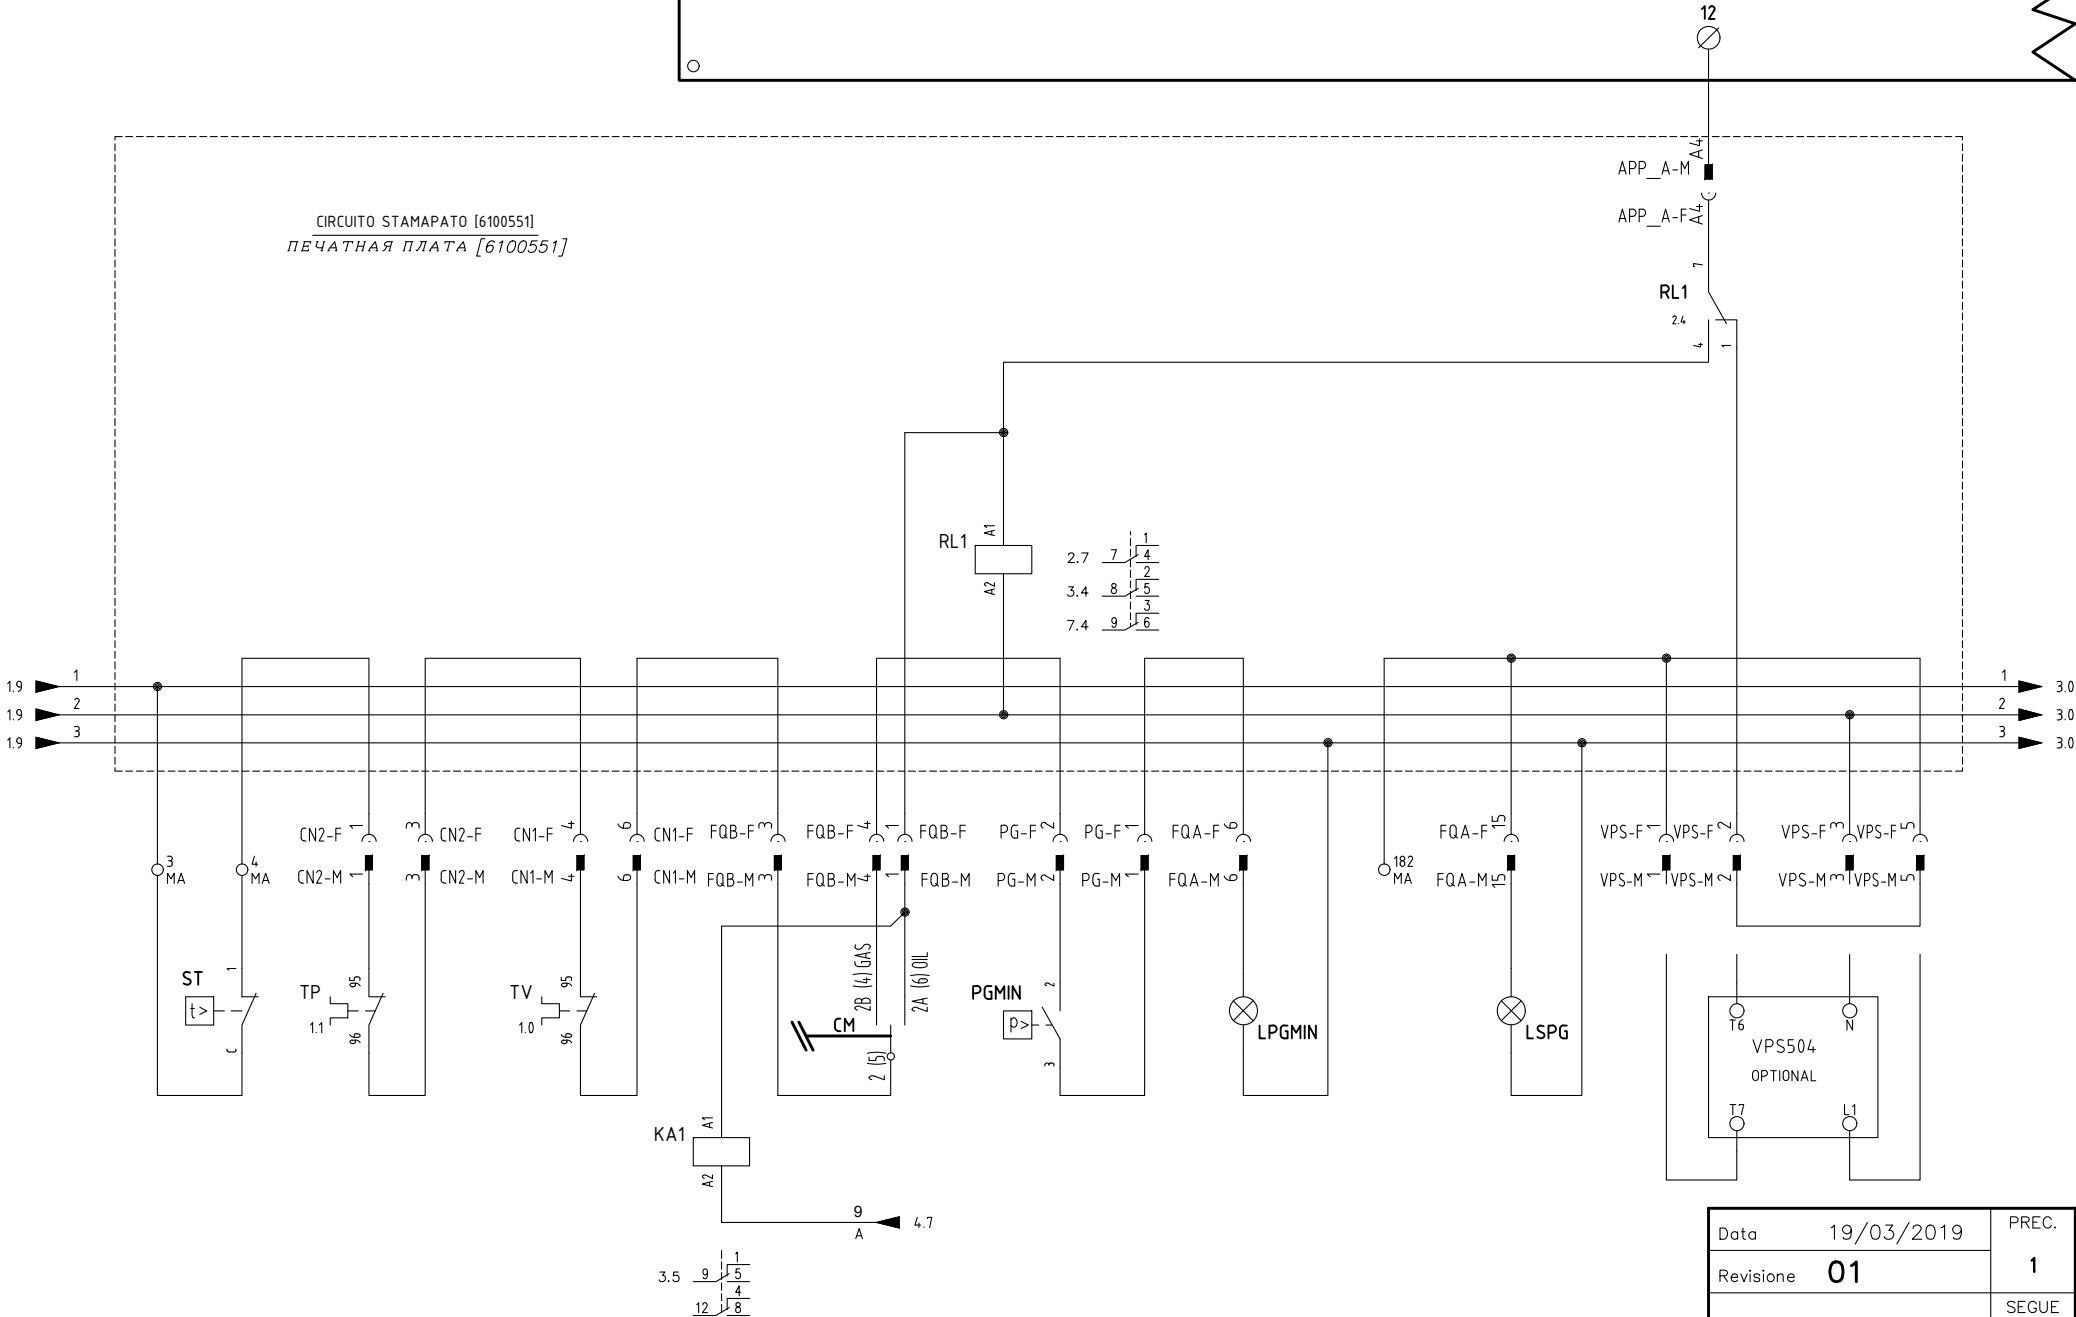



|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 19/03/2019 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 1     | 2      |
| Dis. N.   | 05 - 1232  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 3     | 13     |


CIRCUITO STAMPATO [6100551]  
PRINTED CIRCUIT [6100551]

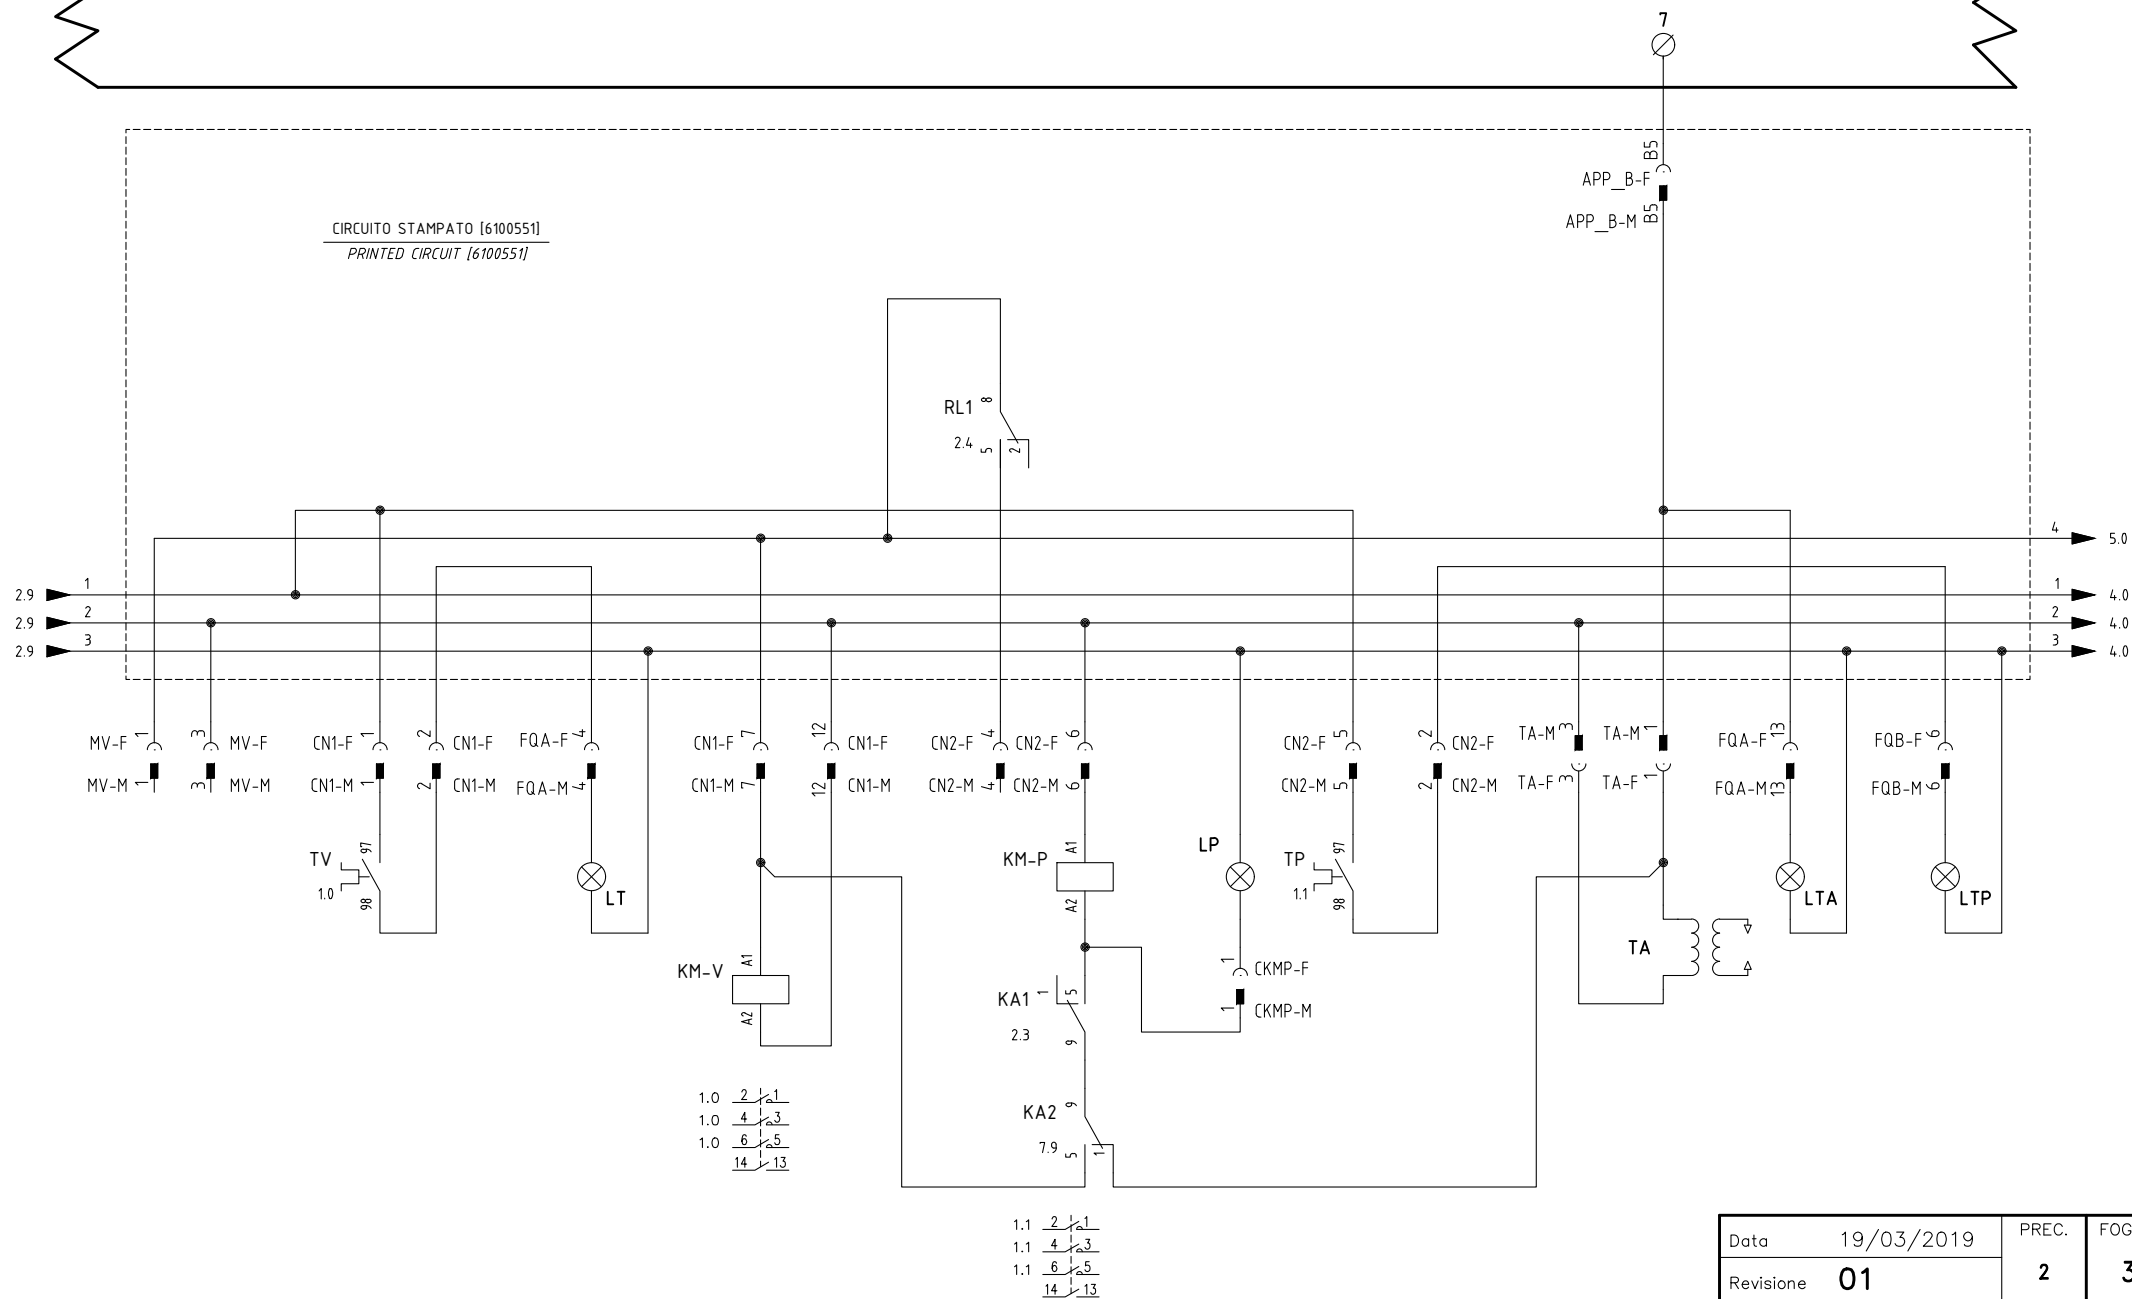


|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 19/03/2019 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 2     | 3      |
| Dis. N.   | 05 – 1232  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 4     | 13     |


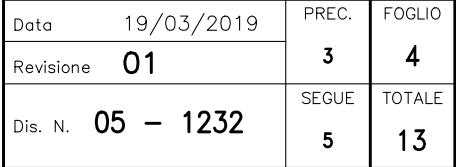


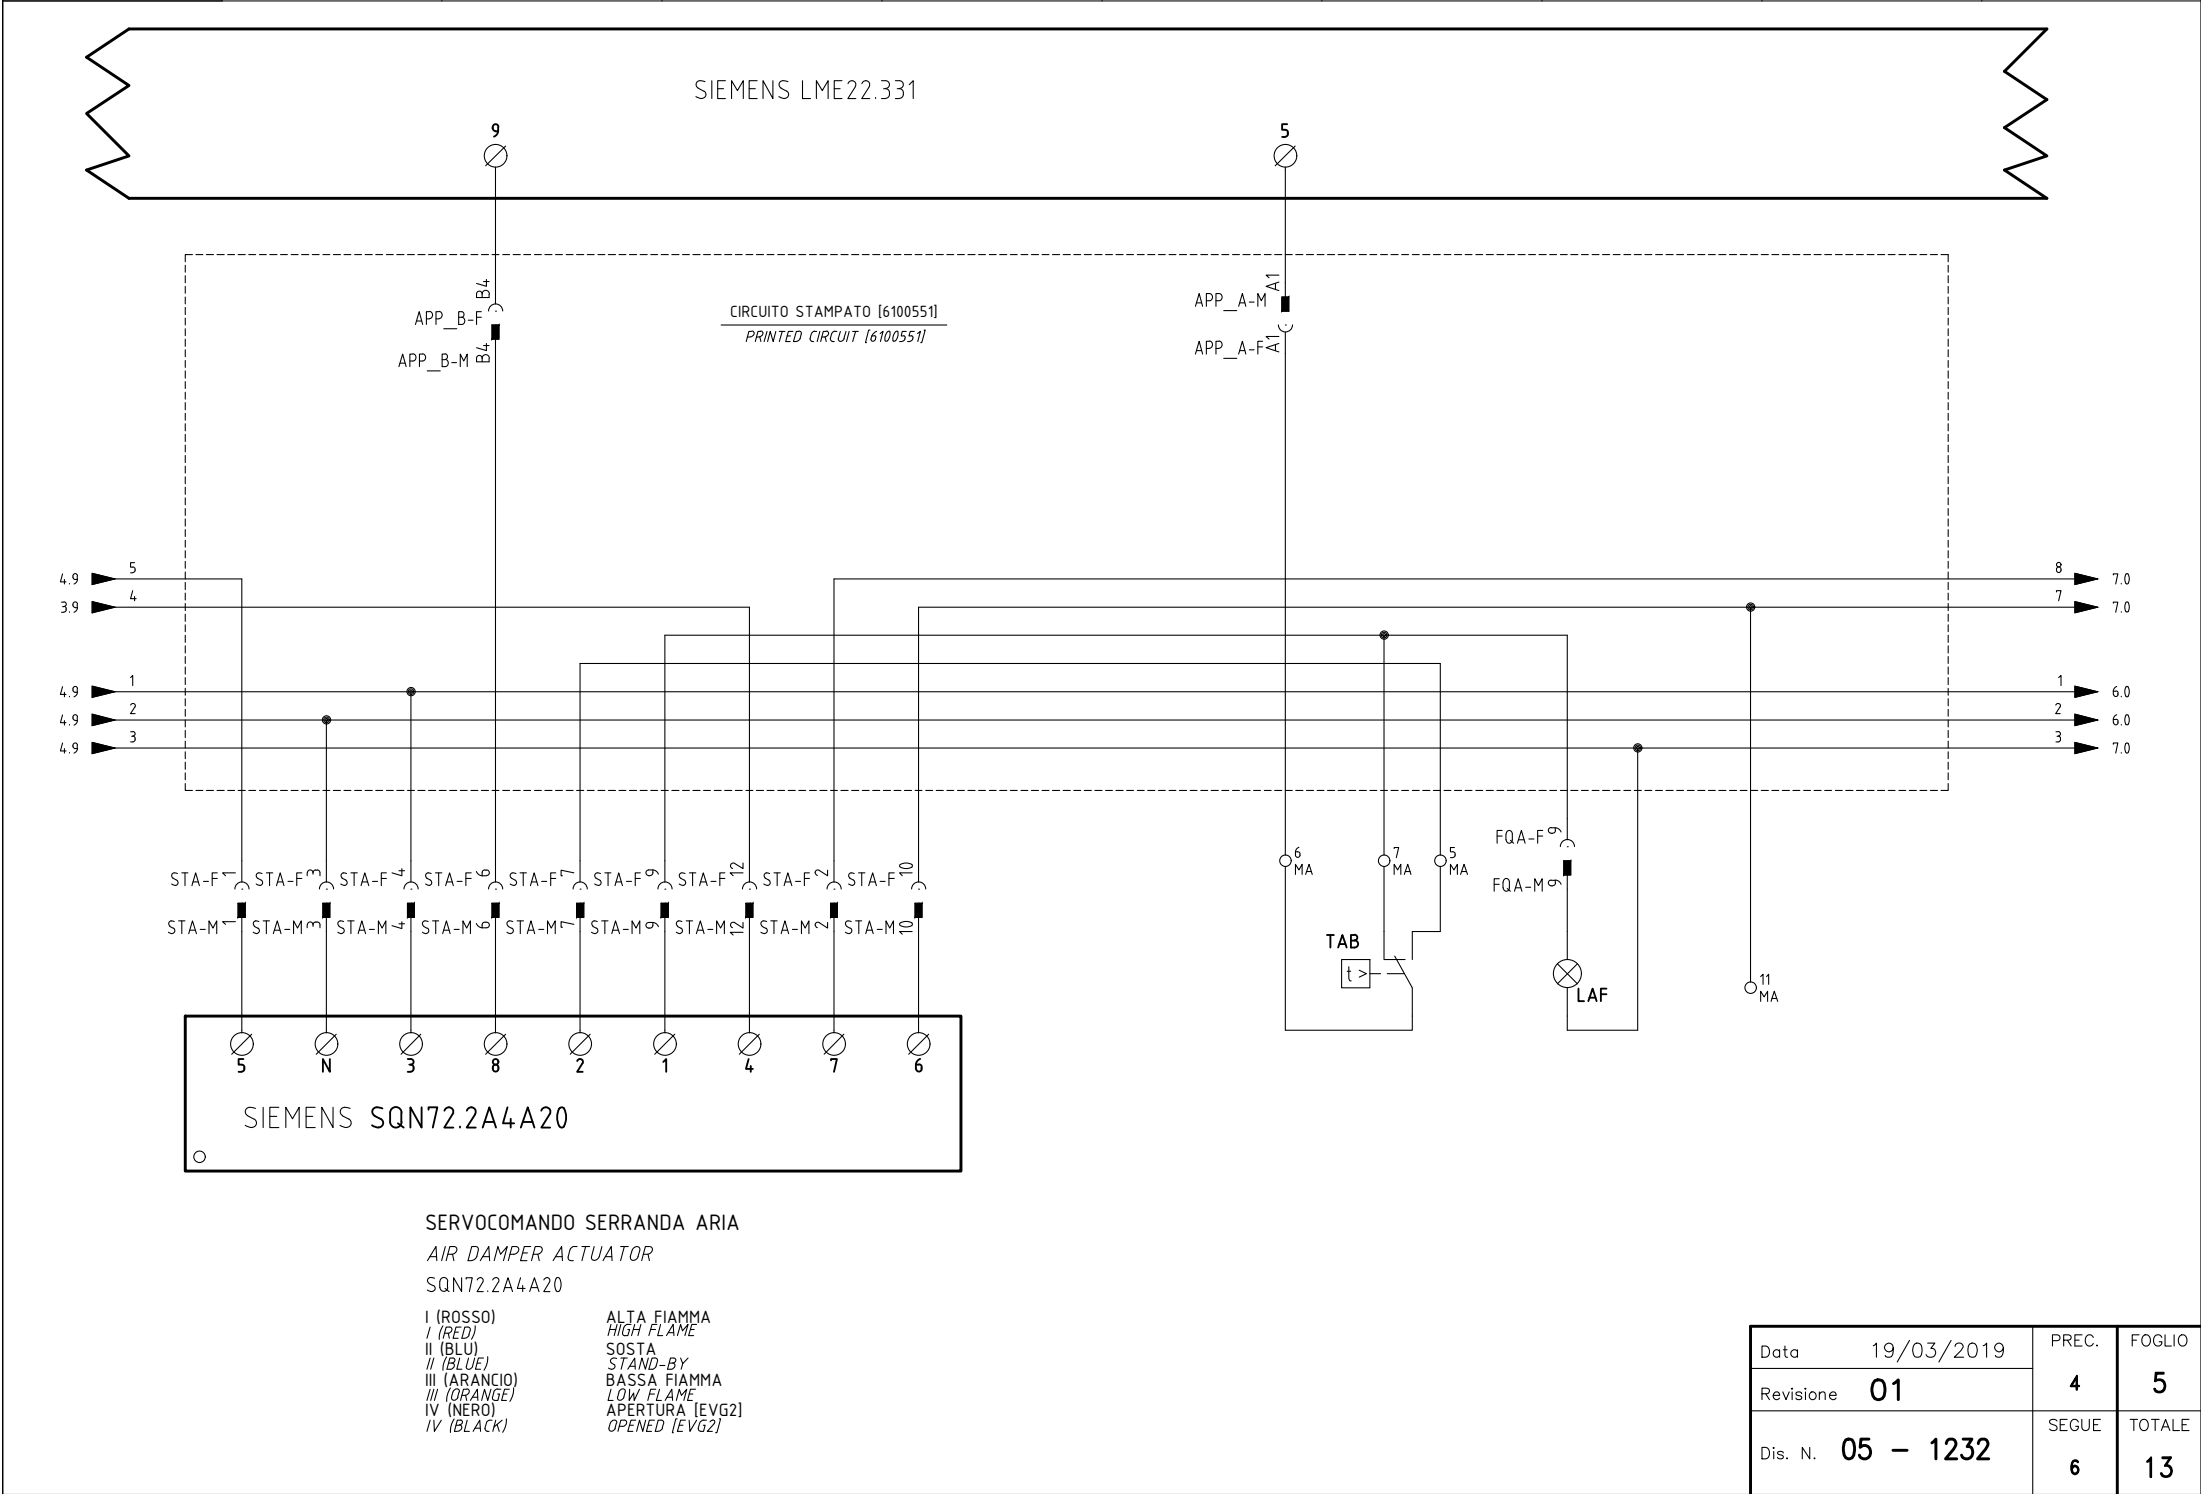

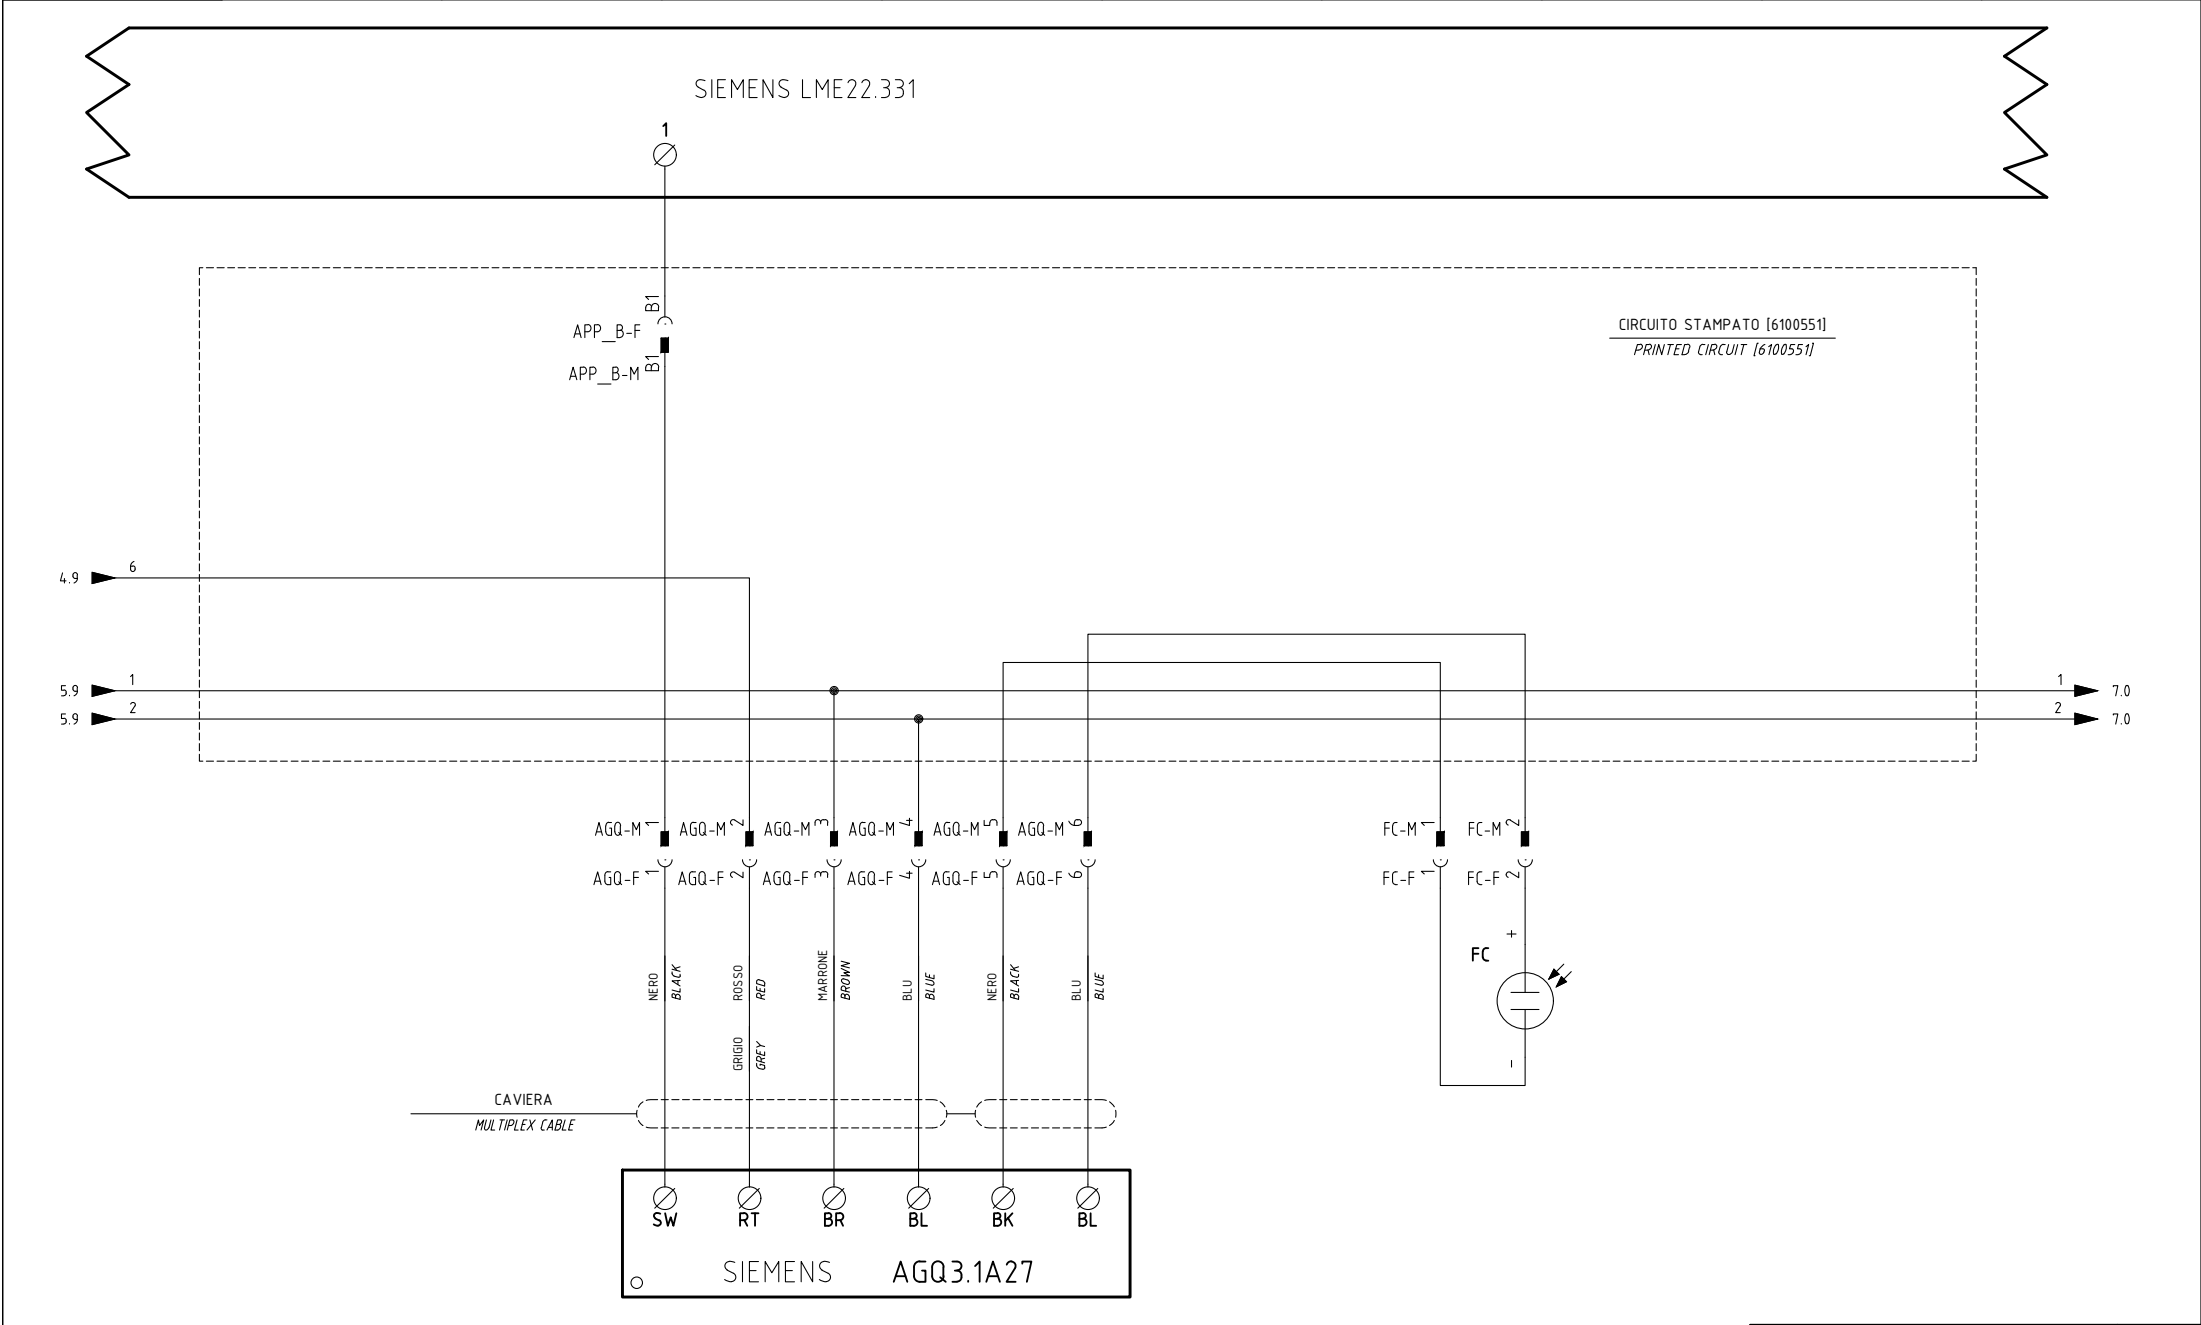

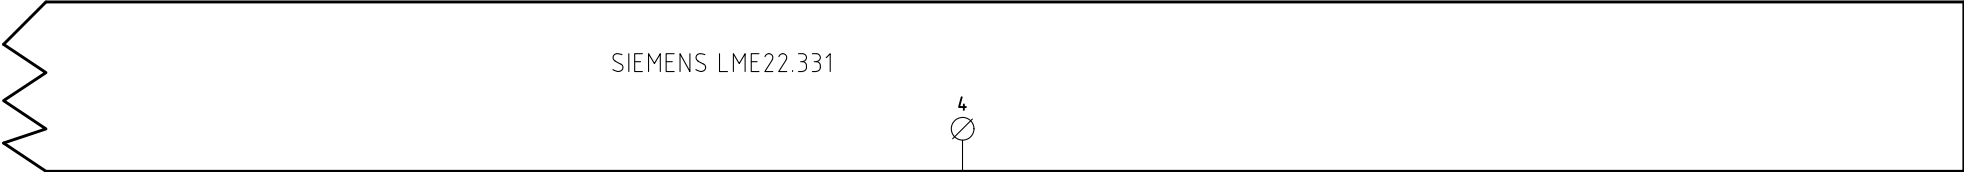


CIRCUITO STAMPATO [6100551]  
PRINTED CIRCUIT [6100551]

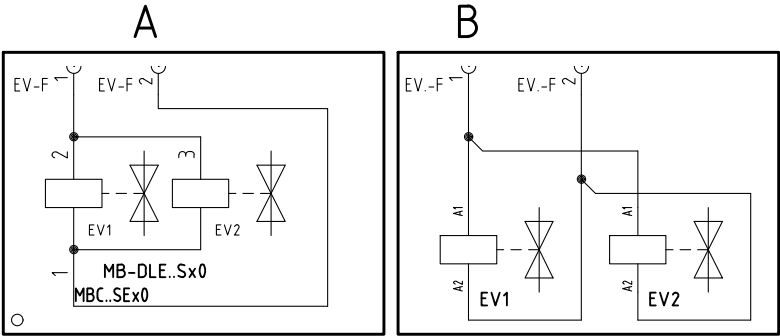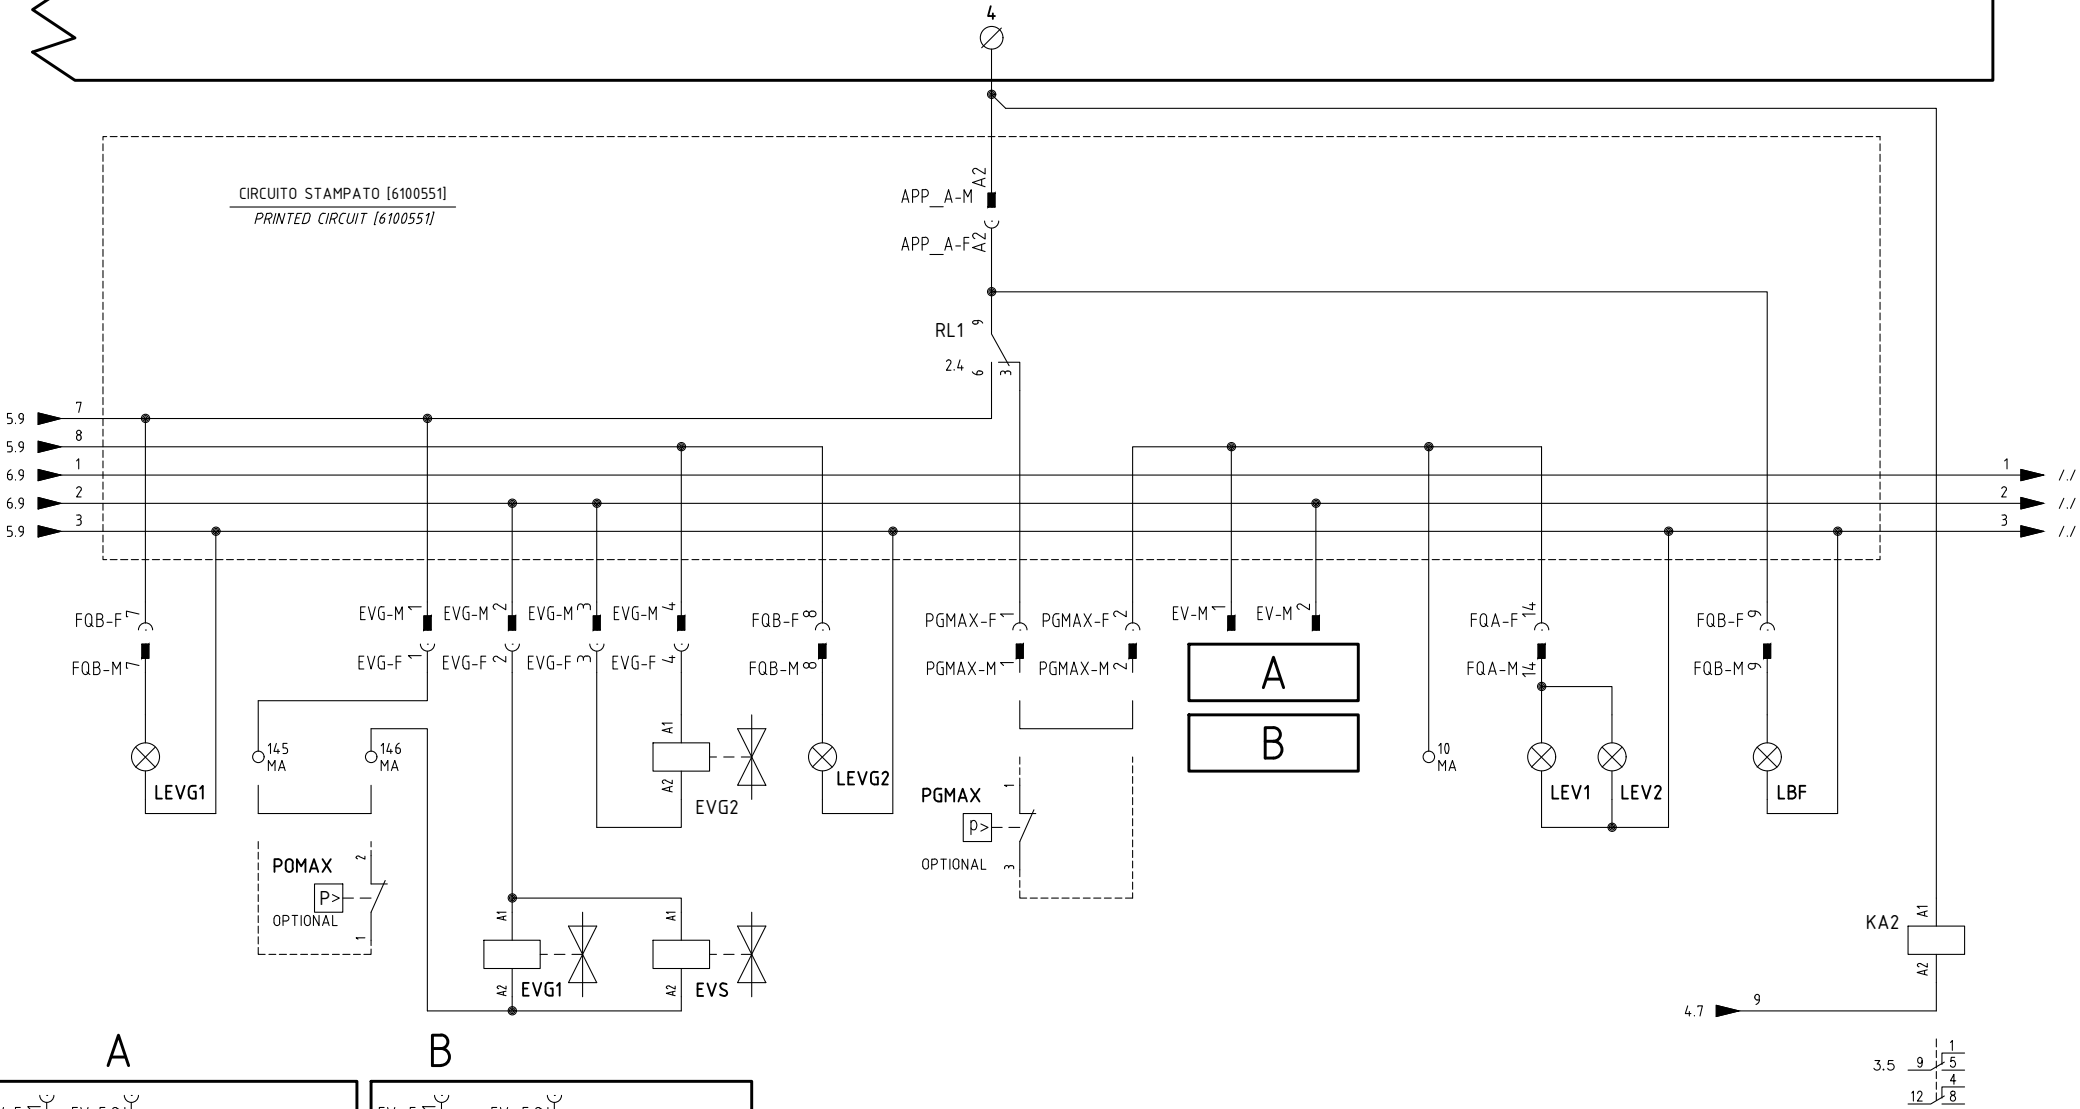

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 19/03/2019 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 6     | 7      |
| Dis. N.   | 05 - 1232  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 8     | 13     |


# QG - MA1

MORSETTIERA ALIMENTAZIONE BRUCIATORE  
BURNER SUPPLY TERMINAL BOARD


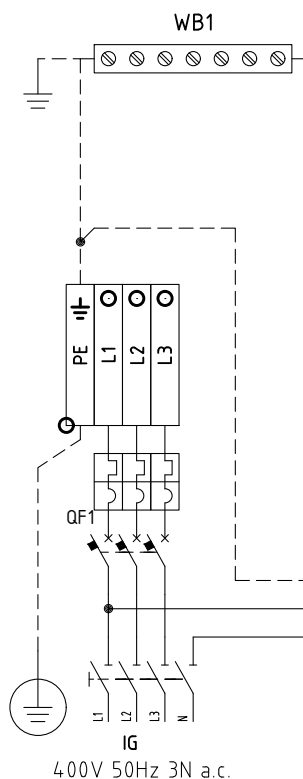


# QG - MA

MORSETTIERA CIRCUITO STAMPATO  
PRINTED CIRCUIT TERMINAL BOARD

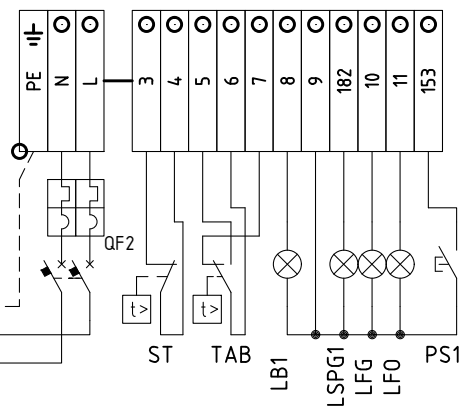

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 19/03/2019 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 7     | 8      |
| Dis. N.   | 05 - 1232  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 9     | 13     |

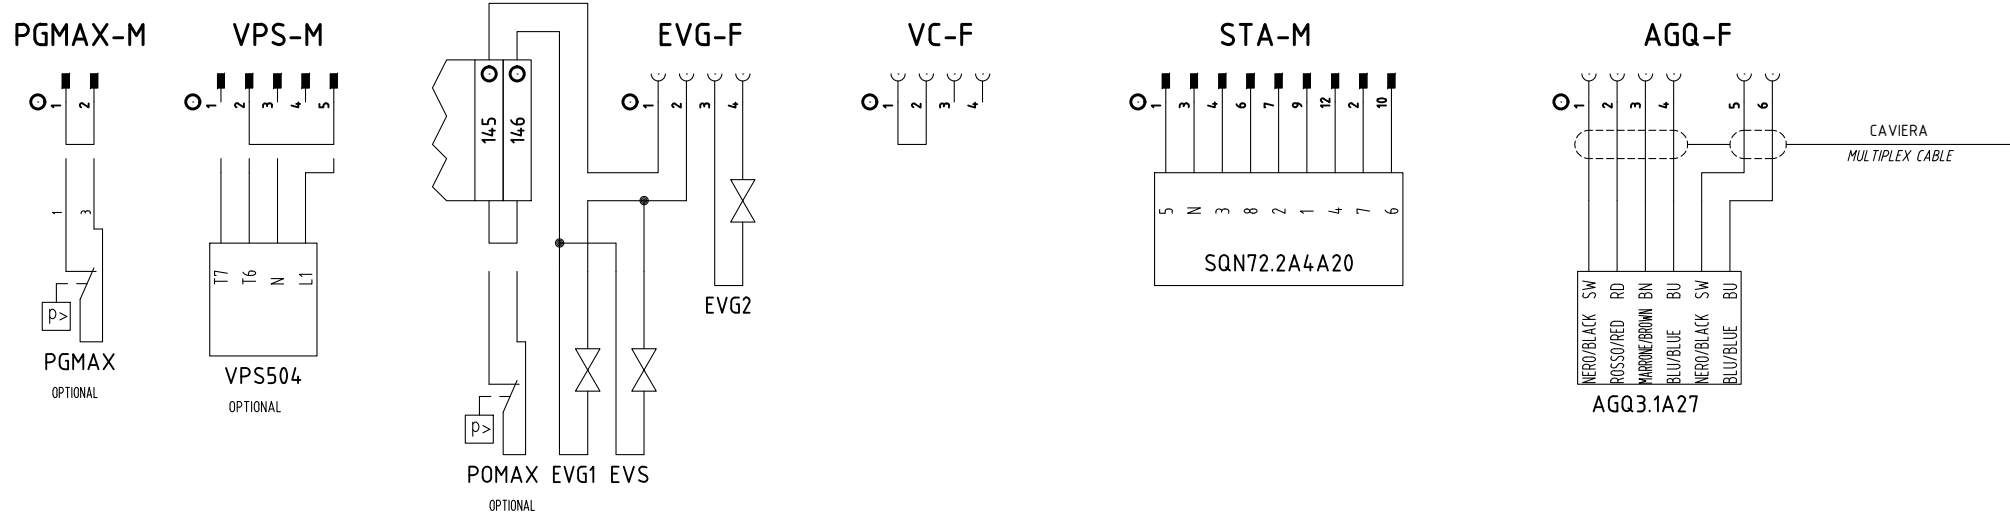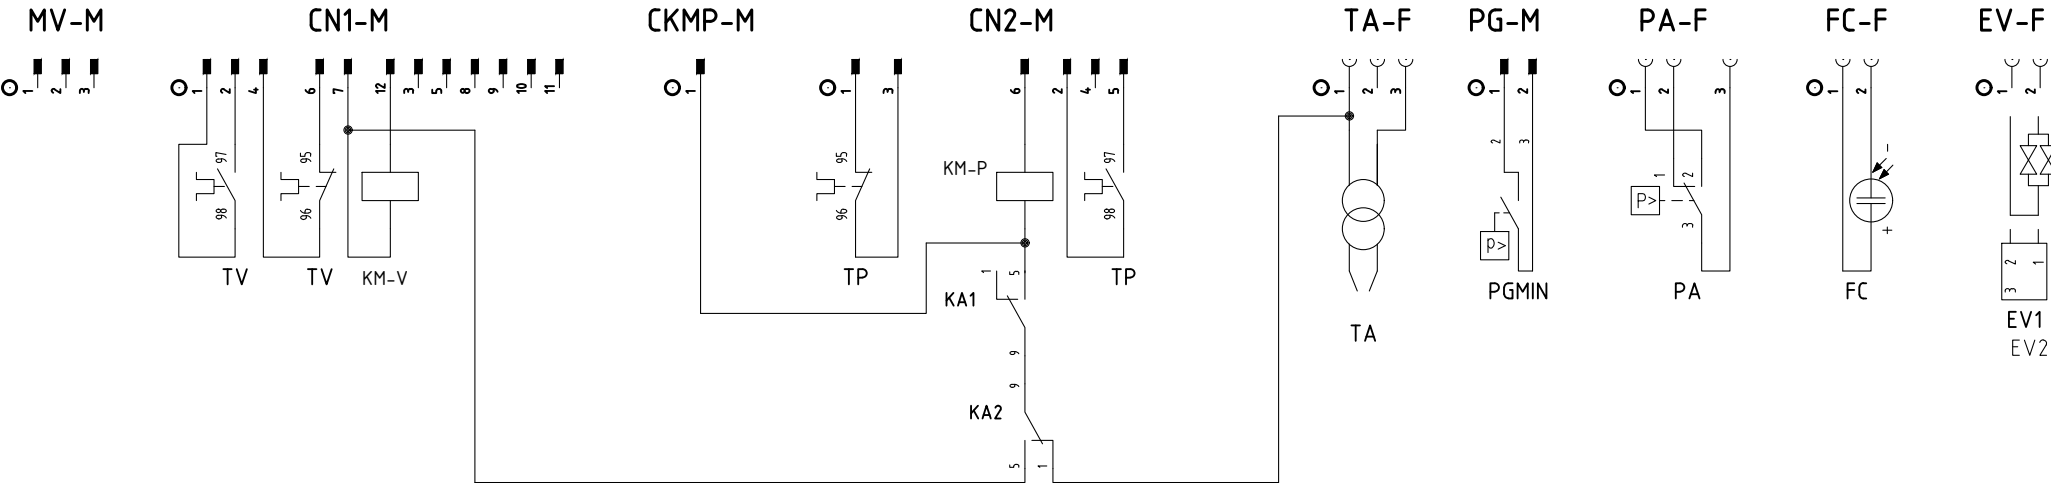


SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA  
AIR DAMPER ACTUATOR  
SQN72.2A4A20

I (ROSSO)  
I (RED)  
II (BLU)  
II (BLUE)  
III (ARANCIO)  
III (ORANGE)  
IV (NERO)  
IV (BLACK)

ALTA FIAMMA  
HIGH FLAME  
SOSTA  
STAND-BY  
BASSA FIAMMA  
LOW FLAME  
APERTURA [EVG2]  
OPENED [EVG2]

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 19/03/2019 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 8     | 9      |
| Dis. N.   | 05 - 1232  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 10    | 13     |

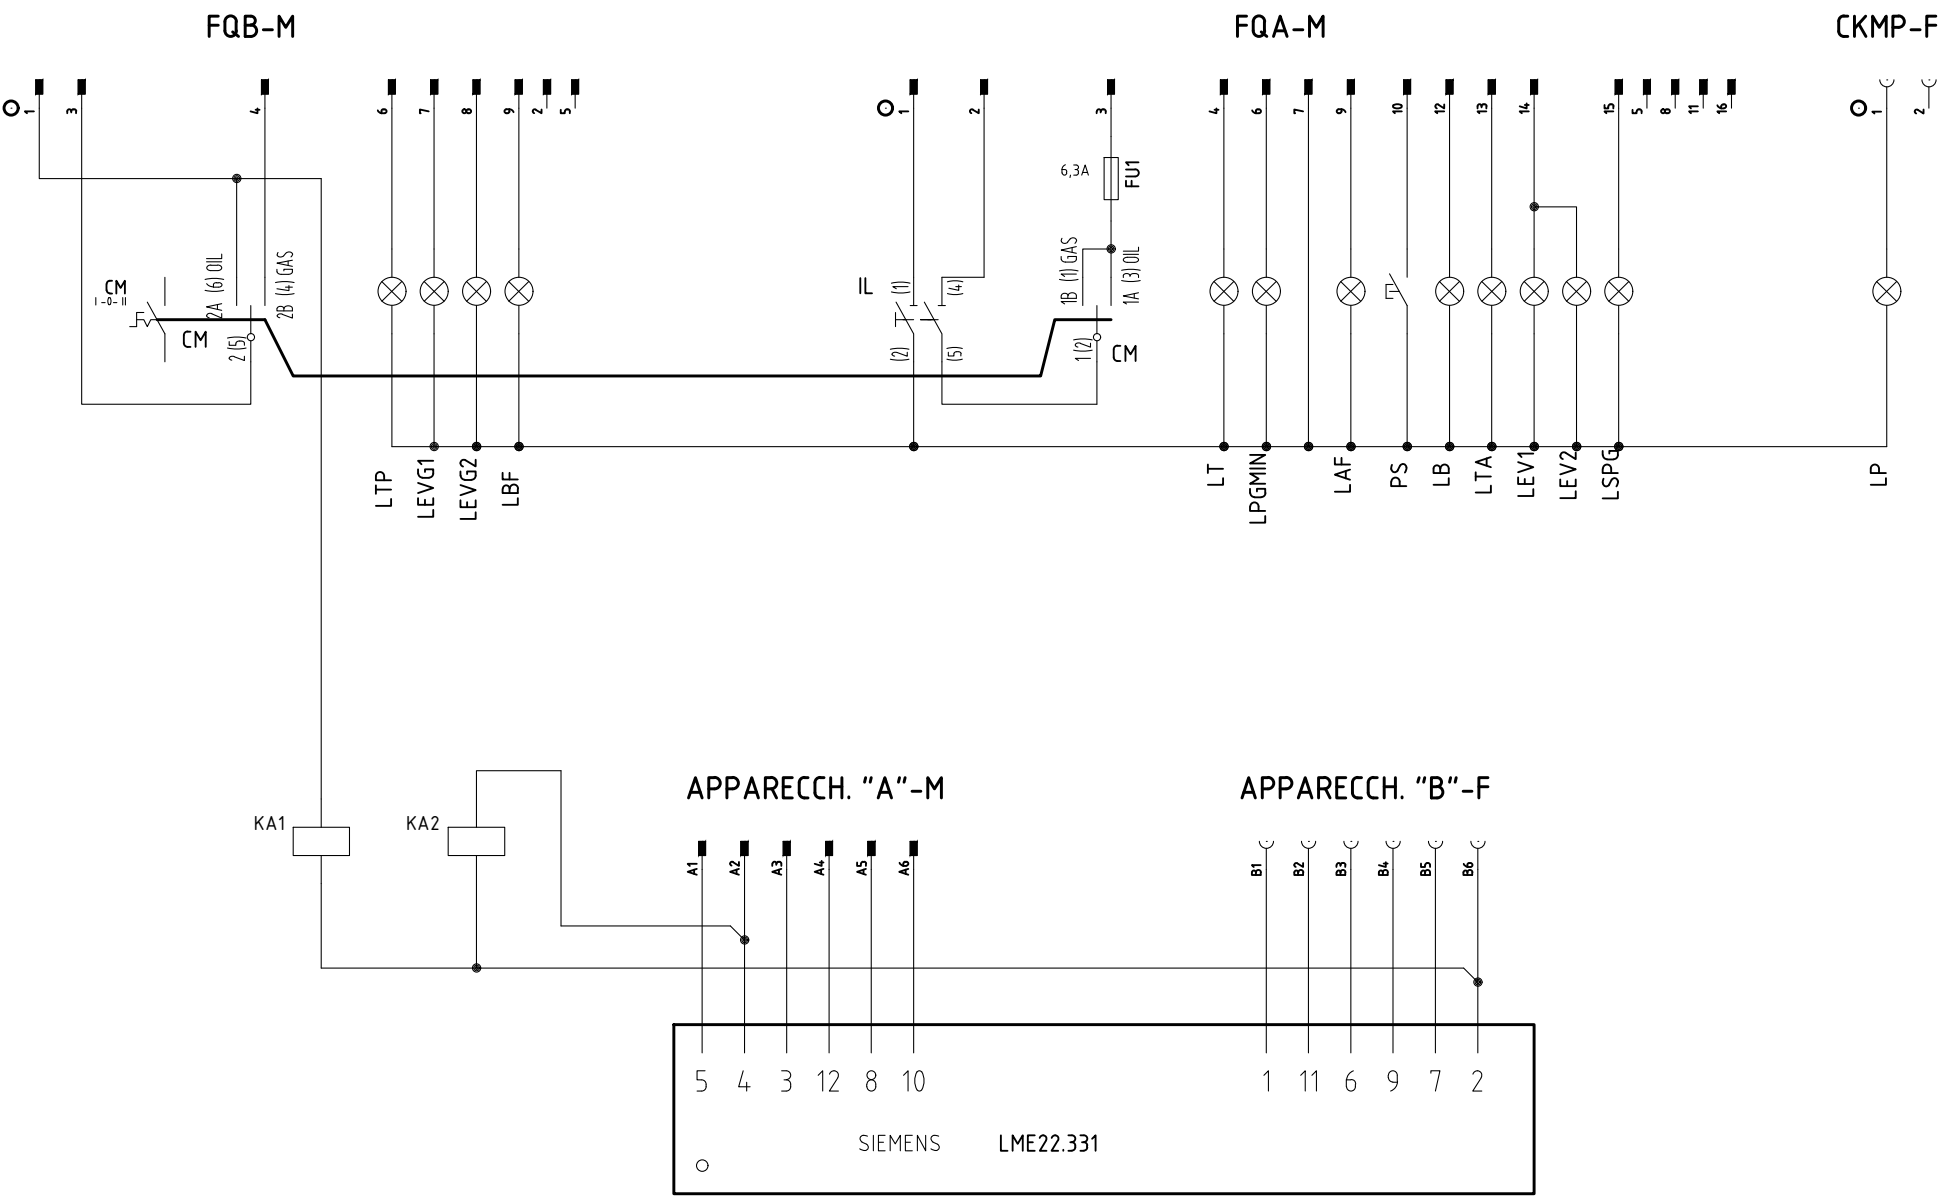

| Sigla/Item  | Foglio/Sheet | Funzione                                               | Function                                               |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AGQ3.1A27   | 6            | ADATTATORE PER Sonda UV Rilevazione fiamma             | ADAPTER FOR UV FLAME DETECTOR                          |
| CM          | 1            | SELETTORE MANUALE GAS -0- GASOLIO                      | MANUAL SWITCH GAS -0- LIGHT OIL                        |
| EV1         | 7            | ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE                           | UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE                            |
| EV2         | 7            | ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE                     | DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE                          |
| EVG1        | 7            | ELETTROVALVOLA GASOLIO I° STADIO                       | LIGHT OIL SOLENOID -VALVE - 1st STAGE                  |
| EVG2        | 7            | ELETTROVALVOLA GASOLIO II° STADIO                      | LIGHT OIL SOLENOID VALVE - 2nd STAGE                   |
| EVS         | 7            | ELETTROVALVOLA GASOLIO DI SICUREZZA                    | SAFETY LIGHT OIL SOLENOID VALVE                        |
| FC          | 6            | SONDA UV Rilevazione fiamma                            | UV FLAME DETECTOR                                      |
| FU1         | 1            | FUSIBILE AUSILIARIO                                    | AUXILIARY FUSE                                         |
| FU4         | 1            | FUSIBILI LINEA POMPA GASOLIO                           | LIGHT OIL PUMP LINE FUSES                              |
| IG          | 1            | INTERRUTTORE GENERALE                                  | MAIN SWITCH                                            |
| IL          | 1            | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                           | AUXILIARY LINE SWITCH                                  |
| KA1         | 2            | RELE' AUSILIARIO                                       | AUXILIARY RELAY                                        |
| KA2         | 7            | RELE' AUSILIARIO                                       | AUXILIARY RELAY                                        |
| KM-P        | 3            | CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO                        | LIGHT OIL PUMP MOTOR CONTACTOR                         |
| KM-V        | 3            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE                          | FAN MOTOR CONTACTOR                                    |
| LAF         | 5            | LAMPADA segnalazione ALTA fiamma bruciatore            | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT                   |
| LB          | 4            | LAMPADA segnalazione BLOCCO bruciatore                 | INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT                    |
| LBF         | 7            | LAMPADA segnalazione BASSA fiamma bruciatore           | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT                    |
| LEV1        | 7            | LAMPADA segnalazione APERTURA [EV1]                    | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]     |
| LEV2        | 7            | LAMPADA segnalazione APERTURA [EV2]                    | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]     |
| LEVG1       | 7            | LAMPADA segnalazione APERTURA [EVG1]                   | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG1]    |
| LEVG2       | 7            | LAMPADA segnalazione APERTURA [EVG2]                   | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG2]    |
| LME22.331   | 2            | APPARECCHIATURA CONTROLLO fiamma                       | CONTROL BOX                                            |
| LP          | 3            | LAMPADA segnalazione FUNZIONAMENTO POMPA               | INDICATOR LIGHT FOR PUMP OPERATION                     |
| LPGMIN      | 2            | LAMPADA segnalazione PRESENZA GAS IN RETE              | INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK     |
| LSPG        | 2            | LAMPADA segnalazione BLOCCO CONTROLLO TENUTA VALVOLE   | INDICATOR LIGHT FOR LEAKAGE OF VALVES                  |
| LT          | 3            | LAMPADA segnalazione BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE | INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT  |
| LTA         | 3            | LAMPADA segnalazione TRASFORMATORE DI ACCENSIONE       | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT                   |
| LTP         | 3            | LAMPADA segnalazione BLOCCO TERMICO MOTORE POMPA       | INDICATOR LIGHT FOR PUMP MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT |
| MB-DLE..Sx0 | 7            | GRUPPO VALVOLE GAS                                     | GAS VALVES GROUP                                       |
| MBC..SEx0   | 7            | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)                       | GAS VALVES GROUP (ALTERNATIVE)                         |

|           |            |             |              |
|-----------|------------|-------------|--------------|
| Data      | 19/03/2019 | PREC.       | FOGLIO       |
| Revisione | 01         | 10          | 11           |
| Dis. N.   | 05 - 1232  | SEGUE<br>12 | TOTALE<br>13 |

|                   |                     |                                                 |                                              |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 0                 | 1                   | 2                                               | 3                                            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <b>Sigla/Item</b> | <b>Foglio/Sheet</b> | <b>Funzione</b>                                 | <b>Function</b>                              |   |   |   |   |   |   |
| MP                | 1                   | MOTORE POMPA GASOLIO                            | LIGHT OIL PUMP MOTOR                         |   |   |   |   |   |   |
| MV                | 1                   | MOTORE VENTILATORE                              | FAN MOTOR                                    |   |   |   |   |   |   |
| PA                | 4                   | PRESSOSTATO ARIA                                | AIR PRESSURE SWITCH                          |   |   |   |   |   |   |
| PGMAX             | 7                   | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL) | MAXIMUM PRESSURE GAS SWITCH (OPTIONAL)       |   |   |   |   |   |   |
| PGMIN             | 2                   | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE             | MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH                  |   |   |   |   |   |   |
| POMAX             | 7                   | PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO           | MAXIMUM OIL PRESSURE SWITCH                  |   |   |   |   |   |   |
| PS                | 4                   | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA                         | FLAME UNLOCK BUTTON                          |   |   |   |   |   |   |
| QF1               | 1                   | MAGNETOTERMICO PROTEZIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE | THREE-PHASE POWER CIRCUIT BREAKER PROTECTION |   |   |   |   |   |   |
| QF2               | 1                   | MAGNETOTERMICO PROTEZIONE LINEA AUSILIARI       | AUXILIARY SUPPLY CIRCUIT BREAKER PROTECTION  |   |   |   |   |   |   |
| RL1               | 2                   | RELE' AUSILIARIO                                | AUXILIARY RELAY                              |   |   |   |   |   |   |
| SQN72.2A4A20      | 5                   | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                      | AIR DAMPER ACTUATOR                          |   |   |   |   |   |   |
| ST                | 2                   | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                    | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES   |   |   |   |   |   |   |
| TA                | 3                   | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                     | IGNITION TRANSFORMER                         |   |   |   |   |   |   |
| TAB               | 5                   | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA        | HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES        |   |   |   |   |   |   |
| TP                | 1                   | TERMICO MOTORE POMPA                            | PUMP MOTOR THERMAL                           |   |   |   |   |   |   |
| TV                | 1                   | TERMICO MOTORE VENTILATORE                      | FAN MOTOR THERMAL                            |   |   |   |   |   |   |
| VPS504            | 2                   | CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE GAS (OPTIONAL)      | GAS PROVING SYSTEM (OPTIONAL)                |   |   |   |   |   |   |
| WB1               | 1                   | BARRA DI TERRA                                  | EARTH TERMINAL                               |   |   |   |   |   |   |

|           |            |             |              |
|-----------|------------|-------------|--------------|
| Data      | 19/03/2019 | PREC.       | FOGLIO       |
| Revisione | 01         | 11          | 12           |
| Dis. N.   | 05 - 1232  | SEGUE<br>13 | TOTALE<br>13 |



|           |            |            |              |
|-----------|------------|------------|--------------|
| Data      | 19/03/2019 | PREC.      | FOGLIO       |
| Revisione | 01         | 12         | 13           |
| Dis. N.   | 05 - 1232  | SEGUE<br>/ | TOTALE<br>13 |