

| | | | |
|------|---------------------------------|----------|-----------|
| 10 | AGGIUNTO/ADDED "KM3 HCRMMD" | 02/05/16 | U. PINTON |
| 09 | AGGIUNTO/ADDED LM024.255 | 07/01/13 | U. PINTON |
| 08 | AGGIUNTO/ADDED "600V" + "POMAX" | 30/07/12 | U. PINTON |
| 07 | AGGIUNTO/ADDED "RWF50.2x" | 01/02/12 | U. PINTON |
| 06 | AGGIUNTO/ADDED SQM40.265A | 12/11/09 | U. PINTON |
| REV. | MODIFICA | DATA | FIRME |



Impianto
TIPI/TYPES PG70 ÷ PG81 / RG91 ÷ RG93
 MODELLO/MODEL G-.MD.x.xx.A

Descrizione
VERSIONE DI SERIE
SERIES VERSION

Ordine







Commissa

Esecutore
U. PINTON






Data Controllato
02/05/2016

Controllato
G. SCATTOLIN


| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 23/02/2000 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 10 | / | 1 |
| Dis. N. | 07 - 0401 | SEGUE | TOTALE |
| | | 2 | 6 |

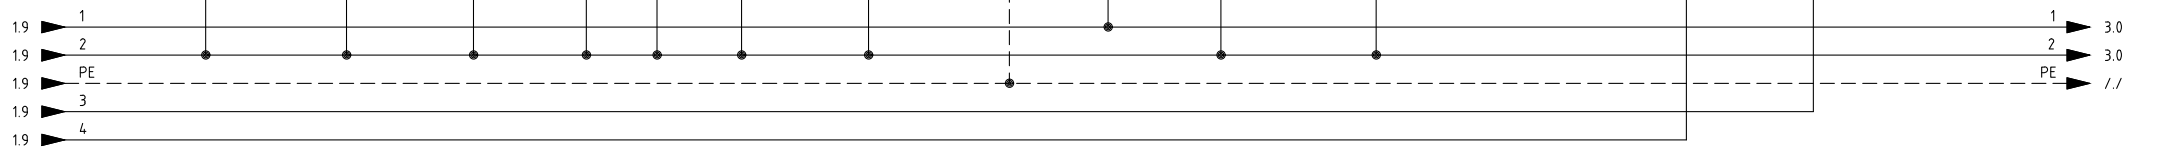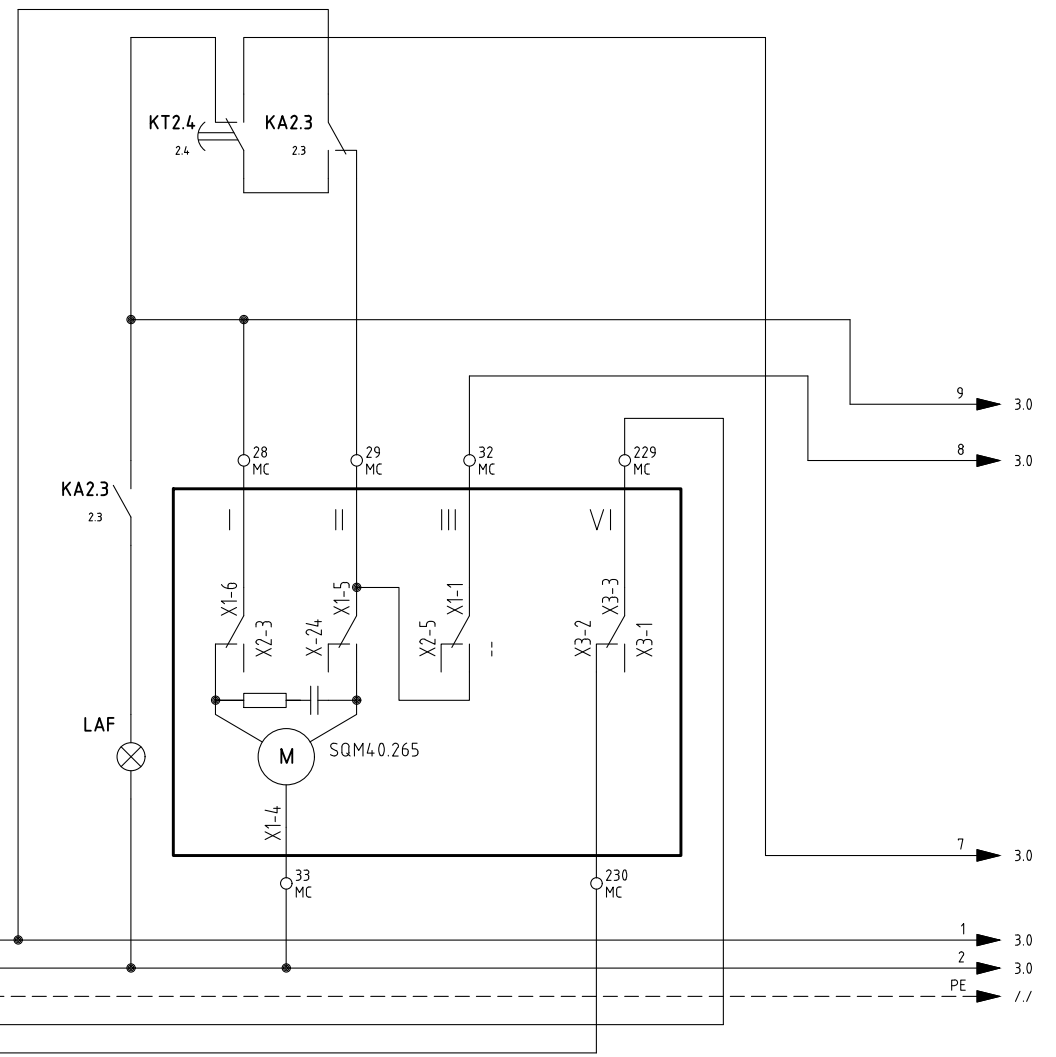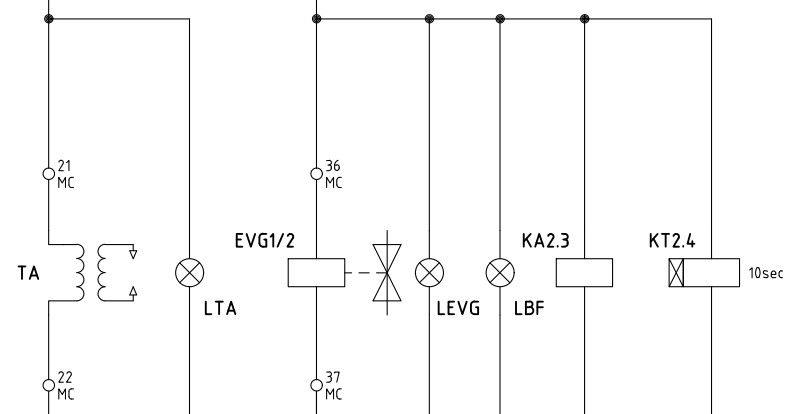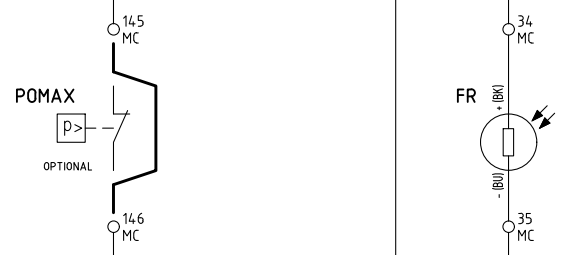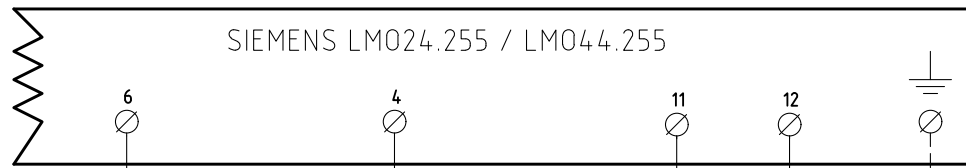

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 23/02/2000 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 10 | 1 | 2 |
| Dis. N. | 07 - 0401 | SEGUE | TOTALE |
| | | 3 | 6 |

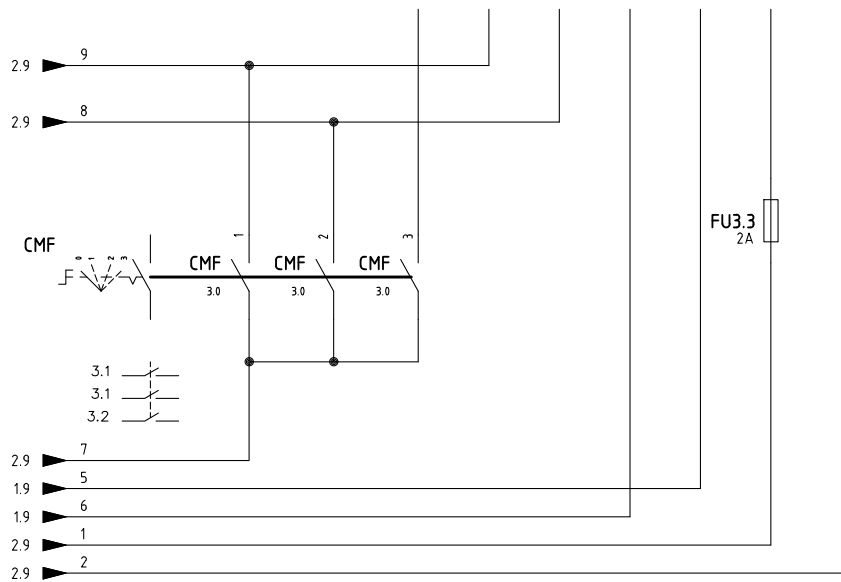


CONN. 7 PINS

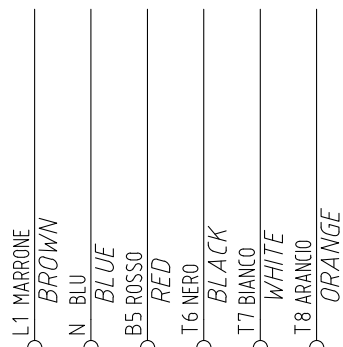

CAVO 7x0,75mmq
7x0,75mmq CABLE

(xx)
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI
WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

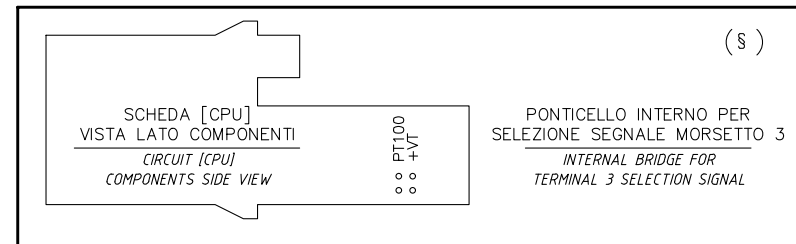

§
VERSIONE (PR) / VERSIONE (MD) CON RWF.. / 600V / KM3
(PR) VERSION / (MD) VERSION WITH RWF.. / 600V / KM3

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 23/02/2000 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 10 | 2 | 3 |
| Dis. N. | 07 - 0401 | SEQUE | TOTALE |
| | | 4 | 6 |

(xx)

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI
 WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR

KM3 HCRMMD

600V RRR0-1-T73

RWF55.5x

RWF50.2x

SD-TEMP.

PT1000
1000 OHM 0°C

TC

SD - 4÷20mA

SD - 0÷10V

SD-PRESS

SIEMENS
QBE...

PT100 (s)
 OO +VT
 OO 3 = PT100
 OO 3 = +VT

PONCIELLO INTERNO PER SELEZIONE SEGNALE MORSETTO 3
 INTERNAL BRIDGE FOR TERMINAL 3 SELECTION SIGNAL

SD-TEMP.

PT100
100 OHM 0°C

TC

SD - 4÷20mA

SD - 0÷10V

SD-PRESS

SIEMENS
QBE...

SD-TEMP.
 SD-TEMP. SIEMENS

PT1000
1000 OHM 0°C

TC

SD - 4÷20mA

SD - 0÷10V

SD-PRESS

SIEMENS
QBE...
0-10V

SD-TEMP.
 SD-TEMP. SIEMENS

PT1000
1000 OHM 0°C

SD - 4÷20mA


SD - 0÷10V

SD-PRESS


SIEMENS
QBE...
0-10V

(#)
 COLLEGAMENTO SOLO PER
 TRASDUTTORI PASSIVI
 TRASDUCER PASSIVE
 CONNECTION ONLY

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 23/02/2000 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 10 | 3 | 4 |
| Dis. N. | 07 - 0401 | SEGUE | TOTALE |
| | | 5 | 6 |

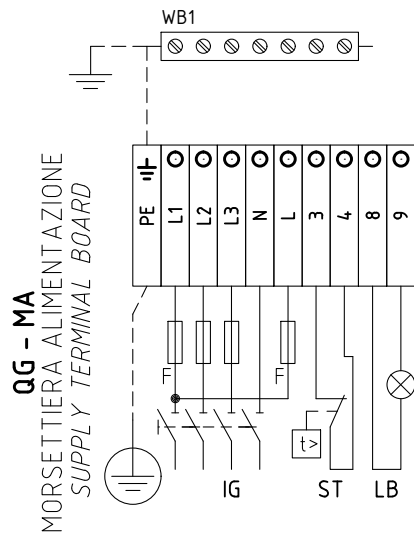

QG - MC
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
SUPPLY TERMINAL BOARD

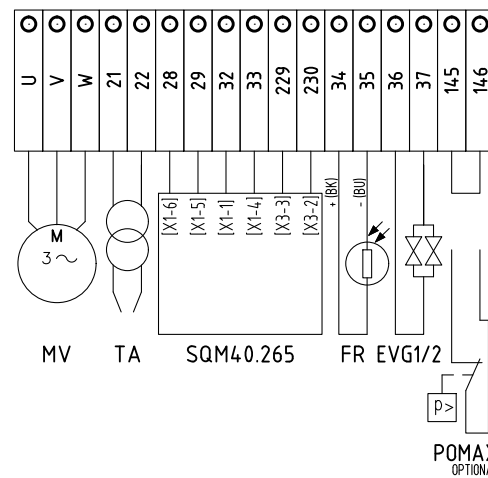

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
SQM4.0.265

- I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
- II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
- III BASSA FIAMMA
LOW FLAME
- VI CONSENSO ALLA PARTENZA
INPUT TO START

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 23/02/2000 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 10 | 4 | 5 |
| Dis. N. | 07 - 0401 | SEGUE | TOTALE |
| | | 6 | 6 |

| Sigla/Item | Foglio/Sheet | Funzione | Function |
|-----------------------|--------------|---|--|
| 600V RRR0-1-T73 | 3 | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO) | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE) |
| CMF | 3 | COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO | MANUAL SWITCH 0)OFF 1)HIGH FLAME 2)LOW FLAME 3)AUTOMATIC |
| EVG1/2 | 2 | ELETTROVALVOLE GASOLIO | LIGHT OIL ELECTRO VALVES |
| FR | 2 | SONDA RILEVAZIONE FIAMMA | FLAME DETECTOR PROBE |
| FU1.0 | 1 | FUSIBILI DI LINEA | LINE FUSES |
| FU1.2 | 1 | FUSIBILE DI LINEA | LINE FUSE |
| FU1.3 | 1 | FUSIBILE LINEA AUSILIARI | AUXILIARY LINE FUSE |
| FU3.3 | 3 | FUSIBILE | FUSE |
| IG | 1 | INTERRUTTORE GENERALE | MAINS SWITCH |
| IL | 1 | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI | AUXILIARY LINE SWITCH |
| KA2.3 | 2 | RELE' AUSILIARIO | AUXILIARY RELAY |
| KM1.7 | 1 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE | FAN MOTOR CONTACTOR |
| KM3 HCRMMD | 3 | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO) | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE) |
| KT2.4 | 2 | RELE' TEMPORIZZATORE | DELAYED RELAY |
| LAF | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE | BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT |
| LB | 1 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO FIAMMA | BURNER LOCK-OUT INDICATOR LIGHT |
| LBF | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE | BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT |
| LEVG | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVG] | INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVG] |
| LM024.255 / LM044.255 | 1 | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA | CONTROL BOX |
| LT | 1 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE | INDICATOR LIGHT FOR FAN MOTOR OVERLOAD THERMAL CUTOUT |
| LTA | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT |
| MV | 1 | MOTORE VENTILATORE | FAN MOTOR |
| POMAX | 2 | PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE OLIO (OPTIONAL) | MAXIMUM OIL PRESSURE SWITCH (OPTIONAL) |
| PS | 1 | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA | FLAME UNLOCK BUTTON |
| PT100 | 4 | SONDA DI TEMPERATURA | TEMPERATURE PROBE |
| RWF50.2x | 3 | REGOLATORE MODULANTE | BURNER MODULATOR |
| RWF55.5x | 3 | REGOLATORE MODULANTE (ALTERNATIVO) | BURNER MODULATOR (ALTERNATIVE) |
| SD - 0÷10V | 4 | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE | TRANSDUCER VOLTAGE OUTPUT |
| SD - 4÷20mA | 4 | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE | TRANSDUCER CURRENT OUTPUT |
| SD-PRESS | 4 | SONDA DI PRESSIONE | PRESSURE PROBE |
| SD-TEMP. | 4 | SONDA DI TEMPERATURA | TEMPERATURE PROBE |
| SQM40.265 | 2 | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA | AIR DAMPER ACTUATOR |
| ST | 1 | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI | SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES |
| TA | 2 | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | IGNITION TRANSFORMER |
| TC | 4 | TERMOCOPPIA | THERMOCOUPLE |
| TV | 1 | TERMICO MOTORE VENTILATORE | FAN MOTOR THERMAL |
| WB1 | 1 | BARRA DI TERRA | EARTH TERMINAL |

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 23/02/2000 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 10 | 5 | 6 |
| Dis. N. | 07 - 0401 | SEGUE | TOTALE |
| | | / | 6 |